



資料一1

目 視 点 検 展 開 図

千葉市新港工場煙突 目視点検展開図（総括）

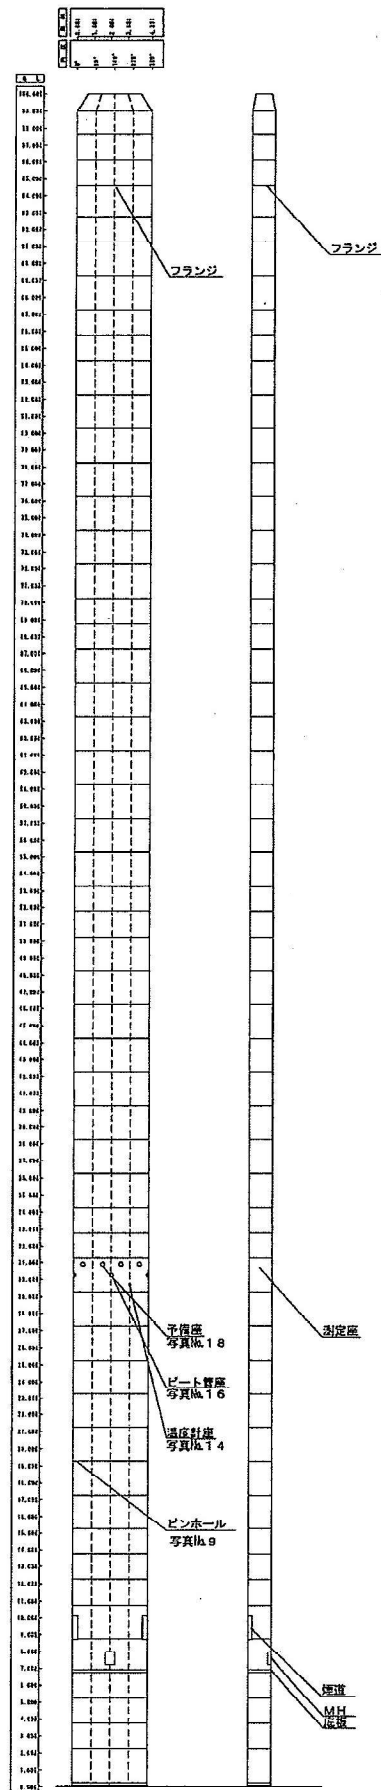

【点検平面位置図】

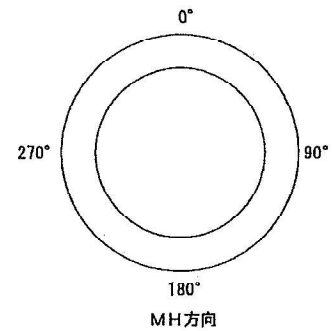


展開図凡例


ひび割れ	
発錆	
汚れ	
補修跡	
その他	

件名	千葉市新港清掃工場煙突点検		
設備名	千葉市新港清掃工場煙突		
図名	千葉市新港清掃工場煙突 目視点検展開図（総括）		
縮尺	-	図番	1/6

千葉市新港工場煙突 目視点検展開図 (0-20.0m)

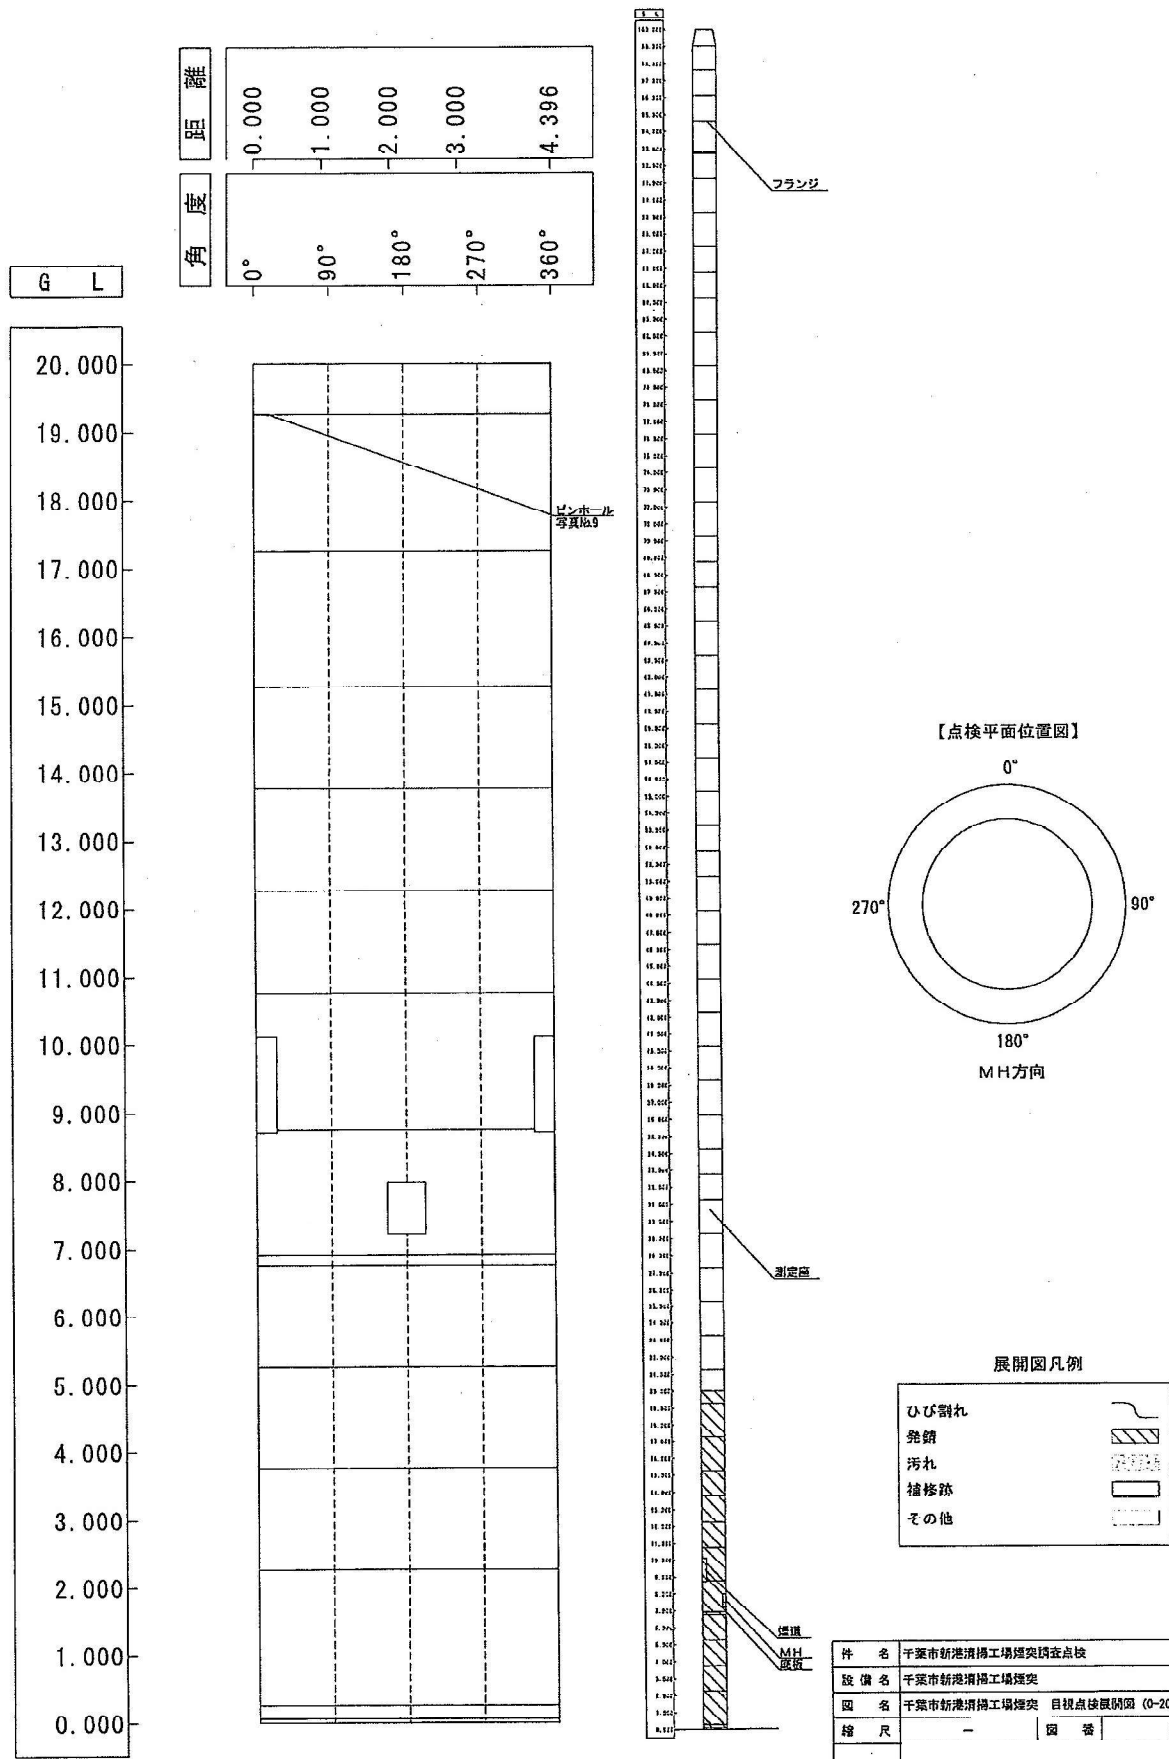


千葉市新港工場煙突 目視点検展開図 (20-40.0m)

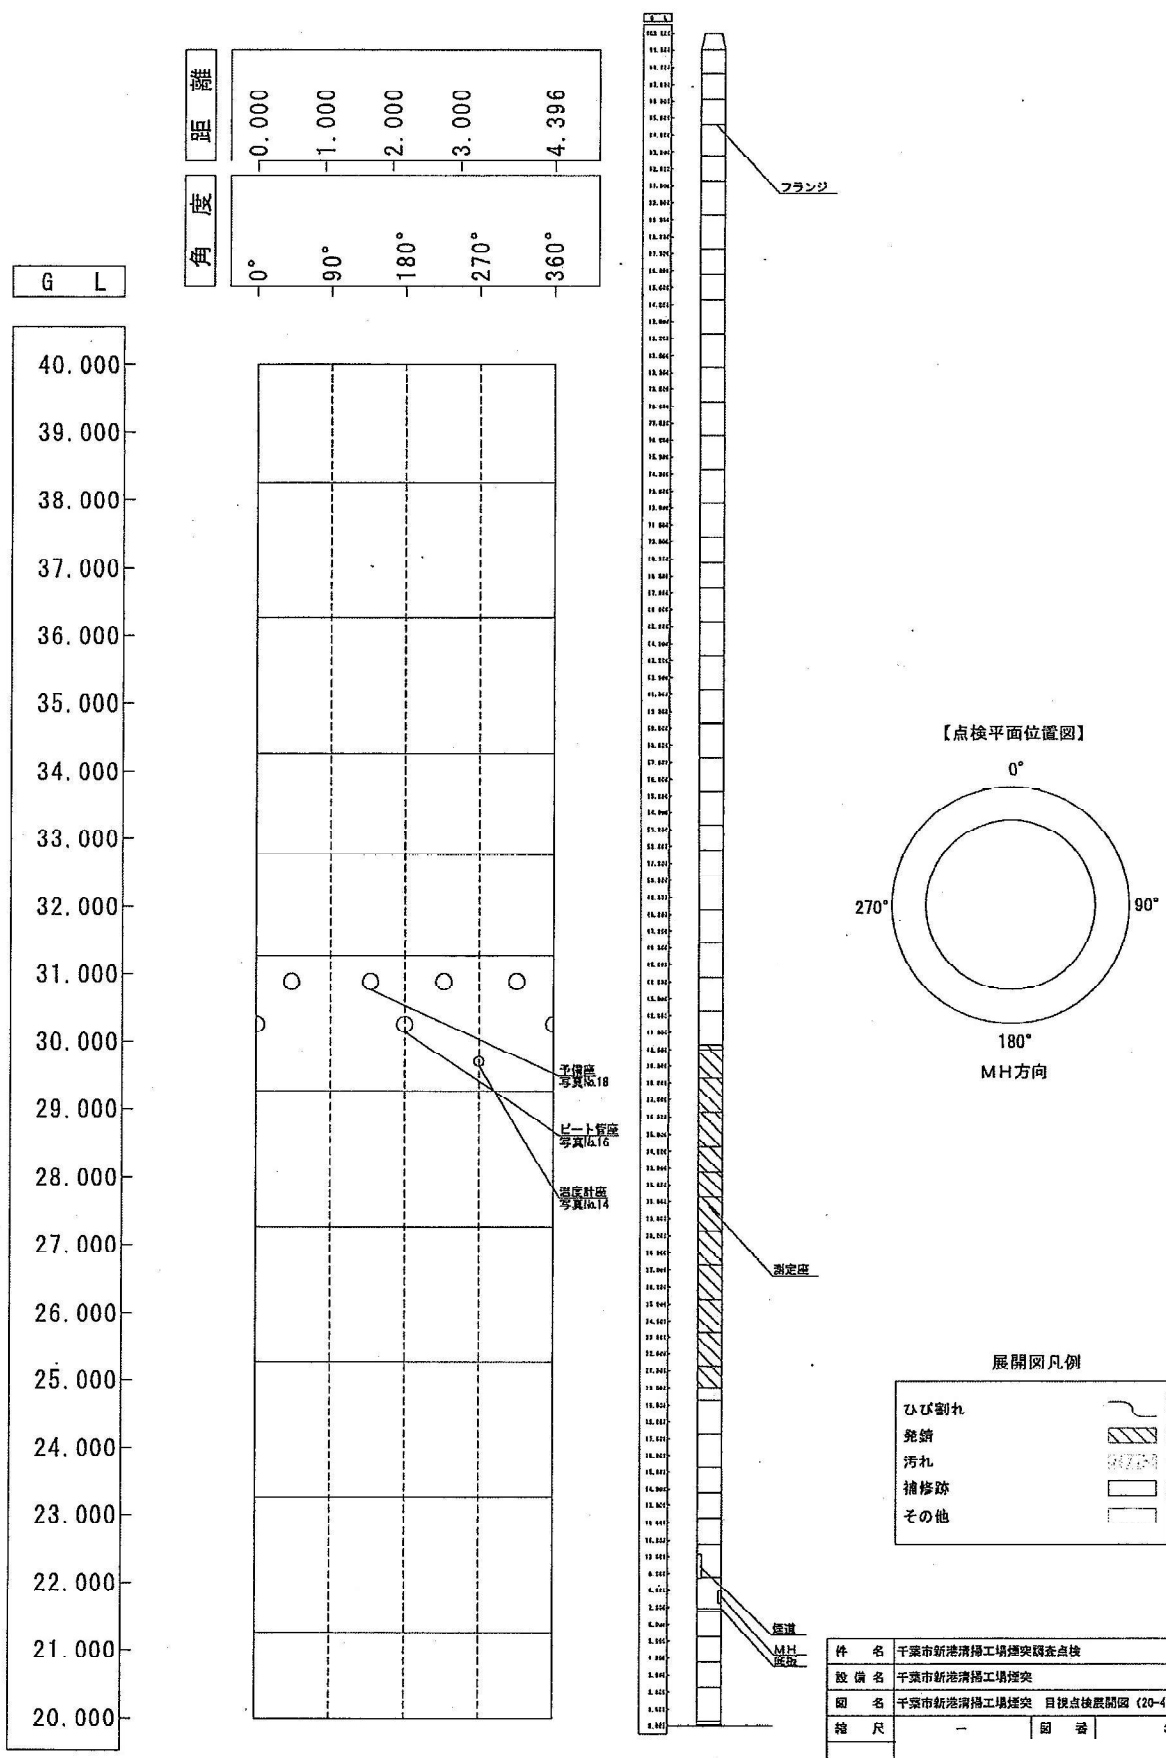


件名	千葉市新港清掃工場煙突調査点検		
設備名	千葉市新港清掃工場煙突		
図名	千葉市新港清掃工場煙突 目視点検展開図 (20-40.0m)		
縮尺	—	図番	3/5

千葉市新港工場煙突 目視点検展開図 (40-60.0m)

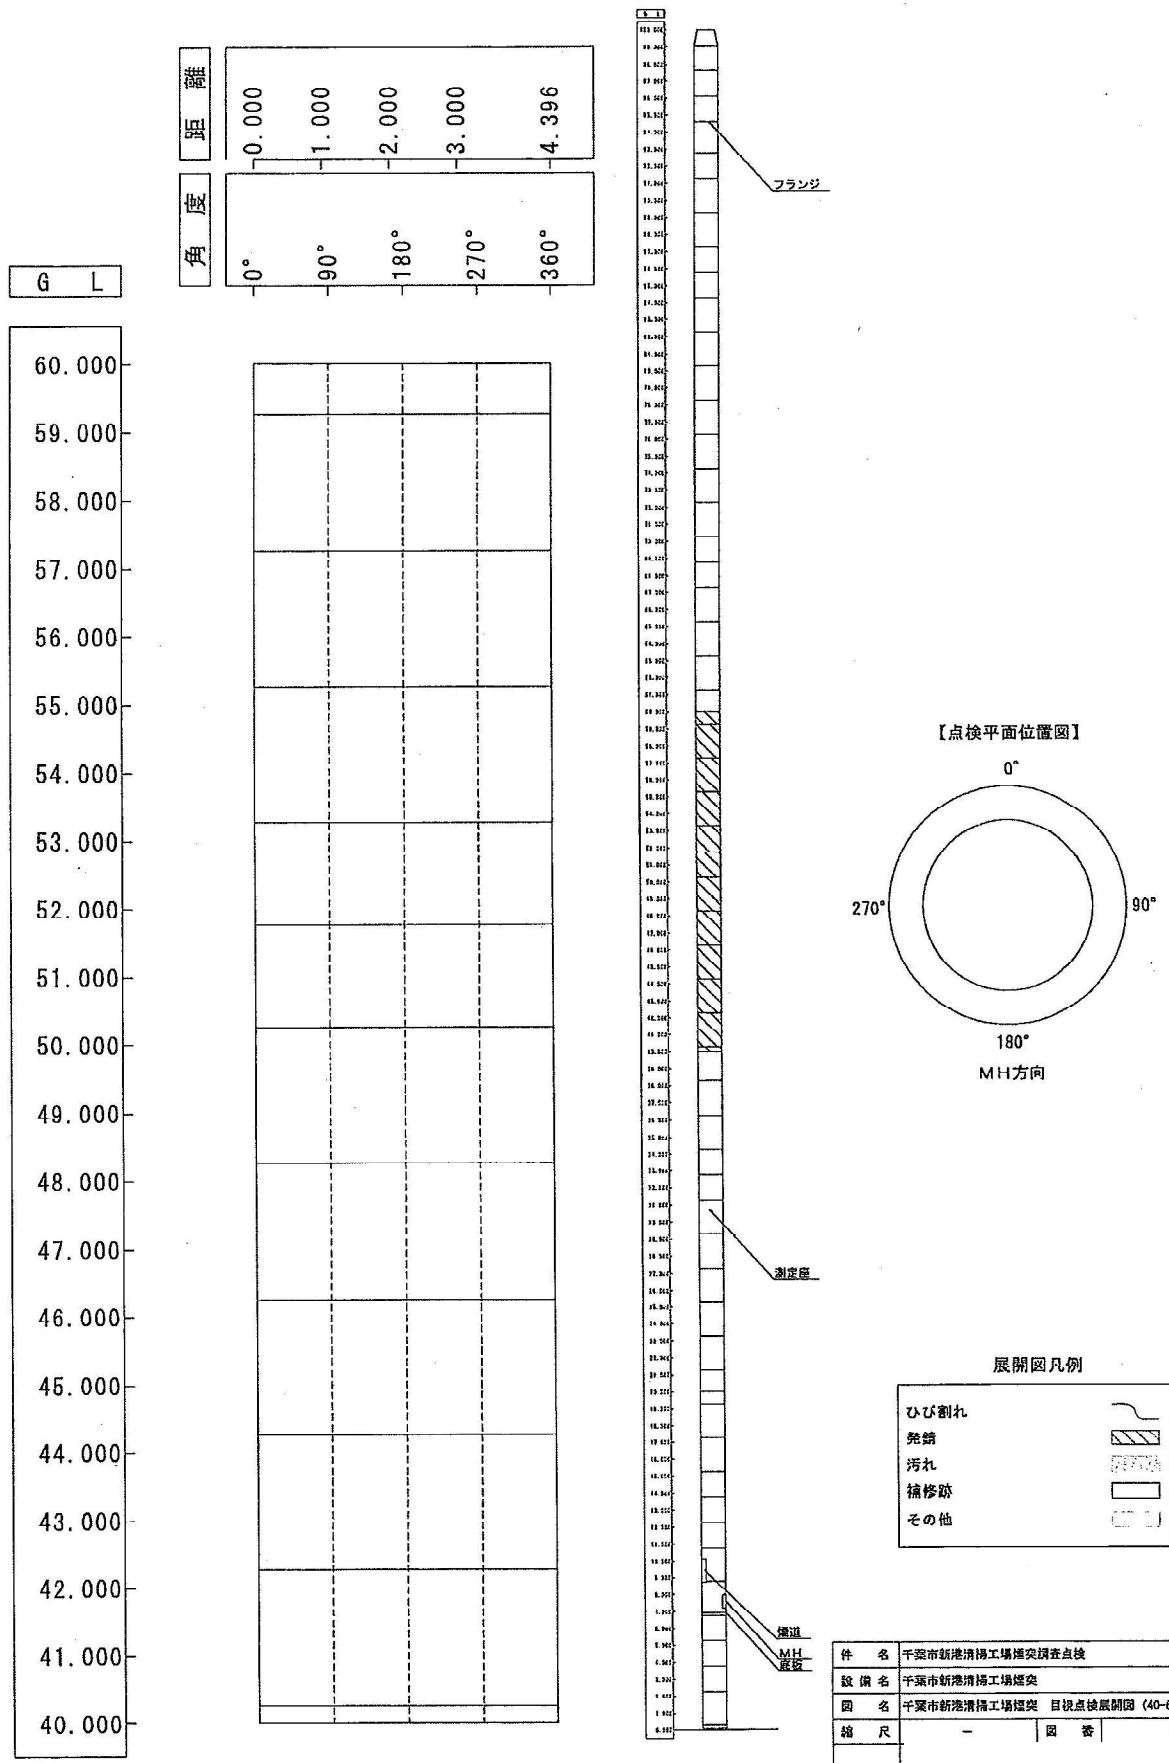


千葉市新港工場煙突 目視点検展開図 (60-80.0m)

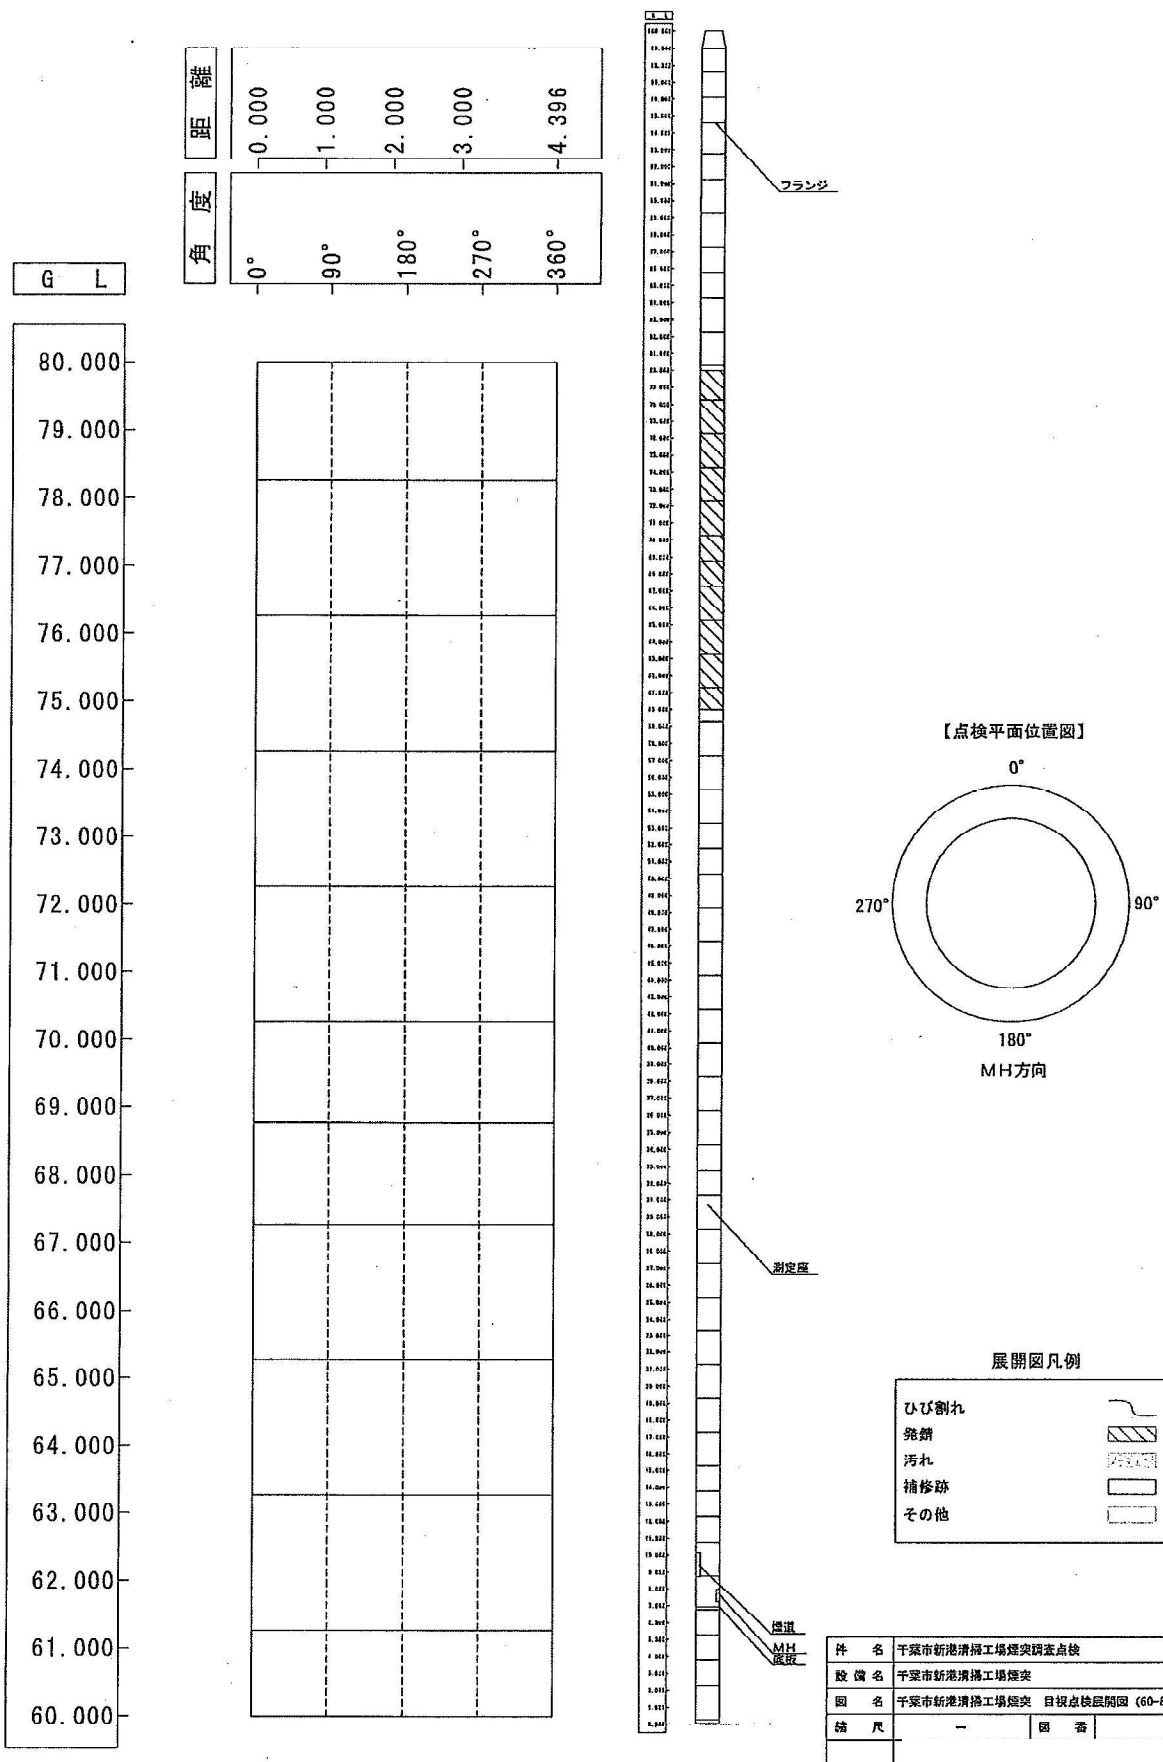

牌 名	千葉市新港清掃工場燃突調査点検		
設 備 名	千葉市新港清掃工場燃突		
図 名	千葉市新港清掃工場燃突 目視点検図(60-80.0m)		
縮 尺	1	図 番	5/6

千葉市新港工場煙突 目視点検展開図 (80-100.0m)

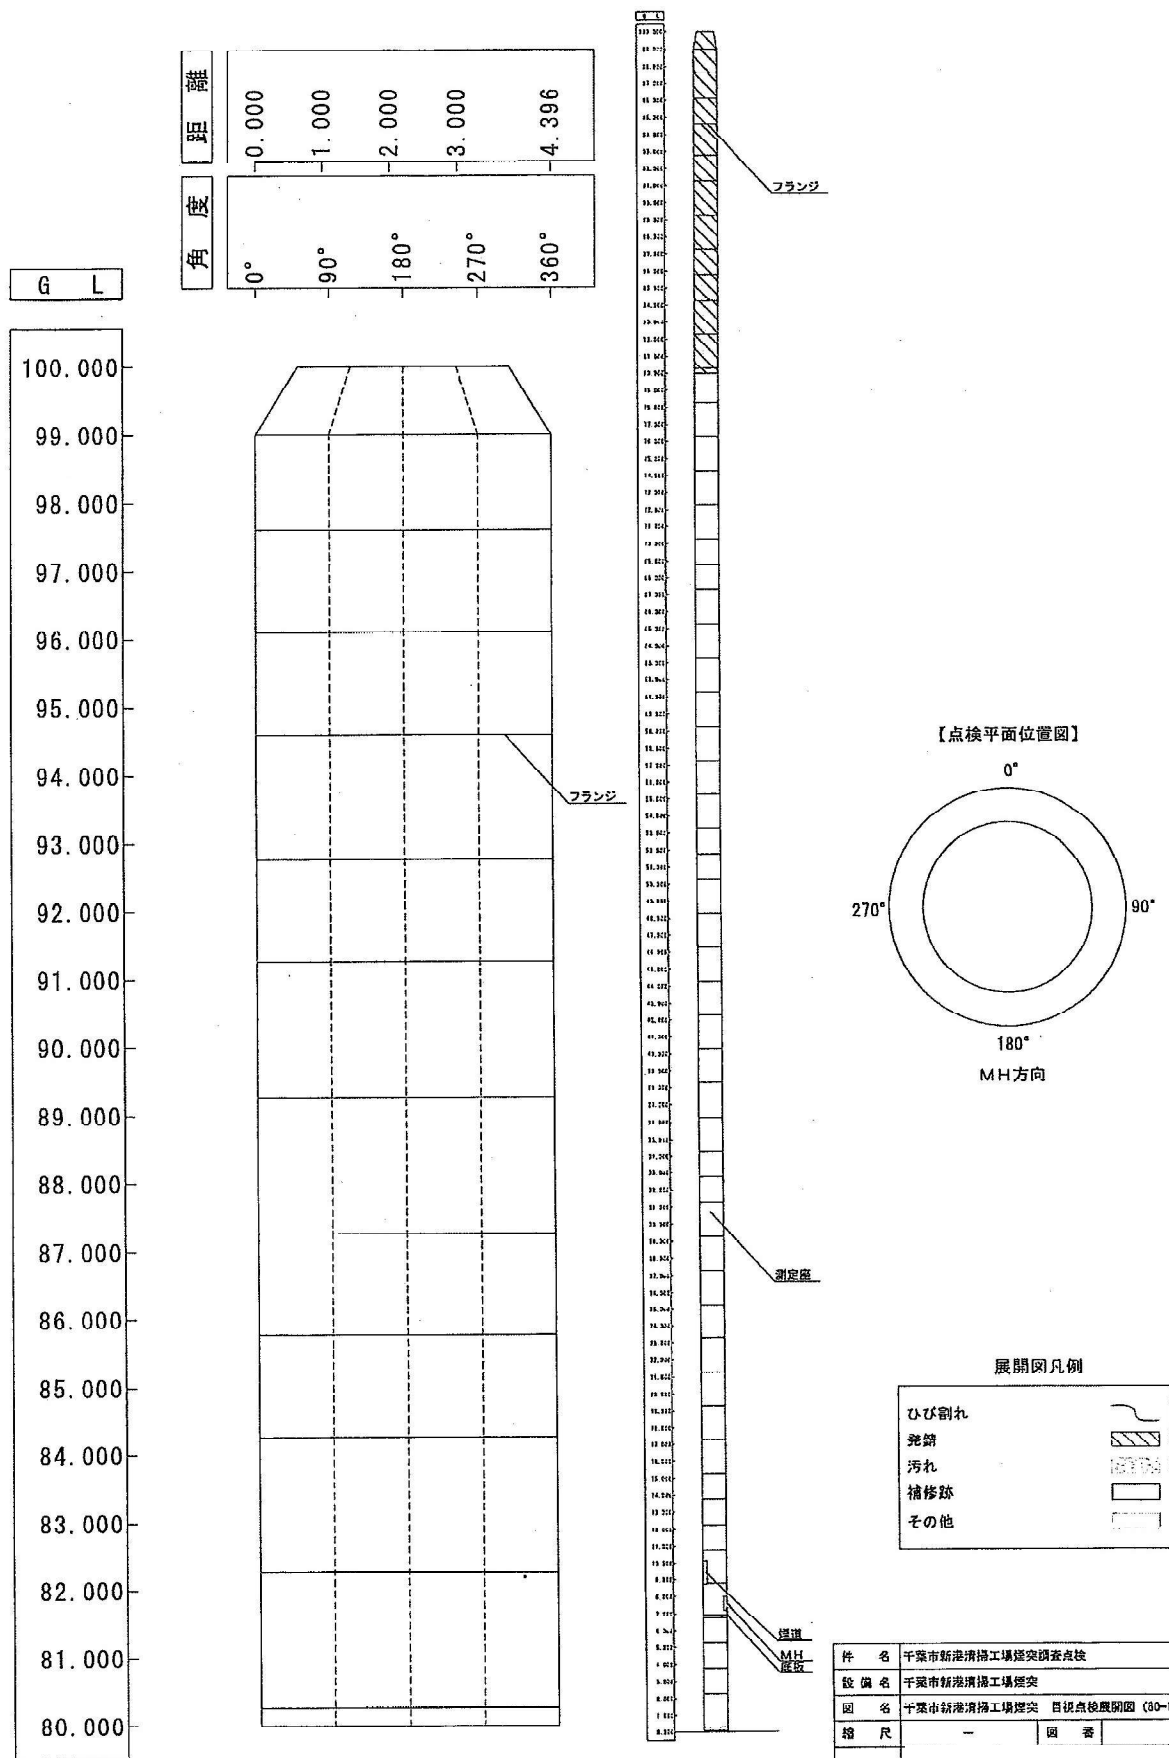


資料-3

板 厚 測 定 結 果 図

管番号	煙突底部
GL	8.366
外径	1412[mm]
設計板厚	6.0[mm]
測定面	内面


区間1統計結果	315~45[°]
平均板厚	6.94
平均推定	6.94~6.94
最大値	7.10
最小値	6.74
標準偏差	0.04
偏差推定	0.0016~0.0018
データ数	1092
膜厚平均	0.38
膜厚最小	0.34

区間4統計結果	225~315[°]
平均板厚	6.84
平均推定	6.83~6.84
最大値	6.95
最小値	6.62
標準偏差	0.04
偏差推定	0.0012~0.0014
データ数	1068
膜厚平均	0.38
膜厚最小	0.32

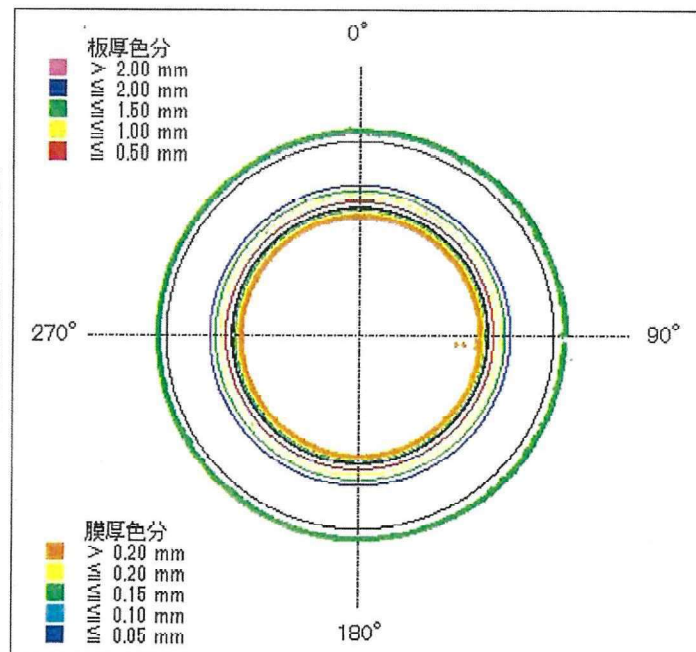

区間2統計結果	45~135[°]
平均板厚	6.88
平均推定	6.88~6.89
最大値	7.01
最小値	6.62
標準偏差	0.07
偏差推定	0.0052~0.006
データ数	1037
膜厚平均	0.39
膜厚最小	0.35

区間3統計結果	135~225[°]
平均板厚	6.84
平均推定	6.84~6.84
最大値	6.95
最小値	6.62
標準偏差	0.04
偏差推定	0.0011~0.0013
データ数	1094
膜厚平均	0.39
膜厚最小	0.35

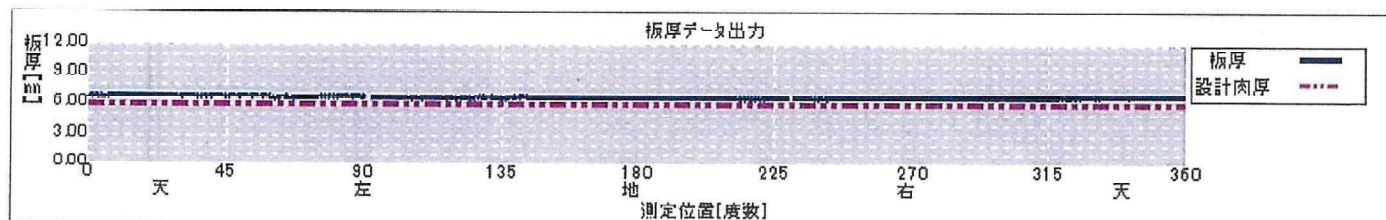


全体統計結果	0~360[°]
平均板厚	6.87
平均推定	6.87~6.88
最大値	7.10
最小値	6.62
標準偏差	0.06
偏差推定	0.004~0.0043
データ数	4291
膜厚平均	0.39
膜厚最小	0.32

管番号	煙突筒頂部
GL	99.800
外径	1012[mm]
設計板厚	6.0[mm]
測定面	内面


区間1統計結果	315~45[°]
平均板厚	6.29
平均推定	6.29~6.3
最大値	6.50
最小値	6.04
標準偏差	0.06
偏差推定	0.0034~0.004
データ数	782
膜厚平均	0.33
膜厚最小	0.29

区間4統計結果	225~315[°]
平均板厚	6.33
平均推定	6.32~6.33
最大値	6.50
最小値	6.25
標準偏差	0.04
偏差推定	0.0016~0.0019
データ数	785
膜厚平均	0.32
膜厚最小	0.30

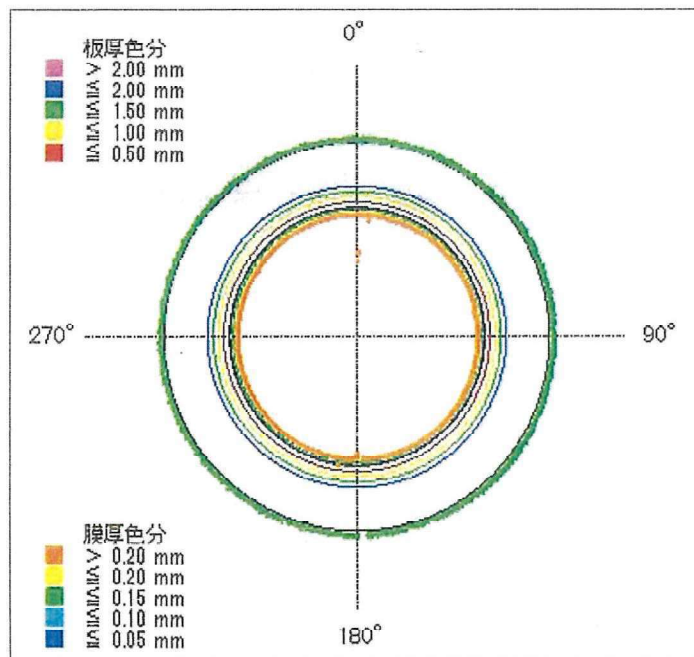

区間2統計結果	45~135[°]
平均板厚	6.27
平均推定	6.27~6.27
最大値	6.43
最小値	6.07
標準偏差	0.06
偏差推定	0.0031~0.0036
データ数	784
膜厚平均	0.33
膜厚最小	0.30

区間3統計結果	135~225[°]
平均板厚	6.27
平均推定	6.27~6.28
最大値	6.50
最小値	6.16
標準偏差	0.05
偏差推定	0.0027~0.0032
データ数	755
膜厚平均	0.32
膜厚最小	0.00

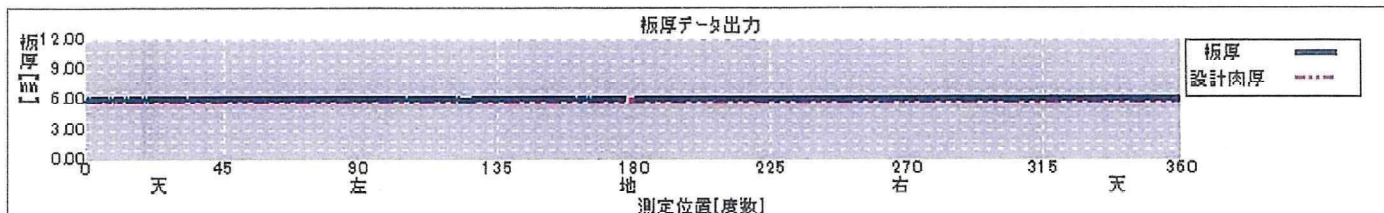

全体統計結果	0~360[°]
平均板厚	6.29
平均推定	6.29~6.29
最大値	6.50
最小値	6.04
標準偏差	0.06
偏差推定	0.0033~0.0036
データ数	3106
膜厚平均	0.33
膜厚最小	0.00