平 成 ２ ６ 年 度

水 道 事 業 年 報

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

千 葉 市 水 道 局

目　　次

Ⅰ　事 業 の 概 要

１．総 括 事 項

千葉市水道事業は、昭和４４年７月に千葉市と土気町が合併して、土気町が行っていた土気町簡易水道事業、大椎・板倉地区簡易水道事業、越智地区簡易水道事業を引き継いで発足しました。

昭和４９年１２月に、給水人口の増加に対応するため、３地区の簡易水道事業を統合した上水道事業の認可を取得し、第１次拡張事業（計画給水人口 25,000 人、計画１日最大給水量 10,000m3）をスタートさせ、昭和５２年７月に平川浄水場を建設、千葉県水道局誉田給水場からの受水を開始するとともに配水管網の整備を進め、昭和５５年３月に完了しました。

その後、土気南土気区画整理の進展、土気緑の森工業団地の開発、専用水道からの切替による水需要の大幅な増加が見込まれる状況となり、昭和５９年５月に房総導水路建設事業、昭和６０年３月に霞ヶ浦導水事業にそれぞれ参画し水源を確保するとともに、土気地区全域を給水区域とする第２次拡張事業（計画給水人口 49,900 人、計画１日最大給水量 27,700m3）をスタートさせ、大木戸浄水場配水施設の建設や配水管網の整備を進めました。

また、未給水区域であった若葉区泉地区７町において、平成９年３月に若葉北部地区簡易水道事業（計画給水人口 1,970 人、計画１日最大給水量 910m3）の認可を取得し、平成１２年７月に給水を開始しました。

引き続き、泉地区における未給水区域の解消と水需要の増加に対応するため、平成１５年４月に若葉北部地区簡易水道事業、ちばリサーチパーク簡易水道事業を上水道事業に統合し、第３次拡張事業（計画給水人口 78,100 人、計画１日最大給水量 33,700m3）をスタートさせました。

現在は、第３次拡張事業の推進のため、千葉県企業庁から平成１７年３月に霞ヶ浦開発施設の施設利用権を、平成１８年３月に房総導水路施設の施設利用権を取得し、必要な水源を確保するとともに、平成１９年３月には安定した給水の拠点施設となる高根給水場を整備いたしました。引き続き配水管網等の整備を進め、未給水区域の解消に努めてまいります。

2．沿　　革（土気町簡易水道事業の創設～現在迄）

昭和 36 年 3 月 13 日	土気町簡易水道事業認可 ・計画給水人口 4,000 人、計画 1 日最大給水量 700m3
38 年 12 月 26 日	土気町簡易水道事業の第 1 次拡張事業認可 ・計画給水人口 4,700 人、計画 1 日最大給水量 805m3 ・土気２号井増設
40 年 7 月 6 日	大椎・板倉地区簡易水道事業認可 ・計画給水人口 700 人、計画 1 日最大給水量 105m3
41 年 3 月 31 日	越智地区簡易水道事業認可 ・計画給水人口 3,000 人、計画 1 日最大給水量 450m3
43 年 12 月 16 日	土気町簡易水道事業の第２次拡張事業認可 ・土気３号井増設
44 年 7 月 15 日	千葉市と土気町が合併して、千葉市が簡易水道を引き継ぐ
45 年 5 月 18 日	土気町簡易水道事業の第３次拡張事業認可 ・計画給水人口 5,000 人、計画 1 日最大給水量 1,750m3 ・土気４号、５号井及び除鉄マンガン用急速ろ過機設置
49 年 12 月 28 日	第 1 次拡張事業認可 土気町、大椎・板倉地区及び越智地区の３簡易水道を廃止、統合して、上水道事業をスタート ・計画給水人口 25,000 人、計画 1 日最大給水量 10,000m3 ・水源：地下水 1,000m3/日、県水道局分水 9,000m3/日 ・給水区域：土気地区８町の一部 14.80km2
50 年 1 月 1 日	千葉市水道局設立（現緑区土気市民センター内） 千葉市水道給水条例施行
3 月 8 日	千葉市水道事業運営協議会設置
52 年 7 月 1 日	平川浄水場竣工、同浄水場へ事務所移転 千葉県水道局誉田給水場から受水開始（1 日最大 1,000m3/日） 水道料金改定（平均 192％アップ、口径別料金体系採用） 給水申込納付金改定
53 年 2 月 28 日	越智浄水場廃止
54 年 4 月 1 日	隔月検針へ移行

昭和 54 年 4 月 2 日	検針業務を委託
55 年 3 月 31 日	第1次拡張事業完了
59 年 1 月 1 日	水道料金（平均 48.71%アップ）、手数料改定
5 月 9 日	房総導水路建設事業に参画
	（事業主体：独立行政法人水資源機構　導水施設利用権 0.06m3/秒）
60 年 3 月 19 日	霞ヶ浦導水事業に参画
	（事業主体：国土交通省　水利権 0.06m3/秒）
3 月 30 日	第2次拡張事業認可
	・計画給水人口 49,900 人、計画1日最大給水量 27,700m3
	・給水区域：土気地区全域１１町 31.47km2
61 年 4 月 1 日	平川浄水場夜間運転等管理業務を委託
63 年 10 月 1 日	水道料金（平均 8.44%アップ）、手数料改定
平成 元 年 4 月 1 日	消費税法施行（料金等には不転嫁）、水道組合取扱要綱制定
11 月 14 日	大椎台団地市営水道切替整備着工
2 年 4 月 1 日	水道料金徴収業務を委託、石綿セメント管改修計画スタート
6 月 13 日	大椎台団地一部給水開始
12 月 20 日	第2次拡張事業配水管網整備工事着手
3 年 3 月 18 日	大椎台団地市営水道切替整備完了
6 月 4 日	第2次拡張事業の大木戸浄水場新設整備工事着手
9 月 1 日	給水停止事務処理要領制定
10 月 29 日	給水停止実施開始
4 年 1 月 9 日	平川浄水場拡張整備工事着手
4 月 1 日	水道料金、加入者負担金改定（消費税転嫁により 3%アップ）
6 月 1 日	水道施設維持管理業務を委託
5 年 2 月 1 日	平川浄水場改修工事竣工
3 月 19 日	大木戸浄水場一部完成
6 年 1 月 10 日	大木戸浄水場一部供用開始
6 月 30 日	渇水用井戸設置（平川浄水場内）
7 年 1 月 17 日	「平成7年兵庫県南部地震」午前 5 時 46 分に明石海峡を震源としたマグニチュード 7.2 の地震が発生した
1 月 30 日	神戸市へ物的支援（非常飲料水袋 450 枚送付）
2 月 10 日	西宮市へ人的支援

平成 7年 2月 10日 〜22日	応急給水のため、給水車（2トン）1台 人員6名派遣（延べ39名＝3名×13日間）
8年 2月 19日	石綿セメント管改修完了
3月 29日	大木戸浄水場配水ポンプ増設（4台） 渇水用井戸設置（土気緑の森工業団地内）
4月 1日	水道料金改定（平均15.74%アップ）
8月 21日 〜26日	防災フェア出展
8月 23日	給水制限対策本部設置 （渇水による、利根川水系上流ダム30%取水制限）
10月 1日	未普及地区配水管布設要綱制定（水道組合取扱要綱廃止）
9年 3月 31日	若葉北部地区簡易水道事業認可 ・計画給水人口1,970人、計画1日最大給水量910m3 ・給水区域：若葉区更科地区7町10.89km2
10月 1日	水道料金、加入者負担金改定（消費税3%から5%にアップ）
10年 7月 17日	若葉北部地区簡易水道事業・更科浄水場建設工事着手
9月 22日	大野台送水ポンプ場建設工事着手
11年 12月 10日	若葉北部地区簡易水道事業・更科浄水場竣工
12年 5月 31日	大野台送水ポンプ場竣工
7月 1日	若葉北部地区簡易水道事業一部給水開始 大野台送水ポンプ場供用開始
15年 4月 11日	第3次拡張事業認可 若葉北部地区及びちばリサーチパークの2簡易水道を廃止し、上水道事業に統合 ・計画給水人口78,100人、計画1日最大給水量33,700m3 ・給水区域：緑区22町丁及び若葉区22町80.28km2
17年 3月 10日	霞ヶ浦開発施設に係る施設利用権の取得 （千葉県企業庁より取得　施設利用権0.351m3/秒）
9月 2日	高根給水場建設工事着手 高根グリーンタウン給水開始
18年 3月 6日	房総導水路施設に係る施設利用権の取得 （千葉県企業庁より取得　導水施設利用権0.351m3/秒）

19年　3月　2日	高根給水場竣工
19年 10月　1日	高根団地給水開始
20年　7月 17日	いずみ台ローズタウン給水開始
22年　6月　2日	野呂団地給水開始
7月　1日	川井団地給水開始
23年　3月 31日	鉛給水管改修工事完了
24年　2月 29日	「千葉市水道事業経営計画」の策定
4月　1日	上下水道料金の徴収一元を実施
9月 11日	給水制限対策本部設置 （渇水による、利根川水系上流ダム 10%の取水制限）
25年　7月 24日	給水制限対策本部設置 （渇水による、利根川水系上流ダム 10%の取水制限）

Ⅱ　業　　　　　　　務

1. 給 水 区 域

千葉市の水道は、千葉市水道局、千葉県水道局、四街道市水道事業センターにより給水を行っています。

（1）千葉市水道局の給水区域

【緑　区】あすみが丘１丁目～９丁目、あすみが丘東１丁目～５丁目、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台１丁目～２丁目、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町
【若葉区】五十土町、和泉町、大井戸町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、佐和町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、谷当町

（2）千葉県水道局の給水区域

中央区、花見川区、稲毛区、美浜区の全域並びに若葉区及び緑区の一部

（3）四街道市水道事業センターの給水区域

若葉区御成台１丁目～４丁目

2. 水道の普及状況

平成２６年３月３１日現在

地　区	面　積 km2	地区人口 人	給水人口 人	普及率 %	備　考
市域全域	272.08 (100.0%)	959,487	933,972	97.3	
千葉県水道局	191.24 (70.3%)	899,765	884,522	98.3	中央区、花見川区、稲毛区、美浜区の全域並びに若葉区及び緑区の一部
千葉市水道局	80.28 (29.5%)	56,840	46,894	82.5	緑区及び若葉区の一部
四街道市水道事業センター	0.56 (0.2%)	2,564	2,564	100.0	若葉区の一部（御成台地区）

1　市域全域の人口は、住民基本台帳及び外国人登録人口による。

2　地区人口及び給水人口は、各水道事業者による統計値であり、市域人口と一致しない。

3　専用水道を除く。

3. 給 水 人 口

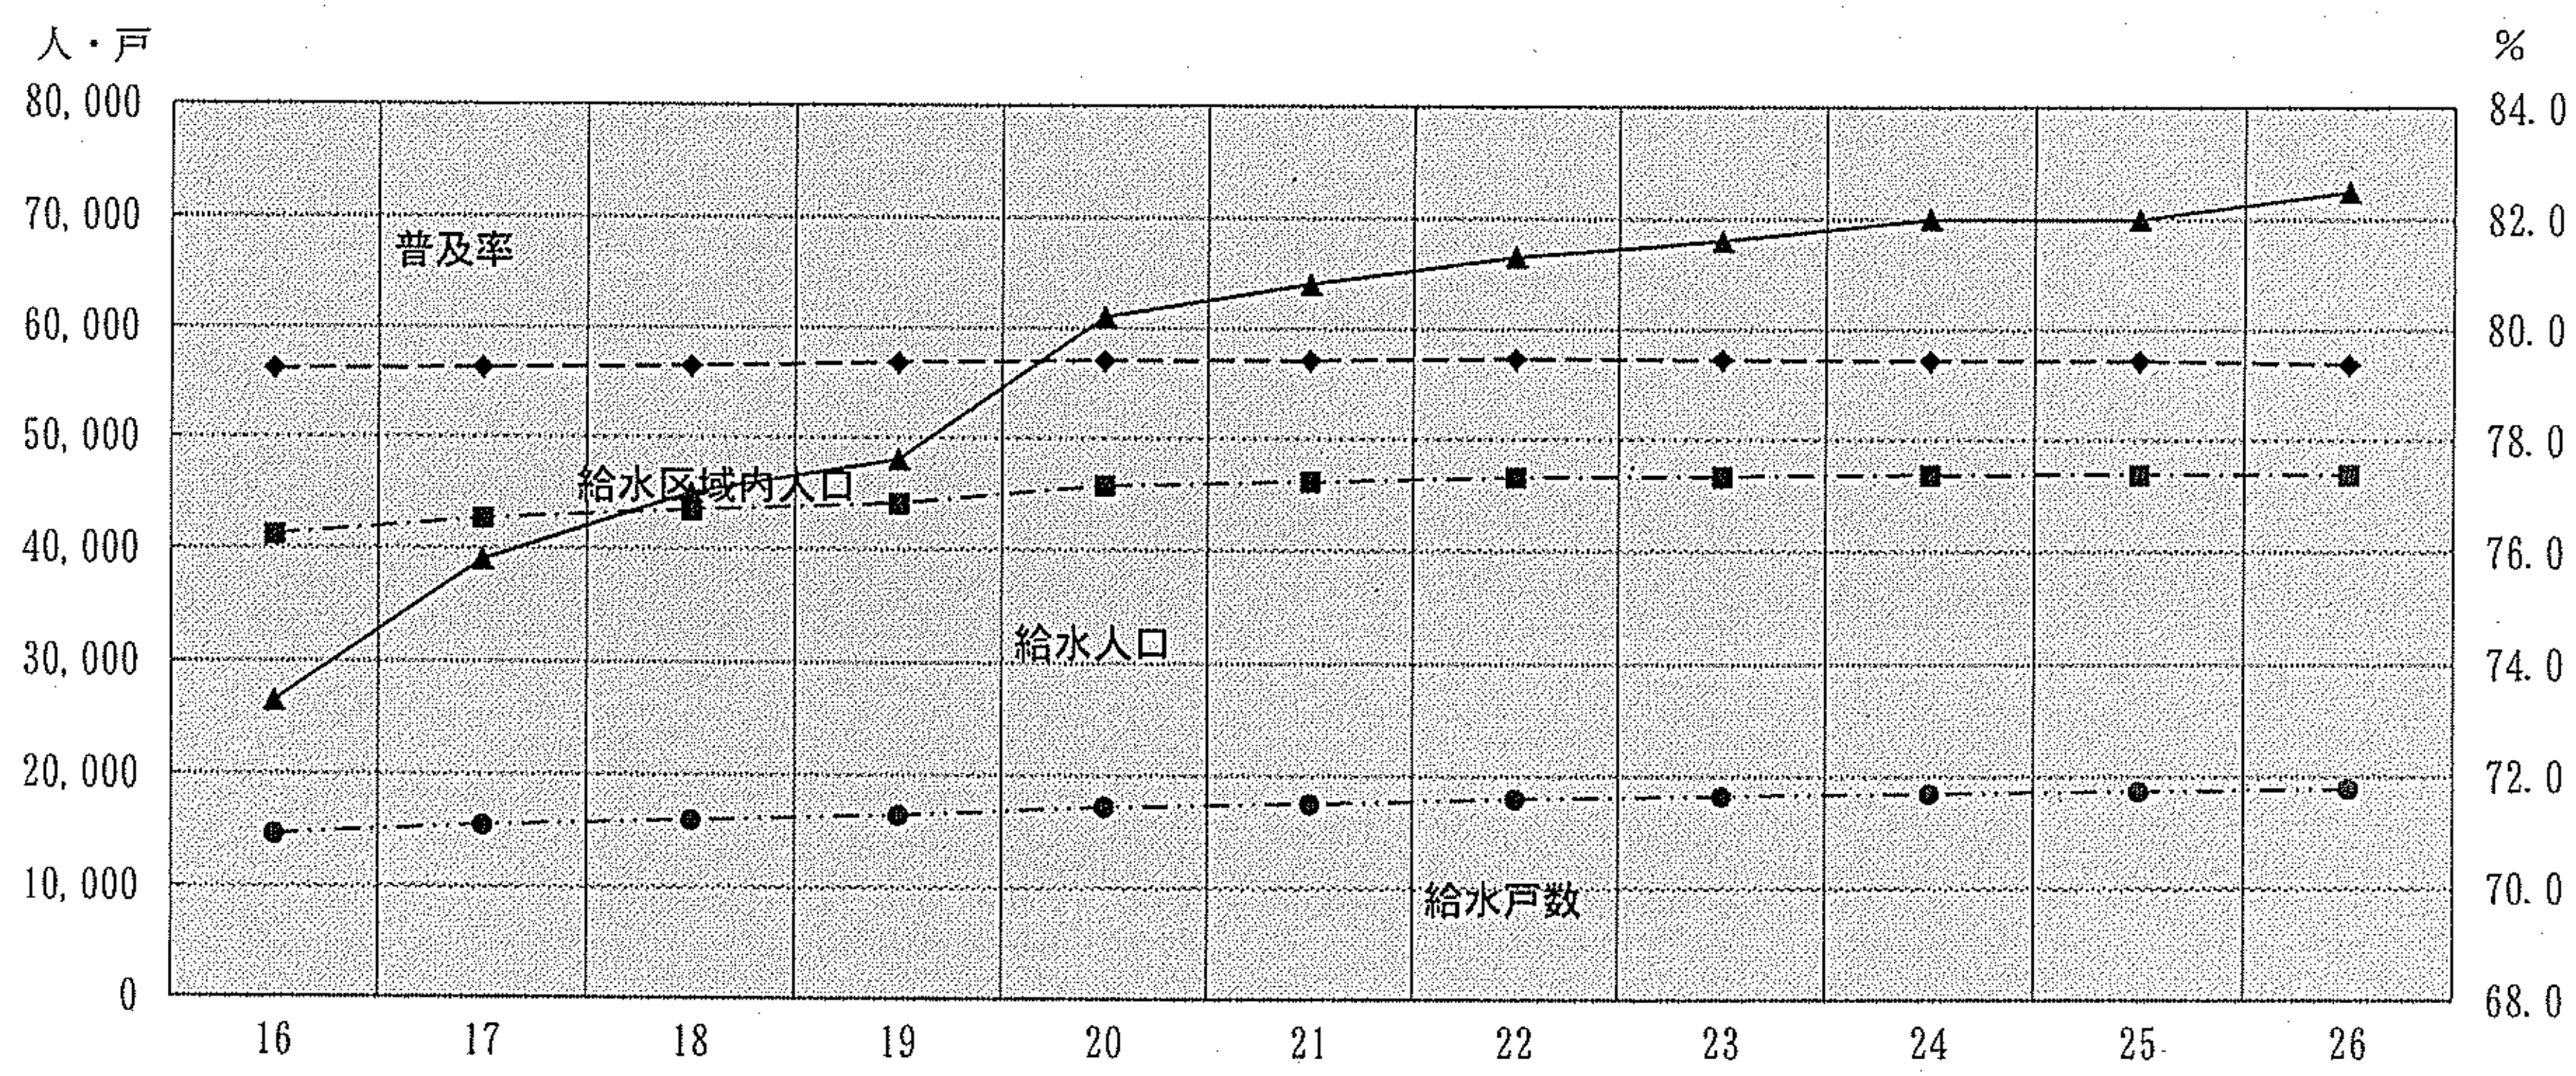

区分＼年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
給水区域内人口（人）	56,203	56,286	56,464	56,811	57,010	57,071	57,276	57,197	57,147	57,158	56,840
給　水　人　口（人）	41,209	42,655	43,471	44,072	45,725	46,095	46,568	46,666	46,834	46,886	46,894
普　　及　　率（%）	73.3	75.8	77.0	77.6	80.2	80.8	81.3	81.6	82.0	82.0	82.5
給　水　戸　数（戸）	14,631	15,438	15,931	16,394	17,167	17,479	17,928	18,189	18,445	18,666	18,905

※　平成１４年度は上水道事業と簡易水道事業との合算値で算出

4．給 水 量 等

項目＼年度	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
総給水量（m3）	4,173,608	4,135,038	4,222,057	4,283,037	4,481,616	4,562,761	4,661,824	4,675,747	4,797,107	4,792,113	4,782,677	4,817,901	4,732,069
有効水量（m3）	4,097,872	4,057,885	4,139,435	4,176,774	4,341,885	4,464,762	4,545,854	4,591,819	4,710,987	4,729,475	4,710,904	4,735,934	4,676,979
有収水量（m3）	3,970,223	3,960,945	4,038,799	4,138,493	4,265,737	4,370,306	4,445,119	4,530,965	4,651,329	4,675,265	4,671,901	4,696,485	4,633,163
無収水量（m3）	127,649	96,940	100,636	38,281	76,148	94,456	100,735	60,854	59,658	54,210	39,003	39,449	43,816
無効水量（m3）	75,736	77,153	82,622	106,263	139,731	97,999	115,970	83,928	85,120	62,638	71,773	81,967	55,090
1日最大給水量（m3）	13,551	13,170	14,377	14,295	14,757	14,512	14,998	14,915	15,780	15,815	15,235	15,292	14,796
1日平均給水量（m3）	11,435	11,298	11,567	11,734	12,278	12,467	12,772	12,810	13,143	13,093	13,103	13,200	12,965
1人1日最大給水量（ℓ）	334	323	349	335	339	329	328	324	339	339	325	326	316
1人1日平均給水量（ℓ）	282	277	281	275	282	283	279	278	282	281	280	282	276
有収率（%）	95.1	95.8	95.7	96.6	95.2	95.8	95.4	96.9	97.0	97.6	97.7	97.5	97.9

※　平成13年度から平成14年度までは上水道事業と簡易水道事業との合算値で算出

給水量の推移

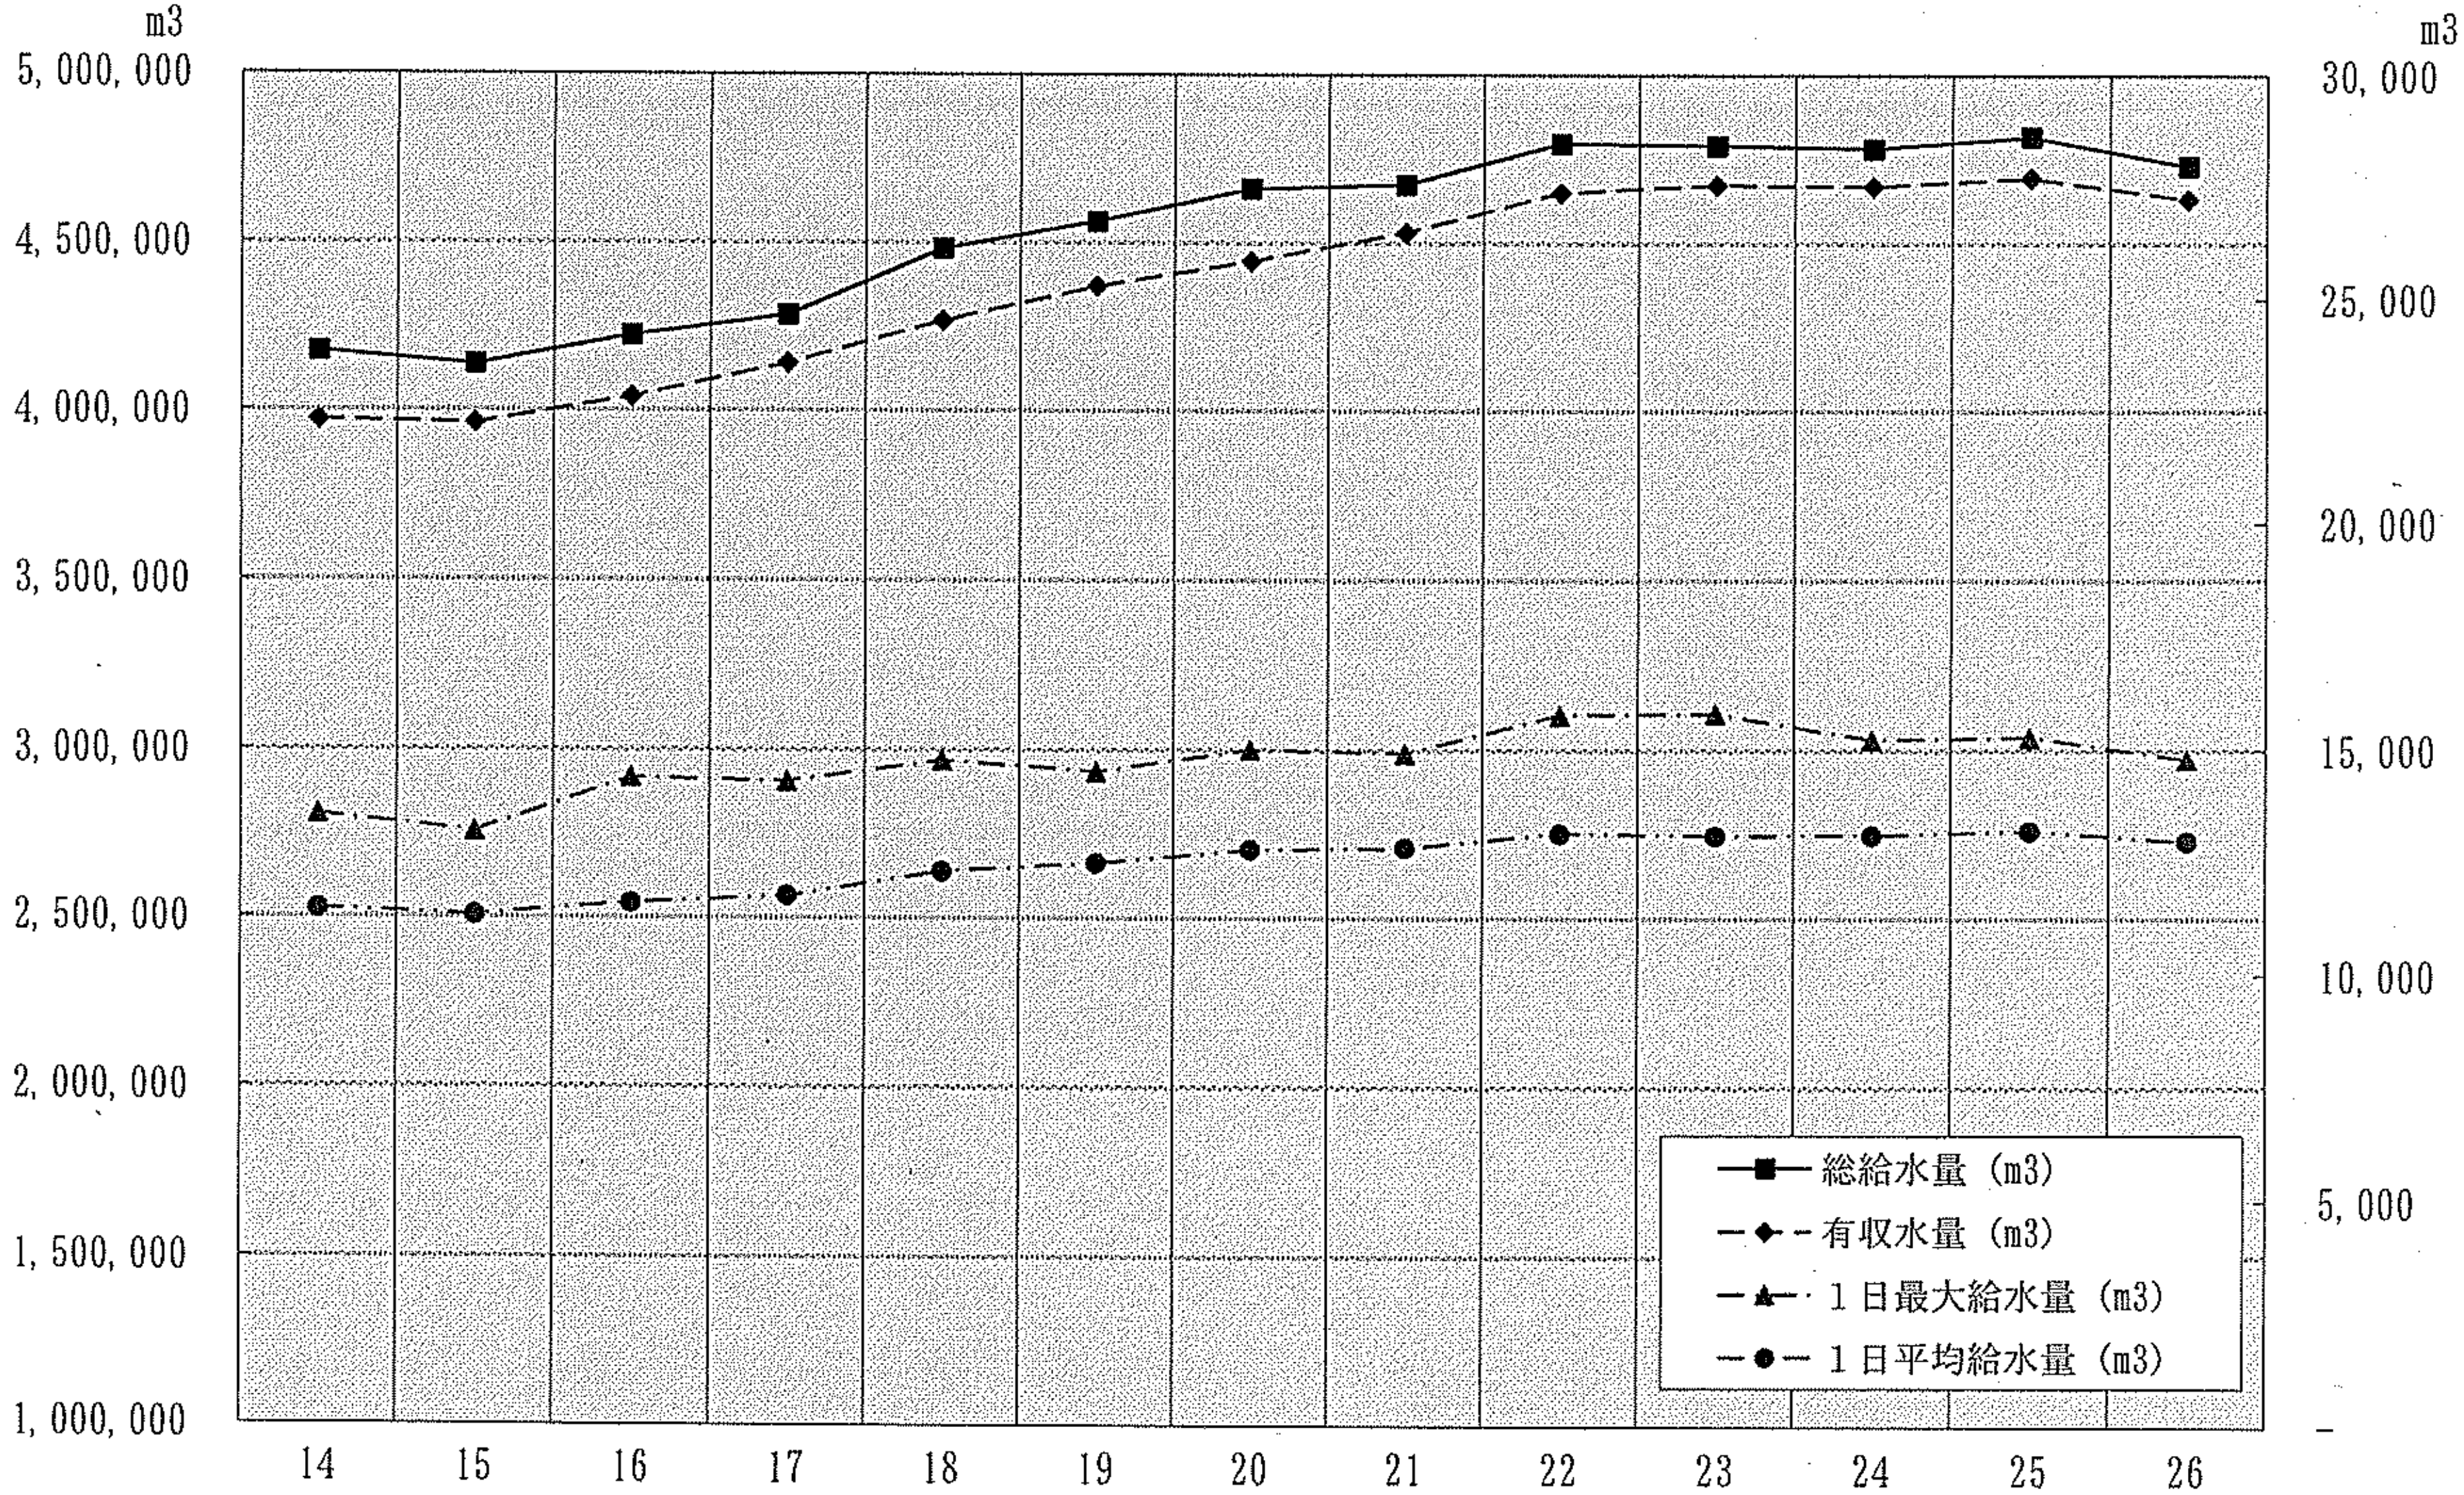

m3
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
m3
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
総給水量（m3）
有収水量（m3）
１日最大給水量（m3）
１日平均給水量（m3）

5. 水道料金

昭和 52. 7. 1 以前	専用		臨時用	共用	
	基本料金 10m3 まで	超過料金 1m3	従量料金 1m3	基本料金 10m3 まで	超過料金 1m3
	360 円	36 円	72 円	360 円	36 円

給水装置	用途	料金	料金(円) / 口径	改正年月日						
				昭和 52. 7. 1	昭和 59. 1. 1	昭和 63. 10. 1	平成 4. 4. 1	平成 8. 4. 1	平成 9. 10. 1	平成 26. 4. 1
専用・共用	一般用	基本料金	13mm	230	320	330	330	380	380	380
			20mm	520	725	770	770	890	890	890
			25mm	770	1,260	1,370	1,370	1,590	1,590	1,590
			40mm	2,200	4,100	5,400	5,400	6,350	6,350	6,350
			50mm	4,900	9,200	12,200	12,200	14,400	14,400	14,400
			75mm	11,000	21,000	28,000	28,000	33,100	33,100	33,100
			100mm 以上	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める
専用	一般用	従量料金	使用水量 1 m3 につき (円)							
			1～ 10m3 まで	30	45	50	50	57	57	57
			11～ 20m3 まで	80	120	130	130	150	150	150
			21～ 40m3 まで	130	195	210	210	244	244	244
			41～ 100m3 まで	170	260	280	280	326	326	326
			101～ 500m3 まで	210	320	345	345	404	404	404
			501m3 超	250	350	375	375	441	441	441
共用				30	45	50	50	57	57	57

※平成４年４月１日から平成９年３月３１日までについての料金は、一月について、上記表に定めるところにより算定した額に 103/100 を、平成９年１０月１日から平成２６年３月３１日までは、105/100 を、平成２６年４月１日以降については、108/100 を乗じて得た額とする。ただし、その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6．加入者負担金

口径＼金額(円)	改正年月日				
	昭和 50. 1. 1	昭和 52. 7. 1	平成 4. 4. 1	平成 9. 10. 1	平成 26. 4. 1
13mm	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000
20mm	市長が別に定める	270,000	270,000	270,000	270,000
25mm		460,000	460,000	460,000	460,000
40mm		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
50mm		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
75mm		6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000
100mm 以上		市長が別に定める。	市長が別に定める。	市長が別に定める。	市長が別に定める。
備考			※納付金は上記表に掲げる額に、103/100 を乗じた額とする	※納付金は上記表に掲げる額に、105/100 を乗じた額とする	※納付金は上記表に掲げる額に、108/100 を乗じた額とする

7．手　数　料

昭和 50. 1. 1改正		昭和 59. 1. 1改正		昭和 63. 10. 1改正		平成 10. 4. 1改正	
区分	手数料	区分	手数料	区分	手数料	区分	手数料
設計審査	新設1件につき200円	新設（全部改造）工事検査	5,000円	新設（全部改造）工事検査	5,500円	新設（全部改造）	5,500円
増設変更	1件につき100円					その他の工事検査	4,500円
工事用材料検査	認定価格の5/100	その他の工事検査	5,000円	その他の工事検査	4,500円	指定給水装置工事事業者の指定	10,000円
工事竣工検査	1件につき100円					給水装置確認検査	47,000円
施設消火栓演習	1基につき100円						
その他	市長が別に定める。						

Ⅲ　施　　　　　　　　設

1. 給水系統図

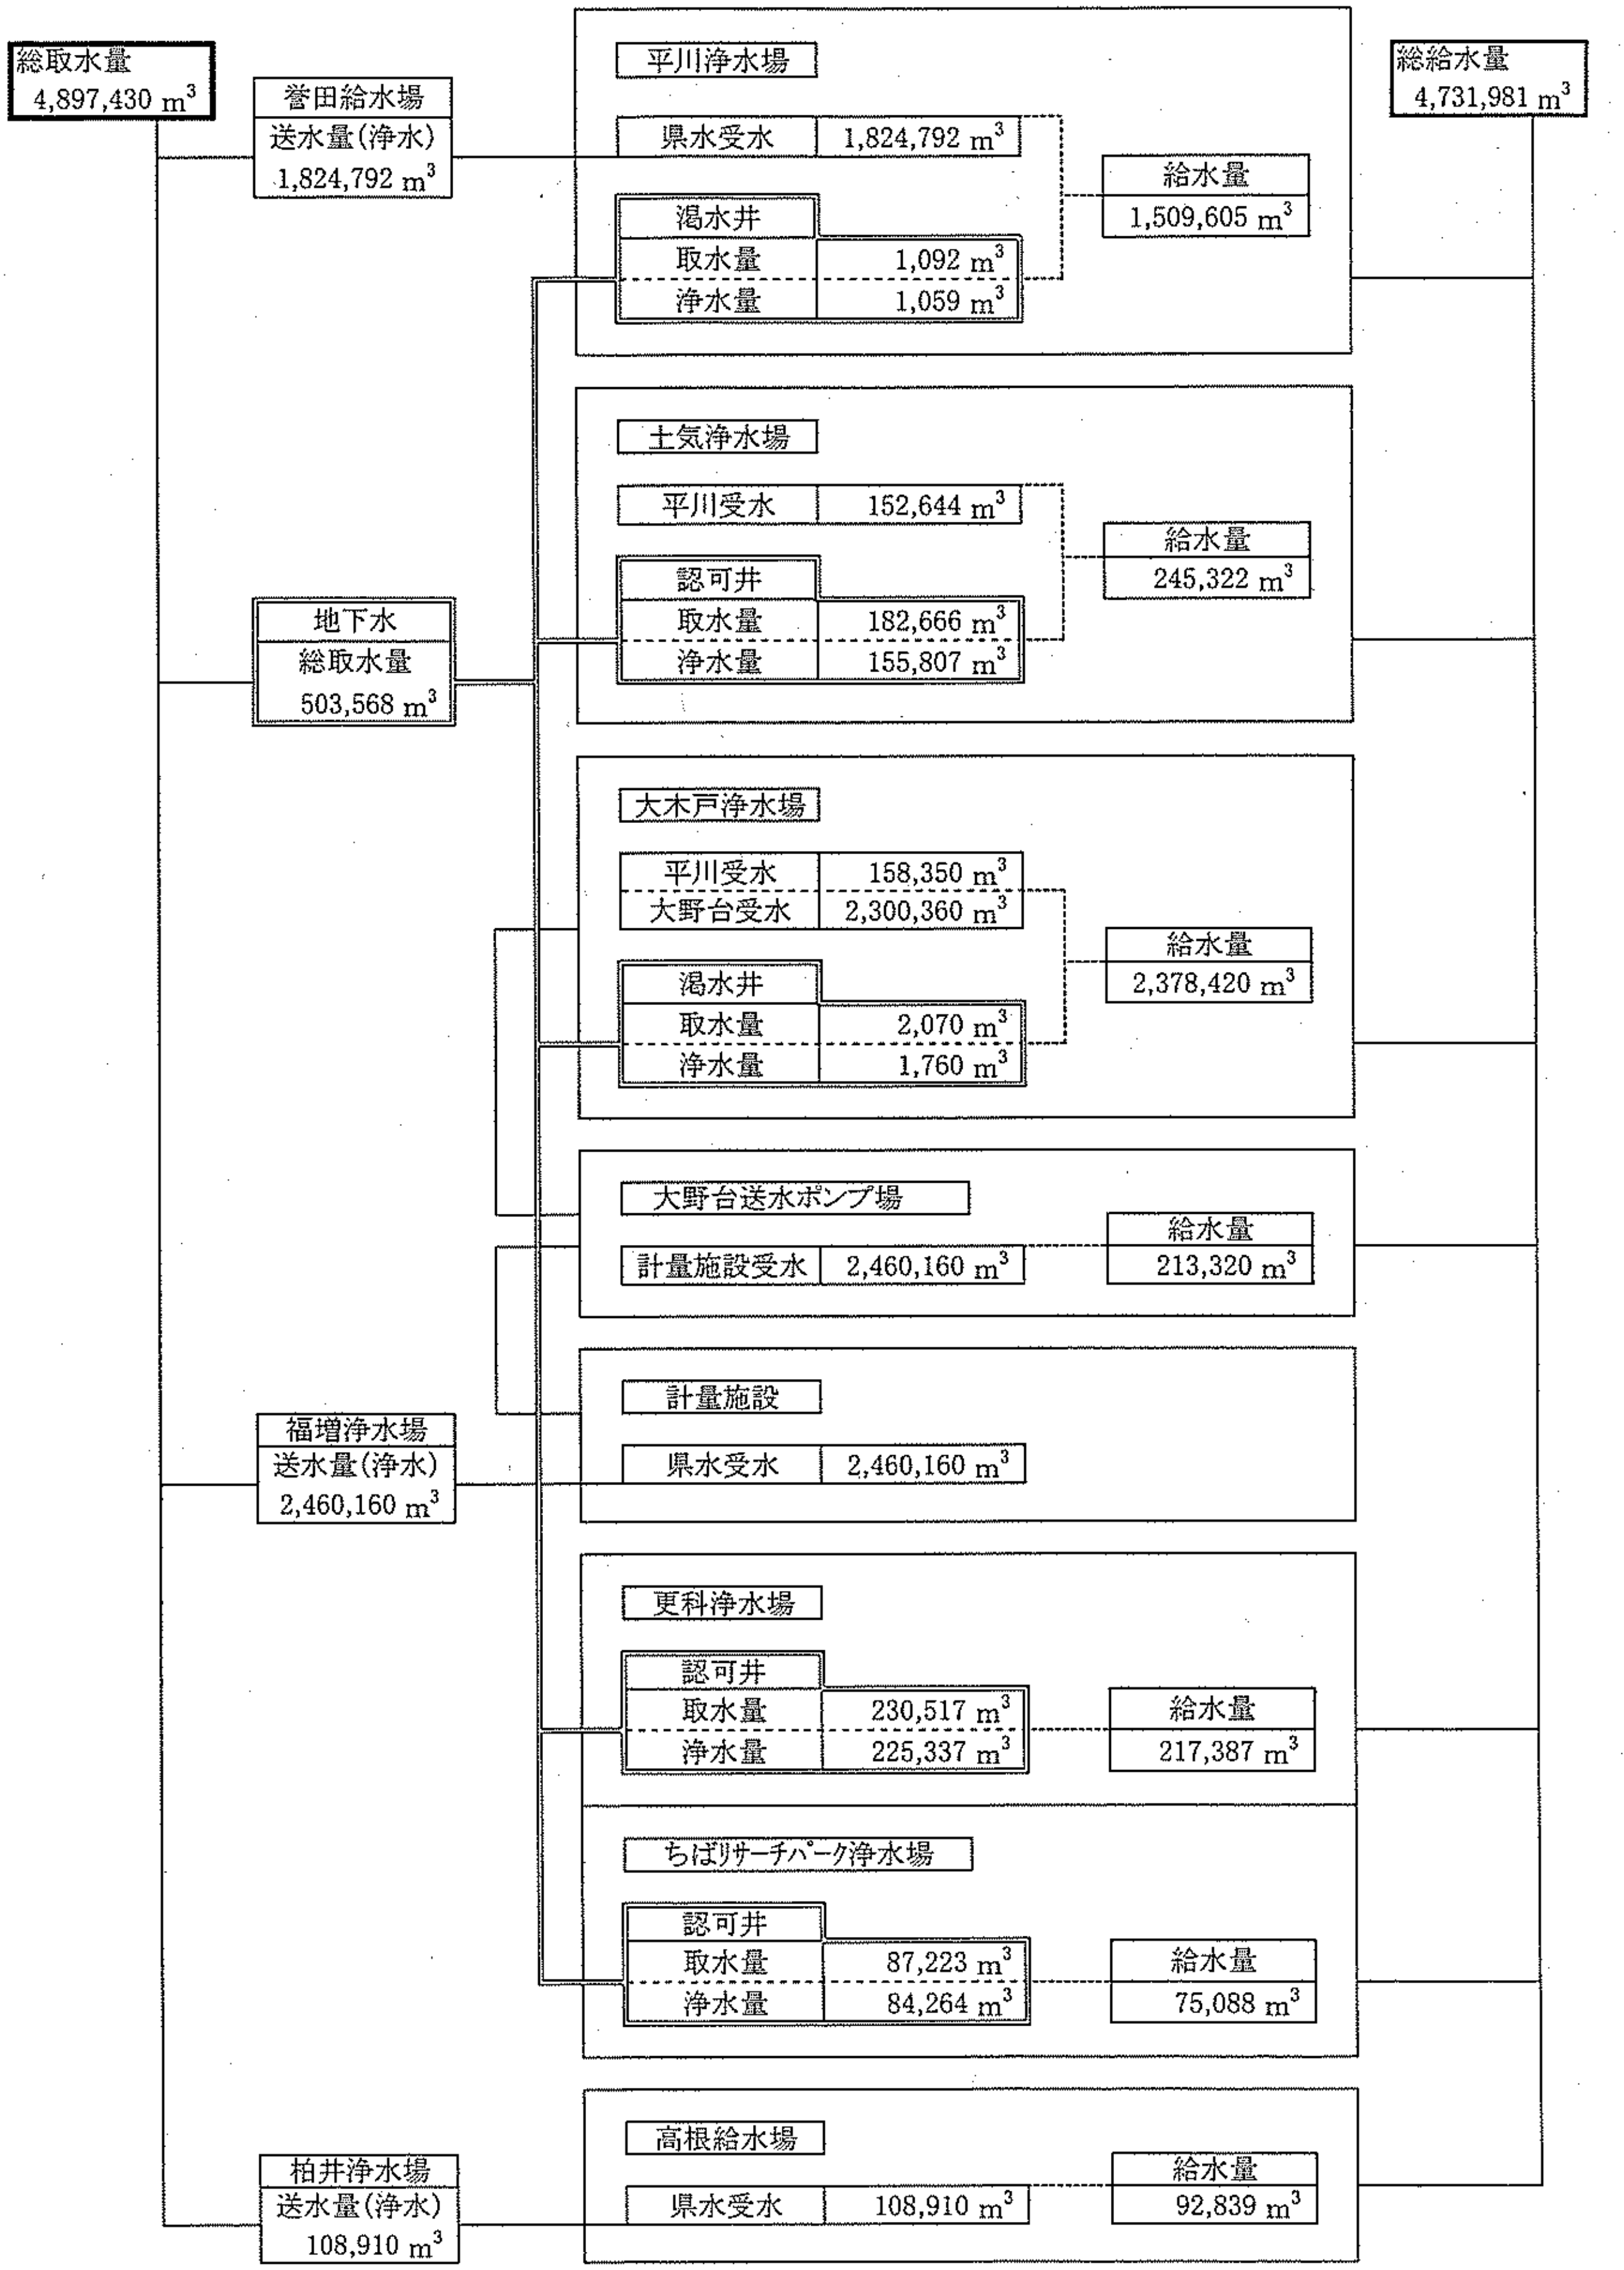
総取水量
4,897,430 m3
誉田給水場
送水量(浄水)
1,824,792 m3
平川浄水場
県水受水 1,824,792 m3
渇水井
取水量 1,092 m3
浄水量 1,059 m3
給水量
1,509,605 m3
総給水量
4,731,981 m3
土気浄水場
平川受水 152,644 m3
認可井
取水量 182,666 m3
浄水量 155,807 m3
給水量
245,322 m3
地下水
総取水量
503,568 m3
大木戸浄水場
平川受水 158,350 m3
大野台受水 2,300,360 m3
渇水井
取水量 2,070 m3
浄水量 1,760 m3
給水量
2,378,420 m3
大野台送水ポンプ場
計量施設受水 2,460,160 m3
給水量
213,320 m3
計量施設
県水受水 2,460,160 m3
福増浄水場
送水量(浄水)
2,460,160 m3
更科浄水場
認可井
取水量 230,517 m3
浄水量 225,337 m3
給水量
217,387 m3
ちばリサーチパーク浄水場
認可井
取水量 87,223 m3
浄水量 84,264 m3
給水量
75,088 m3
高根給水場
県水受水 108,910 m3
給水量
92,839 m3
柏井浄水場
送水量(浄水)
108,910 m3

2. 水道施設概念図

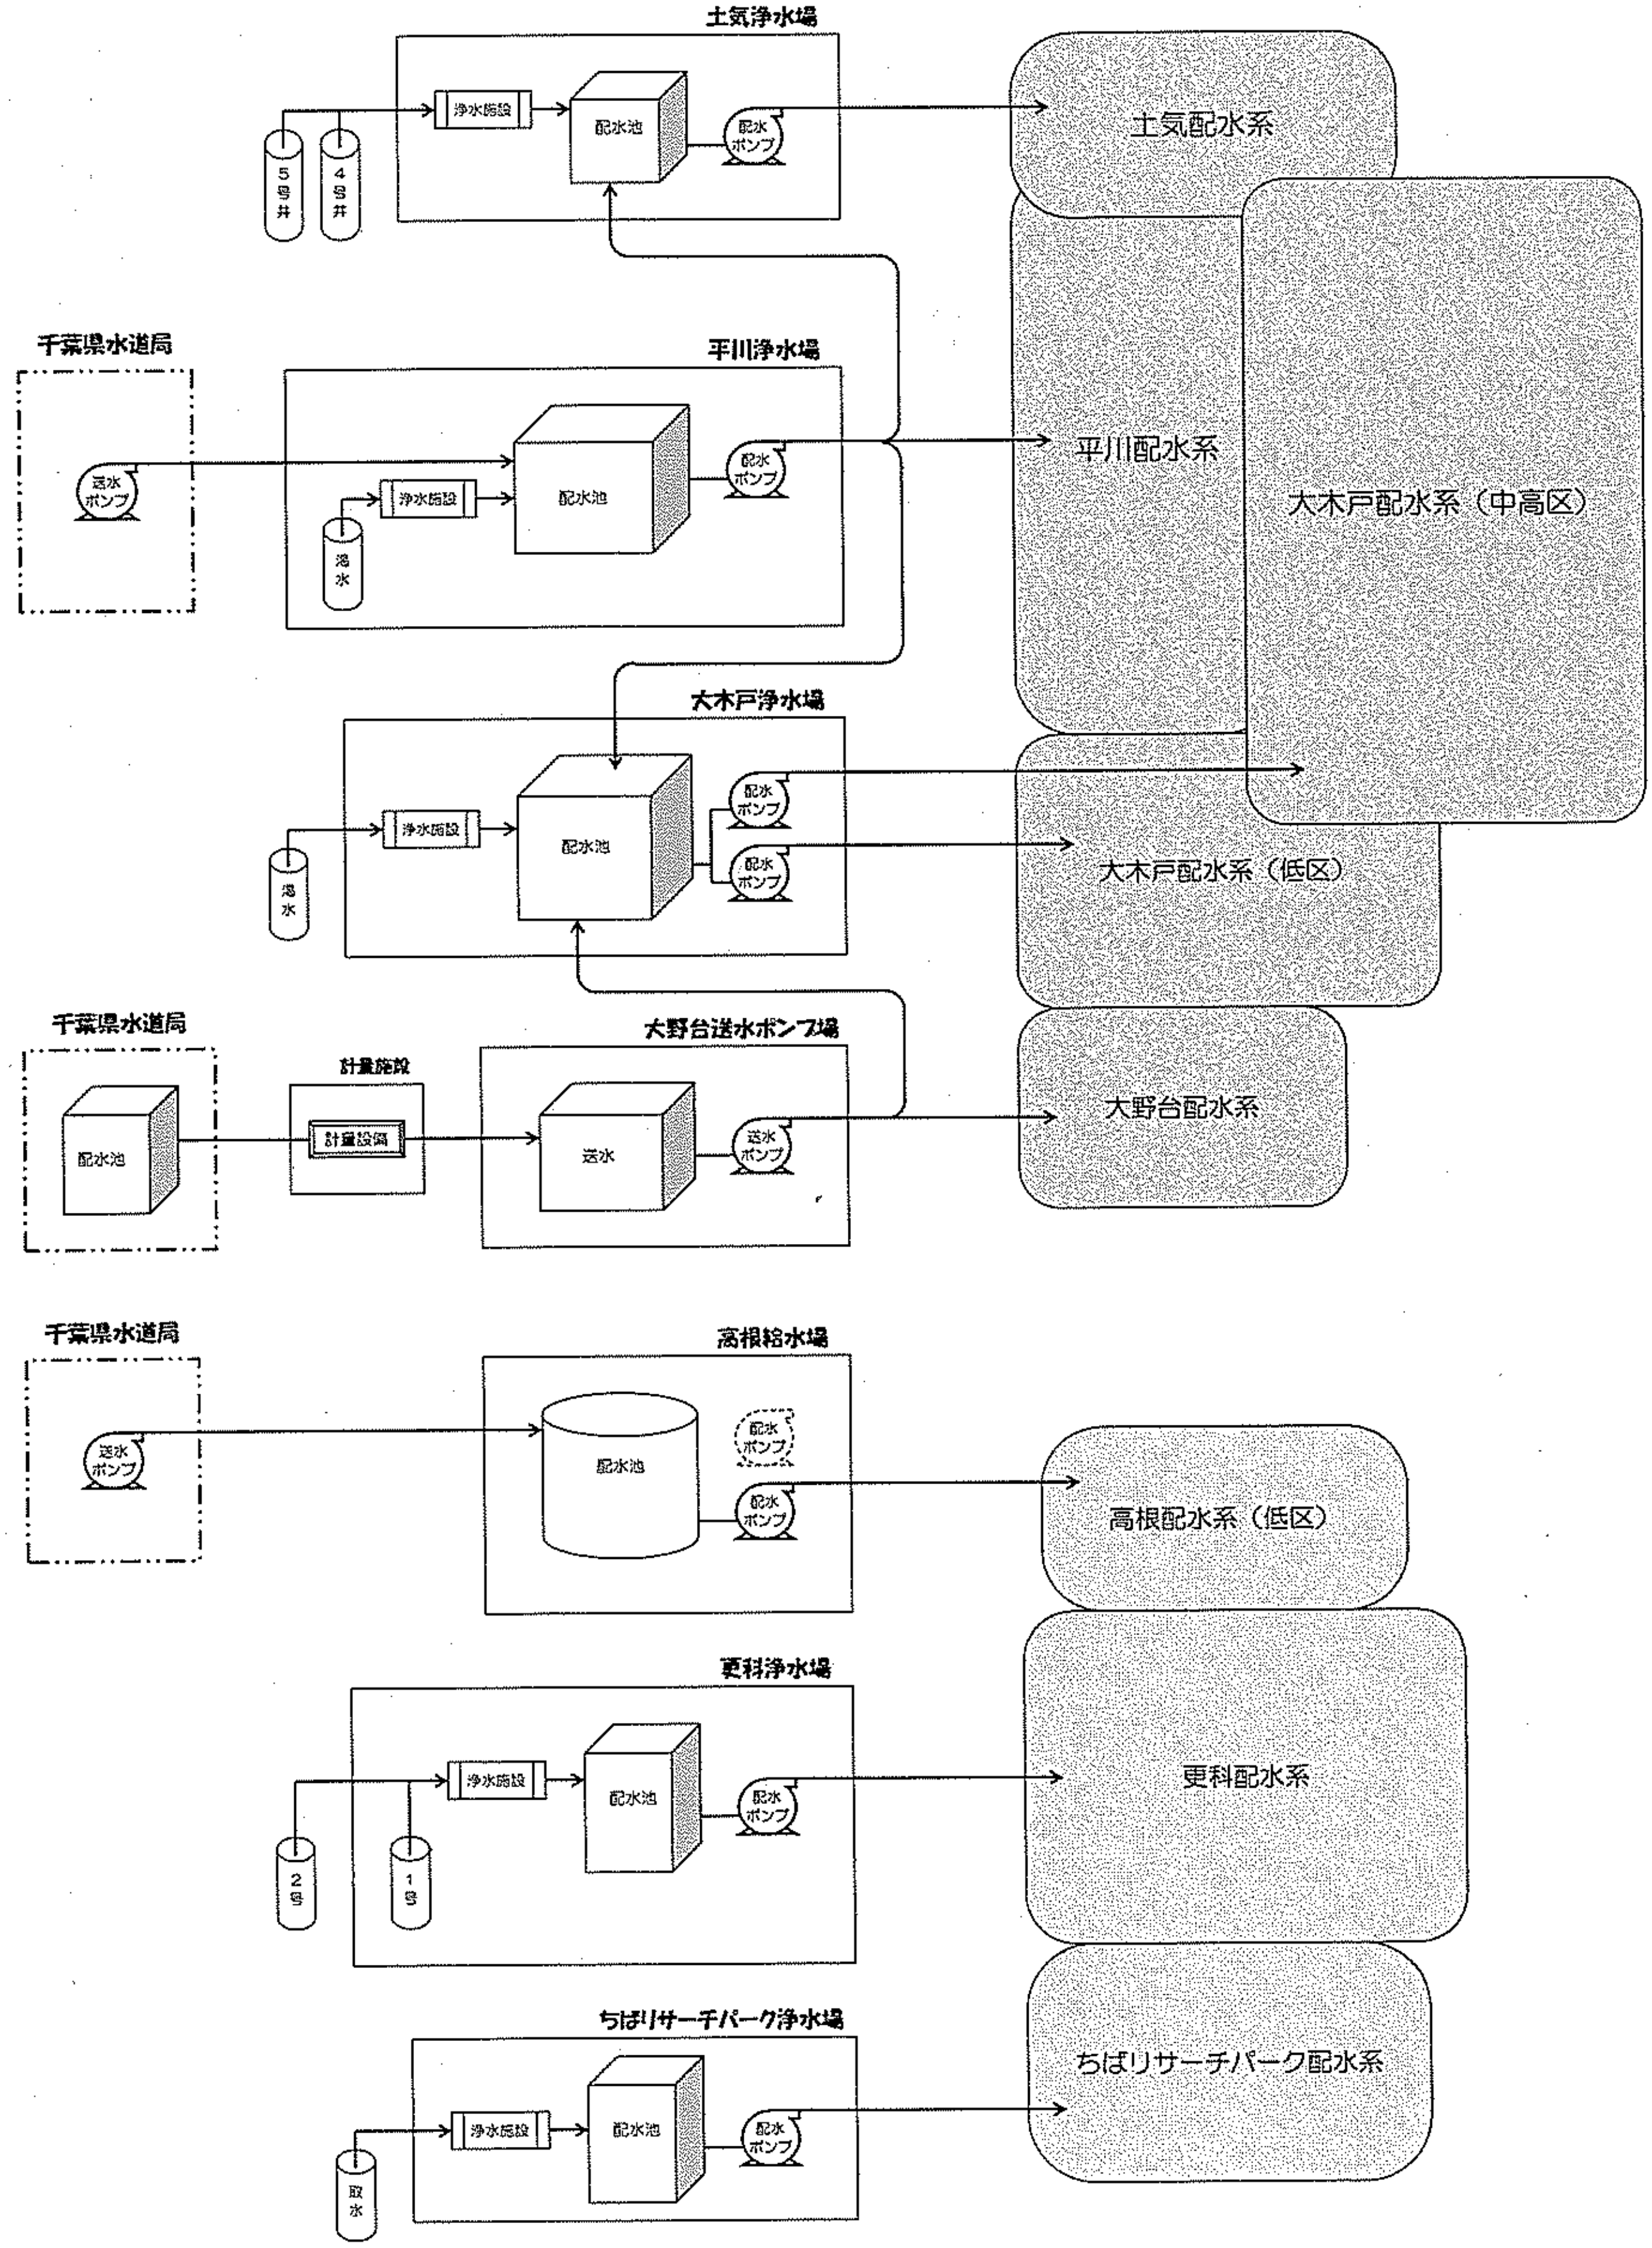

土気浄水場
5号井
4号井
浄水施設
配水池
配水ポンプ
土気配水系
千葉県水道局
送水ポンプ
平川浄水場
湧水
浄水施設
配水池
配水ポンプ
平川配水系
大木戸配水系（中高区）
大木戸浄水場
湧水
浄水施設
配水池
配水ポンプ
配水ポンプ
大木戸配水系（低区）
千葉県水道局
配水池
計量施設
計量設備
大野台送水ポンプ場
送水
送水ポンプ
大野台配水系
千葉県水道局
送水ポンプ
高根給水場
配水池
配水ポンプ
配水ポンプ
高根配水系（低区）
更科浄水場
2号
1号
浄水施設
配水池
配水ポンプ
更科配水系
ちばリサーチパーク浄水場
取水
浄水施設
配水池
配水ポンプ
ちばリサーチパーク配水系

3．水　　源

（1）水源

	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径
土気浄水場	4号井	高津戸町 381-2	S45. 9. 21	S49. 9. 21	80m	φ300mm
	5号井	土気町 1363-2	S47. 1. 14	S49. 9. 21	80m	φ300mm
	名称	取水ポンプ				
		口径	馬力	揚水量	揚程	台数
	4号井	φ80mm	11. 0kw	0. 5m3/分	87m	1　台
	5号井	φ80mm	11. 0kw	0. 5m3/分	87m	1　台

	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径
更科浄水場	1号井	更科町 1337	H11. 7. 23	H11. 9. 3	150m	φ300mm
	2号井	更科町 2246	H12. 2. 3	H12. 3. 21	150m	φ300mm
	名称	取水ポンプ				
		口径	馬力	揚水量	揚程	台数
	1号井	φ80mm	11. 0kw	0. 35m3/分	70m	1　台
	2号井	φ80mm	11. 0kw	0. 35m3/分	77m	1　台

	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径
ちばリサーチパーク浄水場	1号井	上泉町 1170	H13. 1. -	H13. 4. 24	150m	φ300mm
	名称	取水ポンプ				
		口径	馬力	揚水量	揚程	台数
	1号井	φ80mm	15. 0kw	0. 647m3/分	65m	1　台

（2）緊急用水源

	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径	計画取水量
平川浄水場	1号井	平川町 2210	H5. 11. 1	H6. 1. 5	130m	φ250mm	1, 000m3/日
	名称	取水ポンプ					
		口径	馬力	揚水量	揚程	台数	
	1号井	φ100mm	15. 0kw	0. 65m3/分	76m	1　台	

	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径	計画取水量
大木戸浄水場	1号井	大野台 1-6-2	H8. 4. 24	H8. 1. 9	100m	φ200mm	1, 000m3/日
	名称	取水ポンプ					
		口径	馬力	揚水量	揚程	台数	
	1号井	φ80mm	15. 0kw	0. 69m3/分	71m	1　台	

４．平川浄水場

所　　在　　地	水源	計画最大給水量
緑区平川町２２１０	表流水	７，０００m3／日

ア　配水池

構　　　　造	配水方式	形　状　寸　法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 25. 2m×W16. 0m×H4. 35m		
有　効　容　量	池　数	全体容量	H. W. L. (TP)	69. 950m
１，７００ m3	２　池	３，４００m3	L. W. L. (TP)	65. 600m

イ　配水ポンプ設備

型　　式	口　　径	出　力	吐出量	揚　程	台　数
両吸込うず巻	φ200mm×150mm	55. 0Kw	3. 2m3／分	５５m	５　台

ウ　次亜注入設備

型　　　式	注　入　能　力	処　理　能　力	台　数
電磁式ダイヤフラムポンプ	７，７００cc／時	２１，６２２m3／日	２　台

5．大木戸浄水場

所　　在　　地	水源	計画最大給水量
緑区大木戸町１４１７	表流水	１８，７００m3／日

ア　配水池

構　　　造	配水方式	形　状　寸　法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L42.5m×W18.0m×H3.5m		
有　効　容　量	池　数	全体容量	H.W.L.(TP)	72.450m
２，６７８ m3	４　池	10,712m3	L.W.L.(TP)	68.950m

イ　配水ポンプ設備

型　　式	口　径	出　力	吐出量	揚　程	台　数
両吸込うず巻	φ200mm×150mm	37.0Kw	3.2m3／分	３７m	２　台
両吸込うず巻	φ250mm×200mm	90.0Kw	9.6m3／分	３７m	２　台
両吸込うず巻	φ150mm×125mm	30.0Kw	2.3m3／分	５０m	２　台
両吸込うず巻	φ250mm×200mm	90.0Kw	6.9m3／分	５０m	２　台

ウ　次亜注入設備

型　　　式	注　入　能　力	処　理　能　力	台　数
電磁式ダイヤフラムポンプ	１２，０００cc／ 時	３３，６９６m3／日	２　台

６．土気浄水場

所　在　地	水　源	計画最大給水量
緑区土気町１６３５－２	表流水＋地下水	１，０００m3／日

ア　着水井塩素混和池

名　称	構　　造	形　状　寸　法	有効容量
１号井	鉄筋コンクリート造	L6.0m×W2.2m×H3.0m	35.6m3
２号井	鉄筋コンクリート造	L9.0m×W2.0m×H4.5m	74.0m3

イ　急速ろ過機

構　　造	型　　式	洗浄方式	処理能力	台　数
鋼板製圧力式	薬品酸化処理	原水逆洗	１，１５０ m3／日	２　台

ウ　配水池

１号	構　　造	配水方式	形　状　寸　法		
	鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L5.0m×W6.0m×H4.0m		
	有　効　容　量	池　数	全体容量	H.W.L.(TP)	95.437m
	１２０ m3	２　池	２４０ m3	L.W.L.(TP)	91.437m
２号	構　　造	配水方式	形　状　寸　法		
	鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L9.0m×W7.0m×H4.0m		
	有　効　容　量	池　数	全体容量	H.W.L.(TP)	95.437m
	２５０ m3	２　池	５００ m3	L.W.L.(TP)	91.437m

エ　配水ポンプ設備

型　　式	口　径	出　力	吐　出　量	揚　程	台　数
多段うず巻	φ１００mm	11.0Kw	1.0m3／分	３２m	１　台
片吸込うず巻	φ　６５mm	5.5Kw	0.5m3／分	３２m	１　台
多段うず巻	φ１００mm	11.0Kw	1.0m3／分	３２m	１　台

オ　次亜注入設備

型　　式	注　入　能　力	処　理　能　力	台　数
水中ピストンポンプ	２，７００cc／時	７，５８２m3／日	２　台

７．大野台送水ポンプ場

所　　在　　地	水源	計画最大送水量	現有最大送水量
緑区大野台１－９－１４	表流水	３３，７００m3／日	１７，８００m3／日

ア　送水調整池

構　　　　造	配水方式	形　状　寸　法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 12. 0m×W9. 5m×H5. 0m		
有　効　容　量	池　数	全体容量	H. W. L. (TP)	50. 000 m
５７０ m3	２　池	１，１４０m3	L. W. L. (TP)	45. 000 m

イ　送水ポンプ設備

型　　式	口　径	出　力	吐 出 量	揚　程	台　数
両吸込うず巻	φ250mm×150mm	75. 0Kw	6. 2m3／分	３７m	３　台

８．更科浄水場

所　　在　　地	水源	計画浄水量	計画最大給水量
若葉区更科町１３７７	地下水	９１０m3／日	１，０００m3／日

ア　着水井塩素混和池

構　　　　造	形　状　寸　法	有効容量
鉄筋コンクリート造	L1.5m×W1.6m×H3.0m	7.2 m3

イ　急速ろ過機

構　　　　造	型　　　式	洗浄方式	処理能力	台　数
鋼板製密閉加圧型	薬品酸化処理	浄水逆洗	１，０００ m3／日	２　台

ウ　配水池

構　　　　造	配水方式	形　状　寸　法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L11.0m×W7.6m×H4.0m		
有　効　容　量	池　数	全体容量	H.W.L.(TP)	38.80m
３３３．５ m3	２　池	６６７ m3	L.W.L.(TP)	34.80m

エ　配水ポンプ設備

型　　　式	口　　径	出　力	吐　出　量	揚　程	台　数
片吸込多段渦巻	φ８０mm	11.0Kw	0.82m3／分	３５m	３　台

オ　次亜注入設備

型　　　式	注　入　能　力	処　理　能　力	台　数
ダイヤフラム型注入ポンプ	２６０cc／ 時	７３０m3／日	４　台

９．ちばリサーチパーク浄水場

所　在　地	水源	計画浄水量	計画最大給水量
若葉区上泉町１１７０	地下水	８４６m3／日	１，０００m3／日

ア　着水井塩素混和池

構　　造	形　状　寸　法	有効容量
鉄筋コンクリート造	L1.8m×W1.2m×H4.5m	9.72 m3

イ　急速ろ過機

構　　造	型　　式	洗浄方式	処理能力	台　数
鋼板製密閉加圧型	薬品酸化処理	浄水逆洗	９３１ m3／日	２　台

ウ　配水池

構　　造	配水方式	形　状　寸　法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L11.0m×W5.5m×H5.0m		
有　効　容　量	池　数	全体容量	H.W.L.(TP)	38.40m
３１６．０ m3	２　池	６３２ m3	L.W.L.(TP)	33.40m

エ　配水ポンプ設備

型　　式	口　径	出　力	吐　出　量	揚　程	台　数
多段うず巻	φ１００mm	11.0Kw	0.795m3／分	３５m	３　台

オ　次亜注入設備

型　　式	注　入　能　力	処　理　能　力	台　数
液中ピストンポンプ	150～300cc／時	８４２m3／日	４　台

１０．高根給水場

所　　在　　地	水源	
若葉区高根町８８１－７０	表流水	
計画最大送水量	**計画最大給水量**	**現有低区最大給水量**
２，０００m3／日	６，０００m3／日	３，０００m3／日

ア　配水池

構　　造	配水方式	形　状　寸　法		
ＰＣ造	ポンプ圧送	直径21.0m×H5.0m		
有　効　容　量	池　数	全体容量	H.W.L.(TP)	49.00m
１，７００m3	１　池	１，７００m3	L.W.L.(TP)	44.00m

イ　低区系配水ポンプ設備

型　　式	口　径	出　力	吐　出　量	揚　程	台　数
両吸込うず巻	φ１２５mm	22Kw	1.9m3／分	３８m	２　台
両吸込うず巻	φ１５０mm	37Kw	3.7m3／分	３８m	１　台

ウ　次亜注入設備

型　　式	注　入　能　力	処　理　能　力	台　数
液中ピストンポンプ	6～624cc／ 時	１，７５３m3／日	２　台

１１．配水管等布設状況

（１）導水管・送水管・配水管布設状況　　　　　　　　　　　　　　単位：m

区分	導水管				送水管			
	25年度末	26年度		256年度末	25年度末	26年度		26年度末
口径	延長	取得	除却	延長	延長	取得	除却	延長
φ 50mm				0.0				0.0
φ 75mm	163.4			163.4				0.0
φ 80mm				0.0				0.0
φ 100mm	1,244.0			1,244.0				0.0
φ 150mm	2,318.1			2,318.1	16.0			16.0
φ 200mm	1,614.0			1,614.0	830.9			830.9
φ 250mm				0.0				0.0
φ 300mm				0.0	985.8			985.8
φ 350mm				0.0	5,161.0			5,161.0
φ 400mm				0.0	86.7			86.7
φ 500mm				0.0				0.0
φ 600mm				0.0	513.6			513.6
φ 700mm				0.0				0.0
φ 800mm				0.0	4,254.2			4,254.2
φ 900mm				0.0				0.0
φ1000mm				0.0	726.2			726.2
計	5,339.5	0.0	0.0	5,339.5	12,574.4	0.0	0.0	12,574.4

区分	配水管				合計			
	25年度末	26年度		26年度末	25年度末	26年度		26年度末
口径	延長	取得	除却	延長	延長	取得	除却	延長
φ 50mm	18,930.0	120.7		19,050.7	18,930.0	120.7	0.0	19,050.7
φ 75mm	123,601.0	121.4		123,722.4	123,764.4	121.4	0.0	123,885.8
φ 80mm	1.8			1.8	1.8	0.0	0.0	1.8
φ 100mm	65,342.9	477.4		65,820.3	66,586.9	477.4	0.0	67,064.3
φ 150mm	67,488.9	140.4		67,629.3	69,823.0	140.4	0.0	69,963.4
φ 200mm	31,767.0			31,767.0	34,211.9	0.0	0.0	34,211.9
φ 250mm	1,302.8			1,302.8	1,302.8	0.0	0.0	1,302.8
φ 300mm	25,092.4			25,092.4	26,078.2	0.0	0.0	26,078.2
φ 350mm	25.4			25.4	5,186.4	0.0	0.0	5,186.4
φ 400mm	4,155.2			4,155.2	4,241.9	0.0	0.0	4,241.9
φ 500mm	3,401.9			3,401.9	3,401.9	0.0	0.0	3,401.9
φ 600mm	38.1			38.1	551.7	0.0	0.0	551.7
φ 700mm	4,117.0			4,117.0	4,117.0	0.0	0.0	4,117.0
φ 800mm	0.0			0.0	4,254.2	0.0	0.0	4,254.2
φ 900mm	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0
φ1000mm	0.0			0.0	726.2	0.0	0.0	726.2
計	345,264.4	859.9	0.0	346,124.4	363,178.3	859.9	0.0	364,038.3

（2）管種別管布設状況

単位：m

区分／口径	VSP（ビニールライニング鋼管）				FCD（鋳鉄管）				SUS（ステンレス管）			
	25年度末延長	26年度		26年度末延長	25年度末延長	26年度		26年度末延長	25年度末延長	26年度		26年度末延長
		取得	除却			取得	除却			取得	除却	
φ 50mm	1,713.9			1,713.9	5.0			5.0	294.3			294.3
φ 75mm	66.9			66.9	82,434.8			82,434.8	0.0			0.0
φ 80mm				0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
φ 100mm	13.0			13.0	46,429.9			46,429.9	20.0			20.0
φ 150mm				0.0	57,745.9			57,745.9	49.1			49.1
φ 200mm				0.0	24,605.3			24,605.3	295.5			295.5
φ 250mm				0.0	30.0			30.0	0.0			0.0
φ 300mm				0.0	20,183.6			20,183.6	296.3			296.3
φ 350mm				0.0	5,153.4			5,153.4	0.0			0.0
φ 400mm				0.0	4,155.2			4,155.2	23.2			23.2
φ 500mm				0.0	3,360.0			3,360.0	0.0			0.0
φ 600mm				0.0	38.1			38.1	0.0			0.0
φ 700mm				0.0	3,914.5			3,914.5	180.0			180.0
φ 800mm				0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
φ 900mm				0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
φ 1000mm				0.0	0.0			0.0	37.1			37.1
計	1,793.8	0.0	0.0	1,793.8	248,055.7	0.0	0.0	248,055.7	1,195.5	0.0	0.0	1,195.5

区分／口径	SP（鋼管）				WPE（ポリエチレン管）				合計			
	25年度末延長	26年度		26年度末延長	25年度末延長	26年度		26年度末延長	25年度末延長	26年度		26年度末延長
		取得	除却			取得	除却			取得	除却	
φ 50mm	33.2			33.2	16,883.6	120.7		17,004.3	18,930.0	120.7	0.0	19,050.7
φ 75mm	106.0			106.0	38,517.4	106.9		38,624.3	121,125.1	106.9	0.0	121,232.0
φ 80mm	1.8			1.8	0.0			0.0	1.8	0.0	0.0	1.8
φ 100mm	16.0			16.0	5,190.3			5,190.3	51,669.2	0.0	0.0	51,669.2
φ 150mm	24.0			24.0	0.0			0.0	57,819.0	0.0	0.0	57,819.0
φ 200mm				0.0	0.0			0.0	24,900.8	0.0	0.0	24,900.8
φ 250mm	0.0			0.0	0.0			0.0	30.0	0.0	0.0	30.0
φ 300mm	130.3			130.3	0.0			0.0	20,610.2	0.0	0.0	20,610.2
φ 350mm	33.0			33.0	0.0			0.0	5,186.4	0.0	0.0	5,186.4
φ 400mm	0.0			0.0	0.0			0.0	4,178.4	0.0	0.0	4,178.4
φ 500mm	41.9			41.9	0.0			0.0	3,401.9	0.0	0.0	3,401.9
φ 600mm	0.0			0.0	0.0			0.0	38.1	0.0	0.0	38.1
φ 700mm	22.5			22.5	0.0			0.0	4,117.0	0.0	0.0	4,117.0
φ 800mm	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
φ 900mm	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
φ 1000mm	0.0			0.0	0.0			0.0	37.1	0.0	0.0	37.1
計	408.7	0.0	0.0	408.7	60,591.3	227.6	0.0	60,818.9	312,045.0	227.6	0.0	312,272.6

Ⅳ 水　　　　　質

平川浄水場

水源：千葉県(誉田給水場)より受水　　浄水採水場所：高津戸町公園　　　（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質 最大	最小	平均	回数	浄水水質 最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	1	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		不検出		4		陰性(－)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.5	1.6	2.0	4			0.6	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.10	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.010	0.002	0.006	4	0.018	0.007	0.012	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下	0.009	<0.002	<0.005	4	0.003	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.007	0.002	0.006	4	0.010	0.004	0.006	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.026	0.016	0.019	4	0.037	0.019	0.028	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.004	<0.002	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.005	0.007	4	0.011	0.006	0.009	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	0.01	0.02	4			<0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.05	<0.03	<0.04	4			<0.01	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	21.6	13.5	18.7	4			34	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	29.5	14.9	22.9	4	20	17	18	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	83	53	69	4	110	64	87	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	201	113	156	4	260	160	200	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.4	0.6	4	1.0	0.8	0.8	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	4	7.7	7.6	7.7	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	<1	<1	<1	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4			－	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			－	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)	0.002	0.001	0.001	4			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			－	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	4			－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			－	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			－	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1			－	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.5	0.7	4	0.65	0.45	0.58	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	83	53	69	4			－	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4			－	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			－				5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			－	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			－				－	
	臭気強度(TON)		3以下	1	1	1	4			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	201	113	156	4			－	
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			－	
	pH値		7.5程度	7.6	7.5	7.6	4			－	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける			—				-0.3	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	2	0	1	4			0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.03	0.01	0.02	4			－	
その他	大腸菌					－				－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL				－				－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下			－				－	

※原水水質の値は千葉県誉田給水場浄水の6、9、12、3月の値

大木戸浄水場

水源：千葉県(福増浄水場)より受水　　浄水採水場所：はなみずき公園　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		不検出		4		陰性(－)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.73	0.53	0.62	4			0.6	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.10	<0.08	<0.09	4			0.10	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.09	<0.06	<0.07	4	0.09	<0.06	<0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.012	0.006	0.009	4	0.018	0.006	0.012	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4	0.012	0.005	0.008	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.003	<0.001	<0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.026	0.014	0.021	4	0.049	0.018	0.031	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.008	0.005	0.007	4	0.016	0.006	0.010	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	<0.01	<0.02	4			0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.01	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	30.5	20.5	26.0	4			31	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.2	17.2	18.1	4	21	16	18	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	104	76	94	4	110	91	100	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	259	167	219	4	260	220	230	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.6	0.7	4	1.0	0.7	0.8	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	4	7.8	7.6	#REF!	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	<1	<1	<1	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4			－	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			－	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)	0.002	0.001	0.002	4			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			－	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	4			－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			－	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			－	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.6	0.7	4	0.69	0.43	0.59	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	104	76	94	4			－	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			－	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	5	3	4	4			5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			－	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			—				－	
	臭気強度(TON)		3以下	1	1	1	4			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	259	167	219	4			－	
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			－	
	pH値		7.5程度	7.6	7.5	7.5	4			－	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	−1.0	−0.5	−0.7	4			−0.2	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	4			0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	<0.02	4			－	
その他	大腸菌					－				－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL				－				－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下			－				－	

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6、9、12、3月の値

大木戸浄水場

水源：千葉県(福増浄水場)より受水　　浄水採水場所：さくら公園　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質 最大	最小	平均	回数	浄水水質 最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	2	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		不検出		4		陰性(ー)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.73	0.53	0.62	4			0.6	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.10	<0.08	<0.09	4			0.09	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.09	<0.06	<0.07	4	0.08	<0.06	<0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.012	0.006	0.009	4	0.020	0.007	0.014	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4	0.013	0.005	0.009	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.003	<0.001	<0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.026	0.014	0.021	4	0.054	0.020	0.035	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.003	0.002	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.008	0.005	0.007	4	0.018	0.007	0.012	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	<0.01	<0.02	4			0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.01	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	30.5	20.5	26.0	4			31	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.2	17.2	18.1	4	20	16	18	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	104	76	94	4	110	95	100	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	259	167	219	4	240	210	230	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.6	0.7	4	1.0	0.7	0.8	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	4	7.9	7.6	7.8	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	<1	<1	<1	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4			－	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			－	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)	0.002	0.001	0.002	4			<0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			－	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	4			－	
	トルエン	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			－	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.003	1
	農薬		1以下			<0.01	1			－	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.6	0.7	4	0.80	0.23	0.46	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	104	76	94	4			－	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			－	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	5	3	4	4			4	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			－	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			—				－	
	臭気強度(TON)		3以下	1	1	1	4			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	259	167	219	4			－	
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			－	
	pH値		7.5程度	7.6	7.5	7.5	4			－	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.0	-0.5	-0.7	4			0.0	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	4			14	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	<0.02	4			－	
その他	大腸菌					－				－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL				－				－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下			－				－	

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6、9、12、3月の値

土気浄水場

水源:土気4号井・土気5号井　　浄水採水場所:土気町内自治会館　　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	20	0	6	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性(－)		4		陰性(－)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.002	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.7	0.2	0.9	4			0.7	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.09	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			—		0.09	<0.06	<0.08	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			—		0.009	0.003	0.005	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			—		0.009	0.004	0.005	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			—		0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			—		0.031	0.013	0.019	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			—		0.009	0.003	0.005	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			—		0.004	0.002	0.003	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			—		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.66	0.35	0.47	4			<0.01	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	13	8.7	10.9	4			29	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.21	0.066	0.139	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	19	12	15	4	20	16	18	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	140	84	110	4	110	110	110	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	270	160	220	4	260	210	230	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			—		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			—		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	0.7	<0.3	<0.5	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.6	7.8	4	7.9	7.7	7.8	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	6.3	1.5	3.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	0.5	0.3	0.4	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			-	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0008	<0.0002	<0.0005.	2			-	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)			-				<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			-	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			-	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			-	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			-				-	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			-				-	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			-				<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			-				<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1			-	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下			-		0.72	0.42	0.54	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下			-				-	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-				-	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	8	4	6	2			-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			-	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			-	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			—				-	
	臭気強度(TON)		3以下	1	<1	<1	2			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下			-				-	
	濁度	度	1度以下			-				-	
	pH値		7.5程度			-				-	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.5	-0.4	-0.5	2			-0.1	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	280	20	150	2			2.1	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下			—				-	

土気浄水場

水源：土気4号井・土気5号井　　浄水採水場所：土気町内自治会館　　（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
農薬類	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ｱｼｭﾗﾑ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2			－	
	ｱｾﾌｪｰﾄ	mg/L	0.006	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2			－	
	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			－	
	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	2			－	
	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2			－	
	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			－	
	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	mg/L	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2			－	
	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2			－	
	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2			－	
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			－	
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2			－	
	ｼﾞｸﾜｯﾄ	mg/L	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	2			－	
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2			－	
	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2			－	
	ｼﾒﾄﾘﾝ	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			－	
	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	mg/L	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	2			－	
	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2			－	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2			－	
	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/L	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			－	
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	0.003	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2			－	
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	mg/L	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2			－	
	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2			－	
	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			－	
	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	mg/L	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2			－	
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			－	
	ﾍﾞﾉﾐﾙ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2			－	
	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2			－	
	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			－	
	ﾒｿﾐﾙ	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2			－	
	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2			－	
その他	大腸菌	MPN/100mL		<2	<2	<2	8			－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	MPN/100mL		0	0	0	8			－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下	0.013	0.013	0.014	2			－	

大野台ポンプ場

水源：千葉県(福増浄水場)より受水　　浄水採水場所：大野台中央公園　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		不検出		4		陰性(－)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.73	0.53	0.62	4			0.6	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.10	<0.08	<0.09	4			0.10	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.09	<0.06	<0.07	4	0.09	<0.06	<0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.012	0.006	0.009	4	0.021	0.009	0.014	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4	0.011	0.005	0.007	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.003	<0.001	<0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.026	0.014	0.021	4	0.042	0.021	0.032	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.003	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.008	0.005	0.007	4	0.013	0.007	0.010	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	<0.01	<0.02	4			<0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.01	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	30.5	20.5	26.0	4			35	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.2	17.2	18.1	4	20	16	18	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	104	76	94	4	100	60	90	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	259	167	219	4	270	150	200	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	(0.000001	(0.000001	(0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	(0.000001	(0.000001	(0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.6	0.7	4	1.0	0.7	0.8	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	4	7.8	7.6	7.7	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	<1	<1	<1	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4			－	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			－	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)	0.002	0.001	0.002	4			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			－	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	4			－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			－	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			－	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1			－	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.6	0.7	4	0.60	0.41	0.51	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	104	76	94	4			－	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			－	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	5	3	4	4			5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			－	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			—				－	
	臭気強度(TON)		3以下	1	1	1	4			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	259	167	219	4			－	
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			－	
	pH値		7.5程度	7.6	7.5	7.5	4			－	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	−1.0	−0.5	−0.7	4			−0.3	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	4			2	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	<0.02	4			－	
その他	大腸菌					－				－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL				－				－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下			－				－	

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6、9、12、3月の値

更科浄水場

水源:更科1号井、更科2号井　　浄水採水場所:野呂団地公園　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性(−)		4	陰性(−)	陰性(−)	陰性(−)	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	4			<0.2	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	4			0.08	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			—		0.10	<0.06	<0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			—		0.002	0.002	0.002	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			—		0.003	0.002	0.003	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			—		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			—		0.008	0.007	0.008	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			—		0.003	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			—		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			—		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.16	0.09	0.13	4	0.08	0.07	0.08	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.7	6.7	7.2	4			8.0	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.085	0.065	0.074	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5	4	4	4	5	4	5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	48	45	46	4			44	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	130	120	120	4	150	110	130	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			—		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			—		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	4	8.2	8.1	8.1	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	1.3	0.6	0.9	4	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			−	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			−	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)							<0.002	1
	1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			−	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			−	
	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			−	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			−				−	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			−				−	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			−				<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			−				<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1			−	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下			−		0.89	0.52	0.65	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下			−				−	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			−				−	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	<1	<1	<1	2			−	
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			−	
	メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			−	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			−				−	
	臭気強度(TON)		3以下	1	<1	<1	2			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下			−				−	
	濁度	度	1度以下			−				−	
	pH値		7.5程度			−				−	
	腐食性(ランゲリア指数)		−1程度以上とし、極力0に近づける	−0.6	−0.5	−0.6	2			−0.4	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	400	22	211	2			2	1
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下			−				−	

更科浄水場

水源：更科1号井、更科2号井　　　浄水採水場所：野呂団地公園　　　（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
農薬類	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ｱｼｭﾗﾑ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2			－	
	ｱｾﾌｪｰﾄ	mg/L	0.006	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2			－	
	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			－	
	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	2			－	
	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2			－	
	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			－	
	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	mg/L	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2			－	
	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2			－	
	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2			－	
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			－	
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2			－	
	ｼﾞｸﾜｯﾄ	mg/L	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	2			－	
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2			－	
	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2			－	
	ｼﾒﾄﾘﾝ	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			－	
	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	mg/L	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	2			－	
	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2			－	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2			－	
	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/L	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			－	
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	0.003	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2			－	
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	mg/L	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2			－	
	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2			－	
	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			－	
	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	mg/L	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2			－	
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			－	
	ﾍﾞﾉﾐﾙ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			－	
	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2			－	
	ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2			－	
	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			－	
	ﾒｿﾐﾙ	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			－	
	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2			－	
	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2			－	
その他	大腸菌	MPN/100mL		<2	<2	<2	8			－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	MPN/100mL		0	0	0	8			－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下	0.015	0.014	0.015	2			－	

リサーチパーク浄水場

水源:ちばリサーチパーク1号井　　浄水採水場所:下田塵芥汚水処理場　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質 最大	原水水質 最小	原水水質 平均	原水水質 回数	浄水水質 最大	浄水水質 最小	浄水水質 平均	浄水水質 回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	2	7	0	1	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性(－)		2		陰性(－)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	2			<0.2	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	2			0.11	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			—		0.19	<0.06	<0.10	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			—		0.007	0.004	0.005	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下			—		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			—		0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			—		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			—		0.014	0.009	0.011	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下			—		0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			—		0.004	0.003	0.004	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			—		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			—		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.12	0.11	0.12	2	0.05	0.04	0.04	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11	10	11	2			11	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.081	0.079	0.080	2	0.008	0.005	0.007	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4	4	4	2	6	5	5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	48	48	48	2			50	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	130	130	130	2	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			—		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			—		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	2	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	2	8.3	8.2	8.3	12
	味		異常でないこと		異常なし		2		異常なし		12
	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	異常なし		2		異常なし		12
	色度	度	5度以下	1.3	1.1	1.2	2	1.2	0.8	1.1	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			<0.002	1			－	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			<0.0002	1			－	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)			－				<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			<0.0004	1			－	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			<0.001	1			－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下			<0.01	1			－	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			－				<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			－				<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1			－	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下			－		0.66	0.35	0.50	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下			－				－	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			－				－	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			<1	1			－	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			<0.001	1			－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下			<0.002	1			－	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			－				－	
	臭気強度(TON)		3以下			<1	1			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下			－				－	
	濁度	度	1度以下			－				－	
	pH値		7.5程度			－				－	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.4	1			-0.1	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)			22	1			170	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下			－				－	

リサーチパーク浄水場

水源:ちばリサーチパーク1号井　　浄水採水場所:下田塵芥汚水処理場　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
農薬類	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/L	0.002			<0.0002	1			－	
	ｱｼｭﾗﾑ	mg/L	0.2			<0.002	1			－	
	ｱｾﾌｪｰﾄ	mg/L	0.006			<0.0008	1			－	
	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	mg/L	0.01			<0.0001	1			－	
	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	mg/L	0.006			<0.004	1			－	
	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.03			<0.0003	1			－	
	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	mg/L	0.08			<0.0008	1			－	
	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	0.04			<0.0004	1			－	
	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	mg/L	0.008			<0.00008	1			－	
	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	mg/L	0.3			<0.003	1			－	
	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	mg/L	2			<0.02	1			－	
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	0.05			<0.0005	1			－	
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	0.008			<0.00008	1			－	
	ｼﾞｸﾜｯﾄ	mg/L	0.005			<0.001	1			－	
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	0.005			<0.005	1			－	
	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	mg/L	0.003			<0.00003	1			－	
	ｼﾒﾄﾘﾝ	mg/L	0.03			<0.0003	1			－	
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	0.005			<0.00005	1			－	
	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	mg/L	0.8			<0.008	1			－	
	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.08			<0.0008	1			－	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02			<0.0002	1			－	
	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	mg/L	0.06			<0.0006	1			－	
	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/L	0.0005			<0.000005	1			－	
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	0.003			<0.00004	1			－	
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	0.03			<0.0003	1			－	
	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	mg/L	0.007			<0.00007	1			－	
	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	mg/L	0.1			<0.001	1			－	
	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	mg/L	0.02			<0.0002	1			－	
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	0.05			<0.0005	1			－	
	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	mg/L	0.09			<0.0009	1			－	
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	mg/L	0.05			<0.0005	1			－	
	ﾍﾞﾉﾐﾙ	mg/L	0.02			<0.0002	1			－	
	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	mg/L	0.2			<0.002	1			－	
	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	mg/L	0.3			<0.003	1			－	
	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.04			<0.0004	1			－	
	ﾒｿﾐﾙ	mg/L	0.03			<0.0003	1			－	
	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	mg/L	0.06			<0.0006	1			－	
	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/L	0.1			<0.001	1			－	
その他	大腸菌	MPN/100mL		<2	<2	<2	4			－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	MPN/100mL		0	0	0	4			－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L以下			0.012	1			－	

高根給水場

水源：千葉県(柏井給水場)より受水　　浄水採水場所：多部田第1公園　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		不検出		4		陰性(－)		12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0		<0.005	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.3	1.2	1.9	4	2.4	1.5	1.9	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11	<0.08	<0.09	4			0.09	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008	0.002	0.005	4	0.010	0.002	0.006	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下	0.006	0.002	0.004	4	0.007	0.003	0.005	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.005	0.004	0.004	4	0.007	0.003	0.006	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.018	0.012	0.015	4	0.024	0.015	0.020	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.008	0.003	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.007	0.005	0.006	4	0.008	0.005	0.007	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.002.	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.02	4			0.03	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.01	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	20.8	17.3	19.1	4			18	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	29.7	20.0	24.1	4	31	16	24	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	78	61	69	4	80	55	69	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	173	159	167	4	200	130	170	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	4	0.9	0.5	0.7	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	4	7.9	7.8	7.9	12
	味		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	臭気		異常でないこと		異常なし		4		異常なし		12
	色度	度	5度以下	<1	<1	<1	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4			－	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			－	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L(暫定)	0.002	0.001	0.001	4			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			－	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	4			－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			－	
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			－	
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			－				－	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.007	1
	農薬		1以下			<0.01	1			－	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	1.0	0.6	0.8	4	0.75	0.44	0.60	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	78	61	69	4			－	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			－	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	4	2	3	4			2	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4			－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			－	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			—				－	
	臭気強度(TON)		3以下	1	1	1	4			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	173	159	167	4			－	
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			－	
	pH値		7.5程度	7.6	7.4	7.5	4			－	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	−1.2	−1.0	−1.1	4			-0.7	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	11	0	3	4			0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.001	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.02	4			－	
その他	大腸菌					－				－	
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL				－				－	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L				－				－	

※原水水質の値は千葉県柏井給水場西側浄水の6、9、12、3月の値

V 財　　　　務

1. 損益計算書

単位：千円

科　　目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1　営業収益	1, 036, 011	1, 044, 964	1, 044, 973	1, 046, 242	1, 015, 130
（1）給水収益	934, 497	947, 623	945, 135	957, 023	938, 486
（2）受託工事収益	0	0	0	0	0
（3）その他営業収益	101, 514	97, 341	99, 838	89, 219	76, 644
加入者負担金	97, 130	93, 050	97, 230	86, 710	74, 000
手数料	2, 886	2, 847	2, 596	2, 498	2, 598
雑収益	1, 498	1, 444	12	11	46
2　営業外収益	877, 855	876, 518	840, 211	815, 201	1, 011, 795
（1）受取利息及び配当金	1, 018	788	121	14	112
（2）他会計補助金	873, 595	872, 294	835, 007	809, 638	794, 733
（3）長期前受金戻入	0	0	0	0	212, 007
（4）雑収益	3, 242	3, 436	5, 083	5, 549	4, 943
3　特別利益	2	0	0	0	0
（1）過年度損益修正益	2	0	0	0	0
（2）固定資産売却益	0	0	0	0	0
収益合計	1, 913, 868	1, 921, 482	1, 885, 184	1, 861, 443	2, 026, 925
1　営業費用	1, 605, 561	1, 622, 421	1, 598, 547	1, 598, 833	1, 764, 055
（1）原水及び浄水費	762, 644	766, 300	767, 326	763, 990	753, 432
（2）配水及び給水費	195, 930	207, 966	224, 469	221, 560	206, 564
（3）受託工事費	0	0	0	0	0
（4）総係費	105, 394	106, 615	65, 782	68, 164	94, 820
（5）減価償却費	540, 584	541, 436	540, 591	543, 384	709, 149
（6）資産減耗費	1, 009	104	379	1, 735	90
（7）その他営業費用	0	0	0	0	0
2　営業外費用	308, 106	297, 654	285, 398	262, 081	249, 353
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	287, 940	278, 052	266, 032	243, 769	223, 566
（2）雑支出	14, 576	14, 782	14, 426	14, 292	22, 897
（3）繰延勘定償却	5, 590	4, 820	4, 940	4, 020	2, 890
3　特別損失	201	1, 407	1, 239	529	13, 517
（1）過年度損益修正損	201	1, 407	1, 239	529	969
（2）その他特別損失	0	0	0	0	12, 548
費用合計	1, 913, 868	1, 921, 482	1, 885, 184	1, 861, 443	2, 026, 925

２．貸借対照表

単位：千円

科　目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1　固定資産	42, 409, 316	42, 309, 371	42, 136, 327	42, 234, 423	38, 459, 815
（1）有形固定資産	42, 405, 917	42, 306, 175	42, 133, 334	42, 231, 633	17, 426, 315
ア　土地	1, 064, 382	1, 064, 382	1, 064, 382	1, 064, 382	1, 064, 382
イ　建物	1, 107, 782	1, 081, 812	1, 055, 850	1, 029, 889	814, 737
ウ　構築物	16, 631, 505	16, 521, 515	16, 363, 352	16, 214, 793	13, 425, 008
エ　機械及び装置	3, 219, 921	3, 070, 479	2, 925, 006	2, 779, 437	1, 882, 581
オ　車両運搬具	1, 502	771	629	629	629
カ　工具器具及び備品	1, 173	856	726	661	597
キ　建設仮勘定	20, 379, 652	20, 566, 360	20, 723, 389	21, 141, 842	238, 381
（2）無形固定資産	3, 399	3, 196	2, 993	2, 790	21, 033, 500
ア　施設利用権	3, 399	3, 196	2, 993	2, 790	2, 587
イ　無形固定資産仮勘定	0	0	0	0	21, 030, 913
2　流動資産	4, 205, 186	4, 146, 003	3, 859, 985	3, 506, 583	3, 053, 323
（1）現金預金	3, 139, 603	3, 065, 589	2, 268, 522	2, 217, 969	2, 063, 648
（2）未収金	1, 059, 738	1, 058, 989	1, 587, 070	982, 143	987, 725
（3）貯蔵品	4, 547	4, 758	3, 068	5, 122	515
（4）短期貸付金	0	0	0	300, 000	0
（5）前払金	276	15, 609	278	287	373
（6）その他流動資産	1, 022	1, 058	1, 047	1, 062	1, 062
3　繰延勘定費	14, 840	14, 720	9, 780	5, 760	2, 870
（1）開発費	14, 840	14, 720	9, 780	5, 760	2, 870
資産合計	46, 629, 342	46, 470, 094	46, 006, 092	45, 746, 766	41, 516, 008
4　固定負債	5, 886, 076	4, 800, 971	2, 192, 427	1, 412, 010	20, 272, 043
（1）企業債	0	0	0	0	19, 758, 562
（2）引当金	0	0	0	0	25, 834
（3）その他固定負債	5, 886, 076	4, 800, 971	2, 192, 427	1, 412, 010	487, 647
5　流動負債	2, 879, 283	2, 876, 574	2, 735, 340	2, 596, 111	3, 364, 454
（1）企業債	0	0	0	0	841, 561
（2）一時借入金	14, 000	0	0	0	0
（3）未払金	207, 271	188, 532	148, 407	134, 552	182, 306
（4）引当金	0	0	0	0	13, 877
（5）前受金	2, 651, 458	2, 682, 496	2, 581, 539	2, 456, 134	2, 321, 314
（6）その他流動負債	6, 554	5, 546	5, 394	5, 425	5, 396
6　繰延収益	0	0	0	0	10, 712, 379
（1）長期前受金	0	0	0	0	10, 712, 379
ア　受贈財産評価額	0	0	0	0	2, 270, 638
イ　工事負担金	0	0	0	0	4, 759, 598
ウ　補助金	0	0	0	0	3, 443, 384
エ　他会計負担金	0	0	0	0	103, 875
オ　その他長期前受金	0	0	0	0	134, 884
負債合計	8, 765, 359	7, 677, 545	4, 927, 767	4, 008, 121	34, 348, 877
7　資本金	22, 948, 178	23, 665, 498	25, 603, 407	25, 887, 142	5, 588, 527
（1）自己資本金	4, 865, 668	4, 990, 243	5, 554, 759	5, 575, 730	0
（2）借入資本金	18, 082, 510	18, 675, 255	20, 048, 648	20, 311, 412	0
8　剰余金	14, 915, 805	15, 127, 051	15, 474, 918	15, 851, 503	1, 578, 604
（1）資本剰余金	14, 915, 805	15, 127, 051	15, 474, 918	15, 851, 503	948, 415
ア　受贈財産評価額	3, 870, 251	3, 870, 250	3, 870, 251	3, 889, 069	66, 366
イ　工事負担金	6, 271, 274	6, 470, 292	6, 795, 682	7, 157, 234	410, 866
ウ　補助金	3, 654, 934	3, 667, 163	3, 685, 439	3, 682, 111	11, 885
エ　他会計負担金	196, 016	196, 016	200, 216	199, 759	5, 904
オ　その他資本剰余金	923, 330	923, 330	923, 330	923, 330	453, 394
（2）利益剰余金	0	0	0	0	630, 189
ア　減債積立金	0	0	0	0	0
イ　建設改良積立金	0	0	0	0	0
ウ　当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	630, 189
資本合計	37, 863, 983	38, 792, 549	41, 078, 325	41, 738, 645	7, 167, 131
負債資本合計	46, 629, 342	46, 470, 094	46, 006, 092	45, 746, 766	41, 516, 008

3．資本的収支

単位：千円

科　　目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
資本的収入	1,467,443	1,446,719	2,926,653	1,347,759	1,455,705
1　企業債	1,137,000	1,113,000	1,998,000	943,000	1,066,000
2　出資金	124,447	124,575	564,516	20,971	12,798
3　負担金	205,996	208,969	345,860	379,630	376,907
（1）他会計負担金			4,200		
（2）工事負担金	205,996	208,969	341,660	379,630	376,907
（3）施設管理負担金					
4　補助金			18,277		
（1）国庫補助金					
（2）災害復旧事業費補助			18,277		
5　固定資産売却代金					
6　その他資本的収入		175		4,158	
翌年度繰越財源充当額					
資本的収入合計(純計)	1,467,443	1,446,719	2,926,653	1,347,759	1,455,705
資本的支出	2,105,512	2,105,603	3,699,772	2,148,280	2,397,720
1　建設改良費	1,626,556	1,580,372	3,075,165	1,464,258	1,620,431
（1）拡張費	1,505,344	1,504,590	2,863,598	1,183,338	1,380,517
（2）改良費	119,303	74,862	172,236	280,086	239,125
（3）その他	1,909	920	39,331	834	789
2　償還金	473,759	520,255	624,607	680,236	777,289
（1）企業債償還金	473,759	520,255	624,607	680,236	777,289
（2）房総導水路償還金					
3　繰延勘定費	5,197	4,935			
4　国庫補助金返還金		41		3,329	
5　一般会計負担金返還金				457	
収支差引	△ 638,069	△ 658,884	△ 773,119	△ 800,521	△ 942,015
補填財源	638,069	658,884	773,119	800,521	942,015
損益勘定留保資金	586,859	612,922	718,665	716,952	898,287
利益剰余金					
繰越工事資金			12,270		
消費税資本的収支調整額	51,210	45,962	42,184	83,569	43,728

4. 費 用 構 成

（1）科目別費用構成

単位：円/m3

区分＼年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
原水及び浄水費	163.96	163.91	164.24	162.65	162.60
配水及び給水費	42.12	44.48	48.03	47.19	44.60
総係費	22.66	22.79	14.07	14.50	20.45
減価償却費	116.22	115.81	115.69	115.70	107.31
資産減耗費	0.22	0.04	0.08	0.36	0.04
企業債利息	61.90	59.47	56.94	51.91	48.25
その他	4.34	4.19	4.20	3.93	5.56
合　計	411.42	410.69	403.25	396.24	388.81

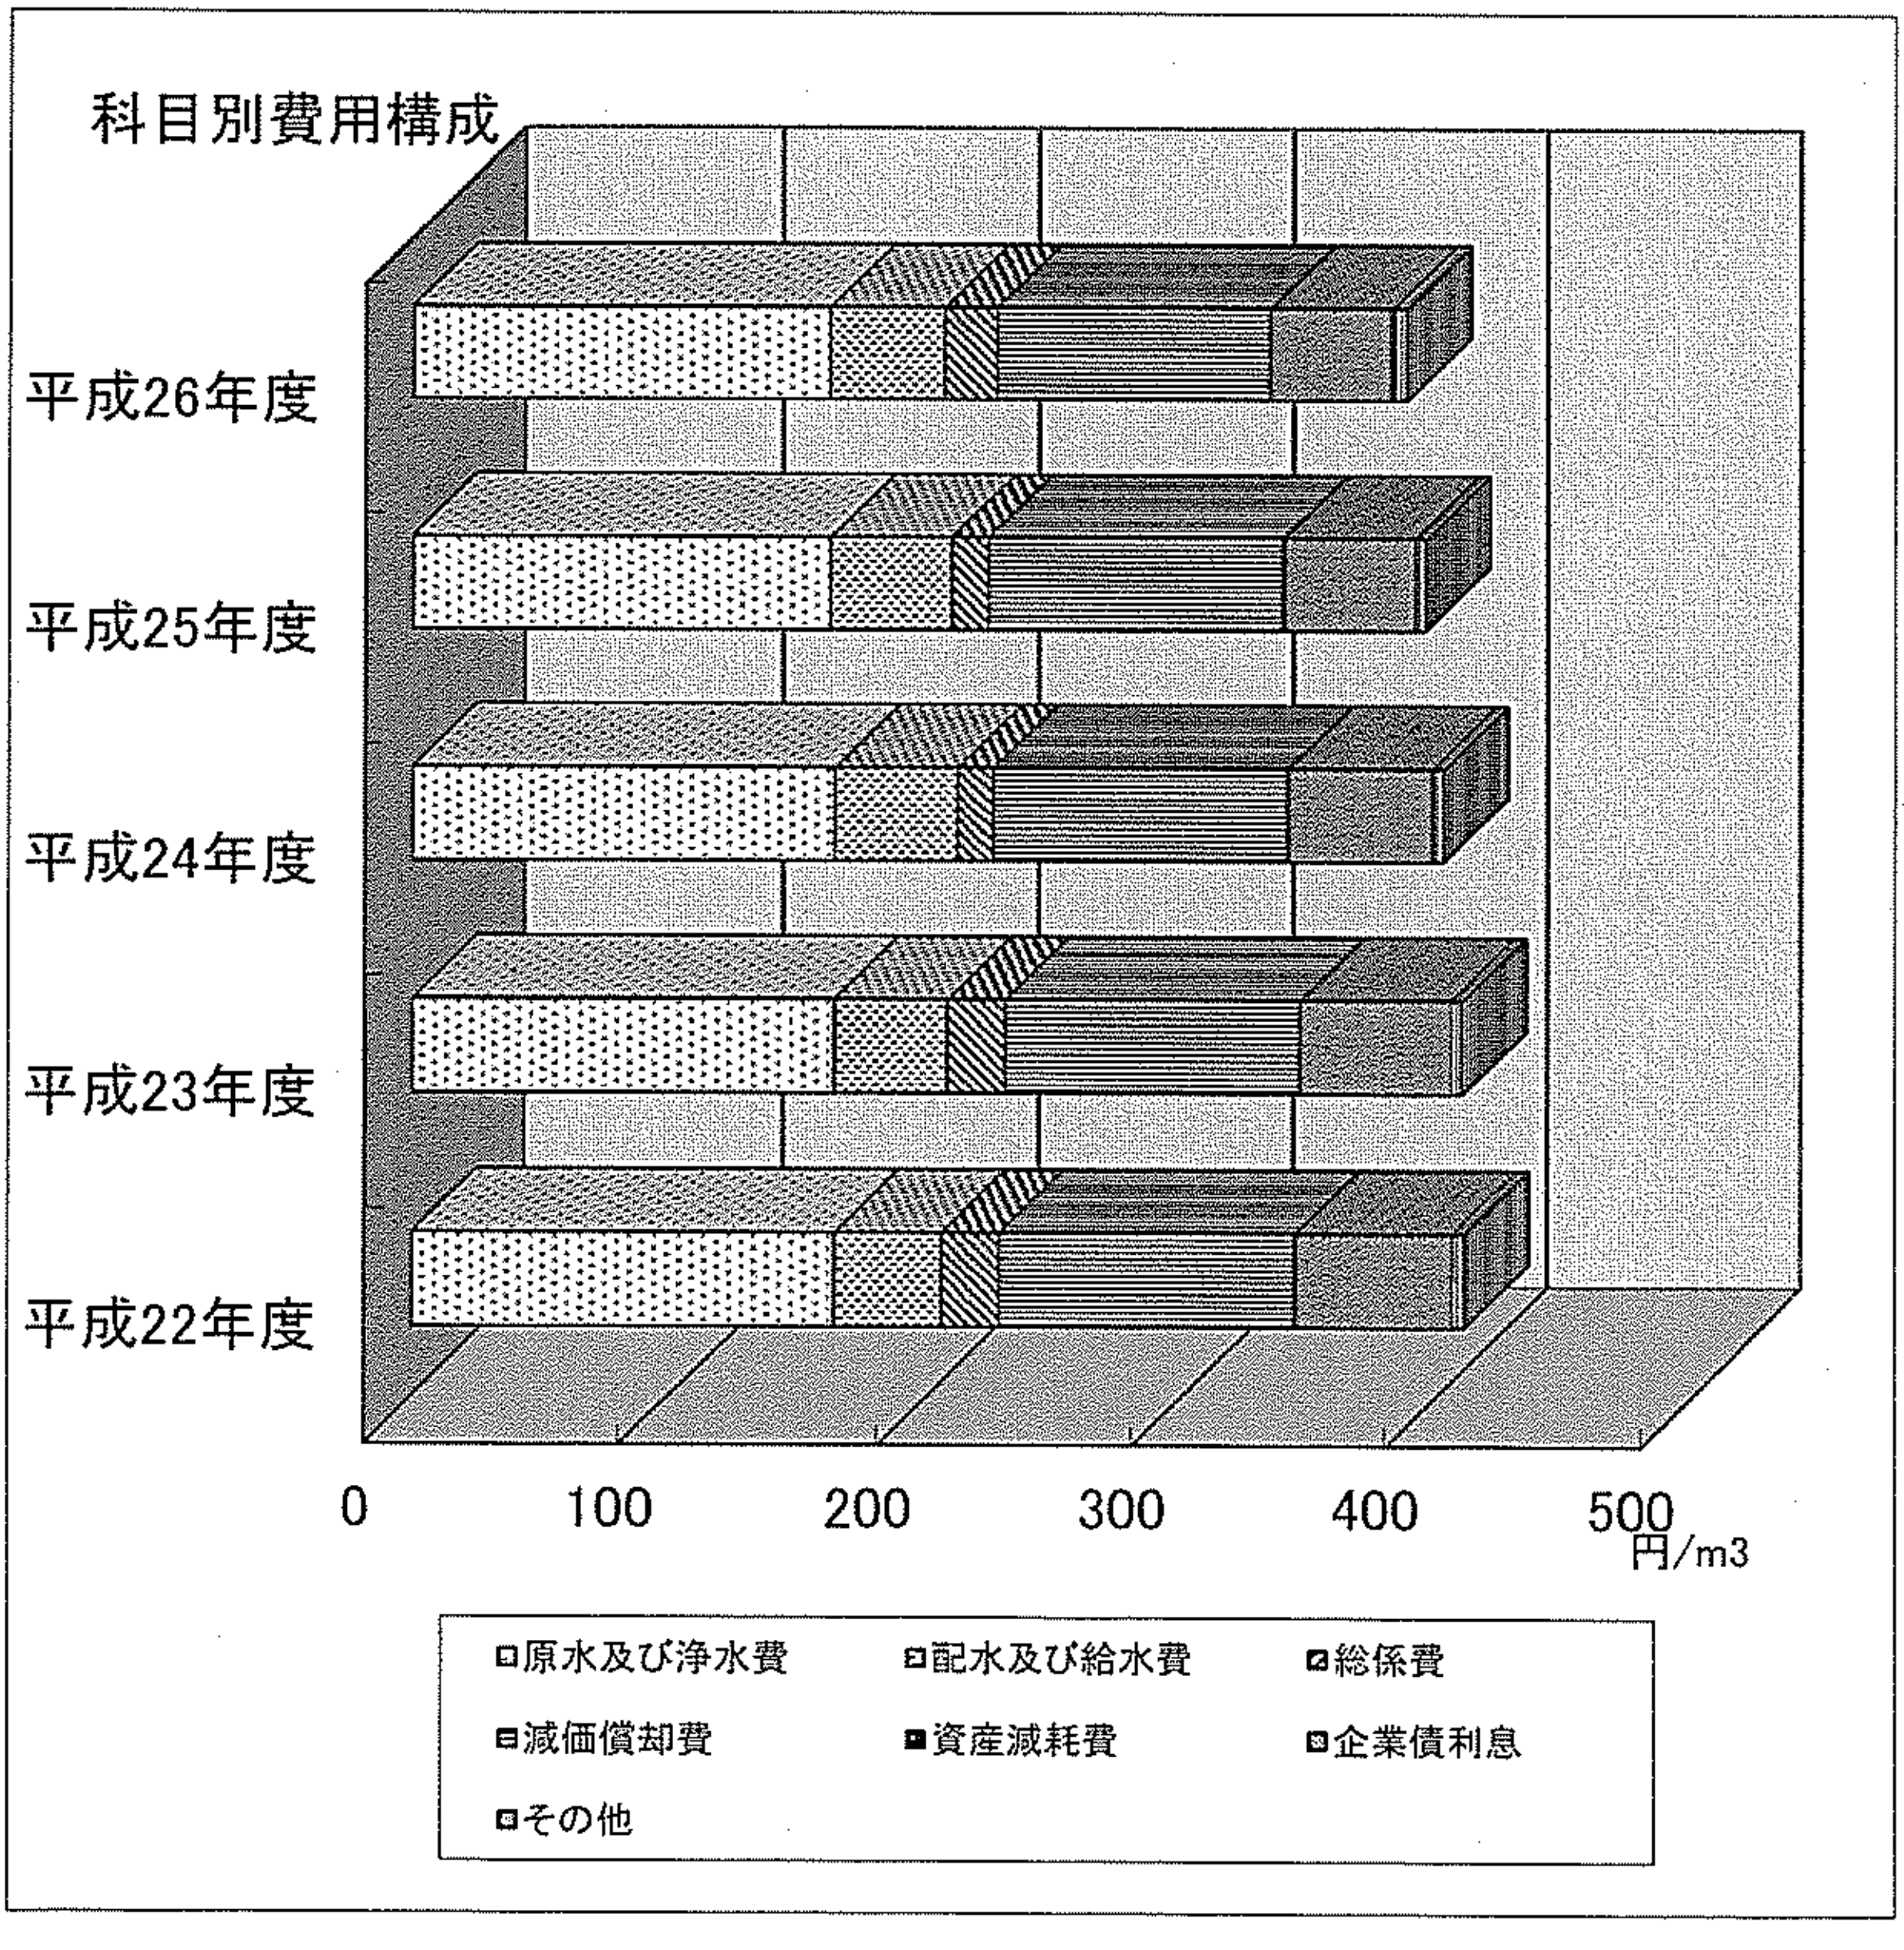

（2）目的別費用構成　単位：円/m3

区分＼年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
人件費	20.82	20.74	17.42	16.09	22.82
受水費	155.97	156.88	156.22	155.48	157.58
減価償却費	116.23	115.81	115.69	115.70	107.31
委託料	37.23	37.78	31.70	30.83	22.36
動力費	7.61	7.84	9.92	10.30	11.35
修繕費	3.79	4.19	3.55	4.08	5.80
資産減耗費	0.21	0.04	0.08	0.36	0.04
支払利息	61.92	59.47	56.94	51.91	48.25
その他	7.64	7.94	11.73	11.49	13.30
合　計	411.42	410.69	403.25	396.24	388.81

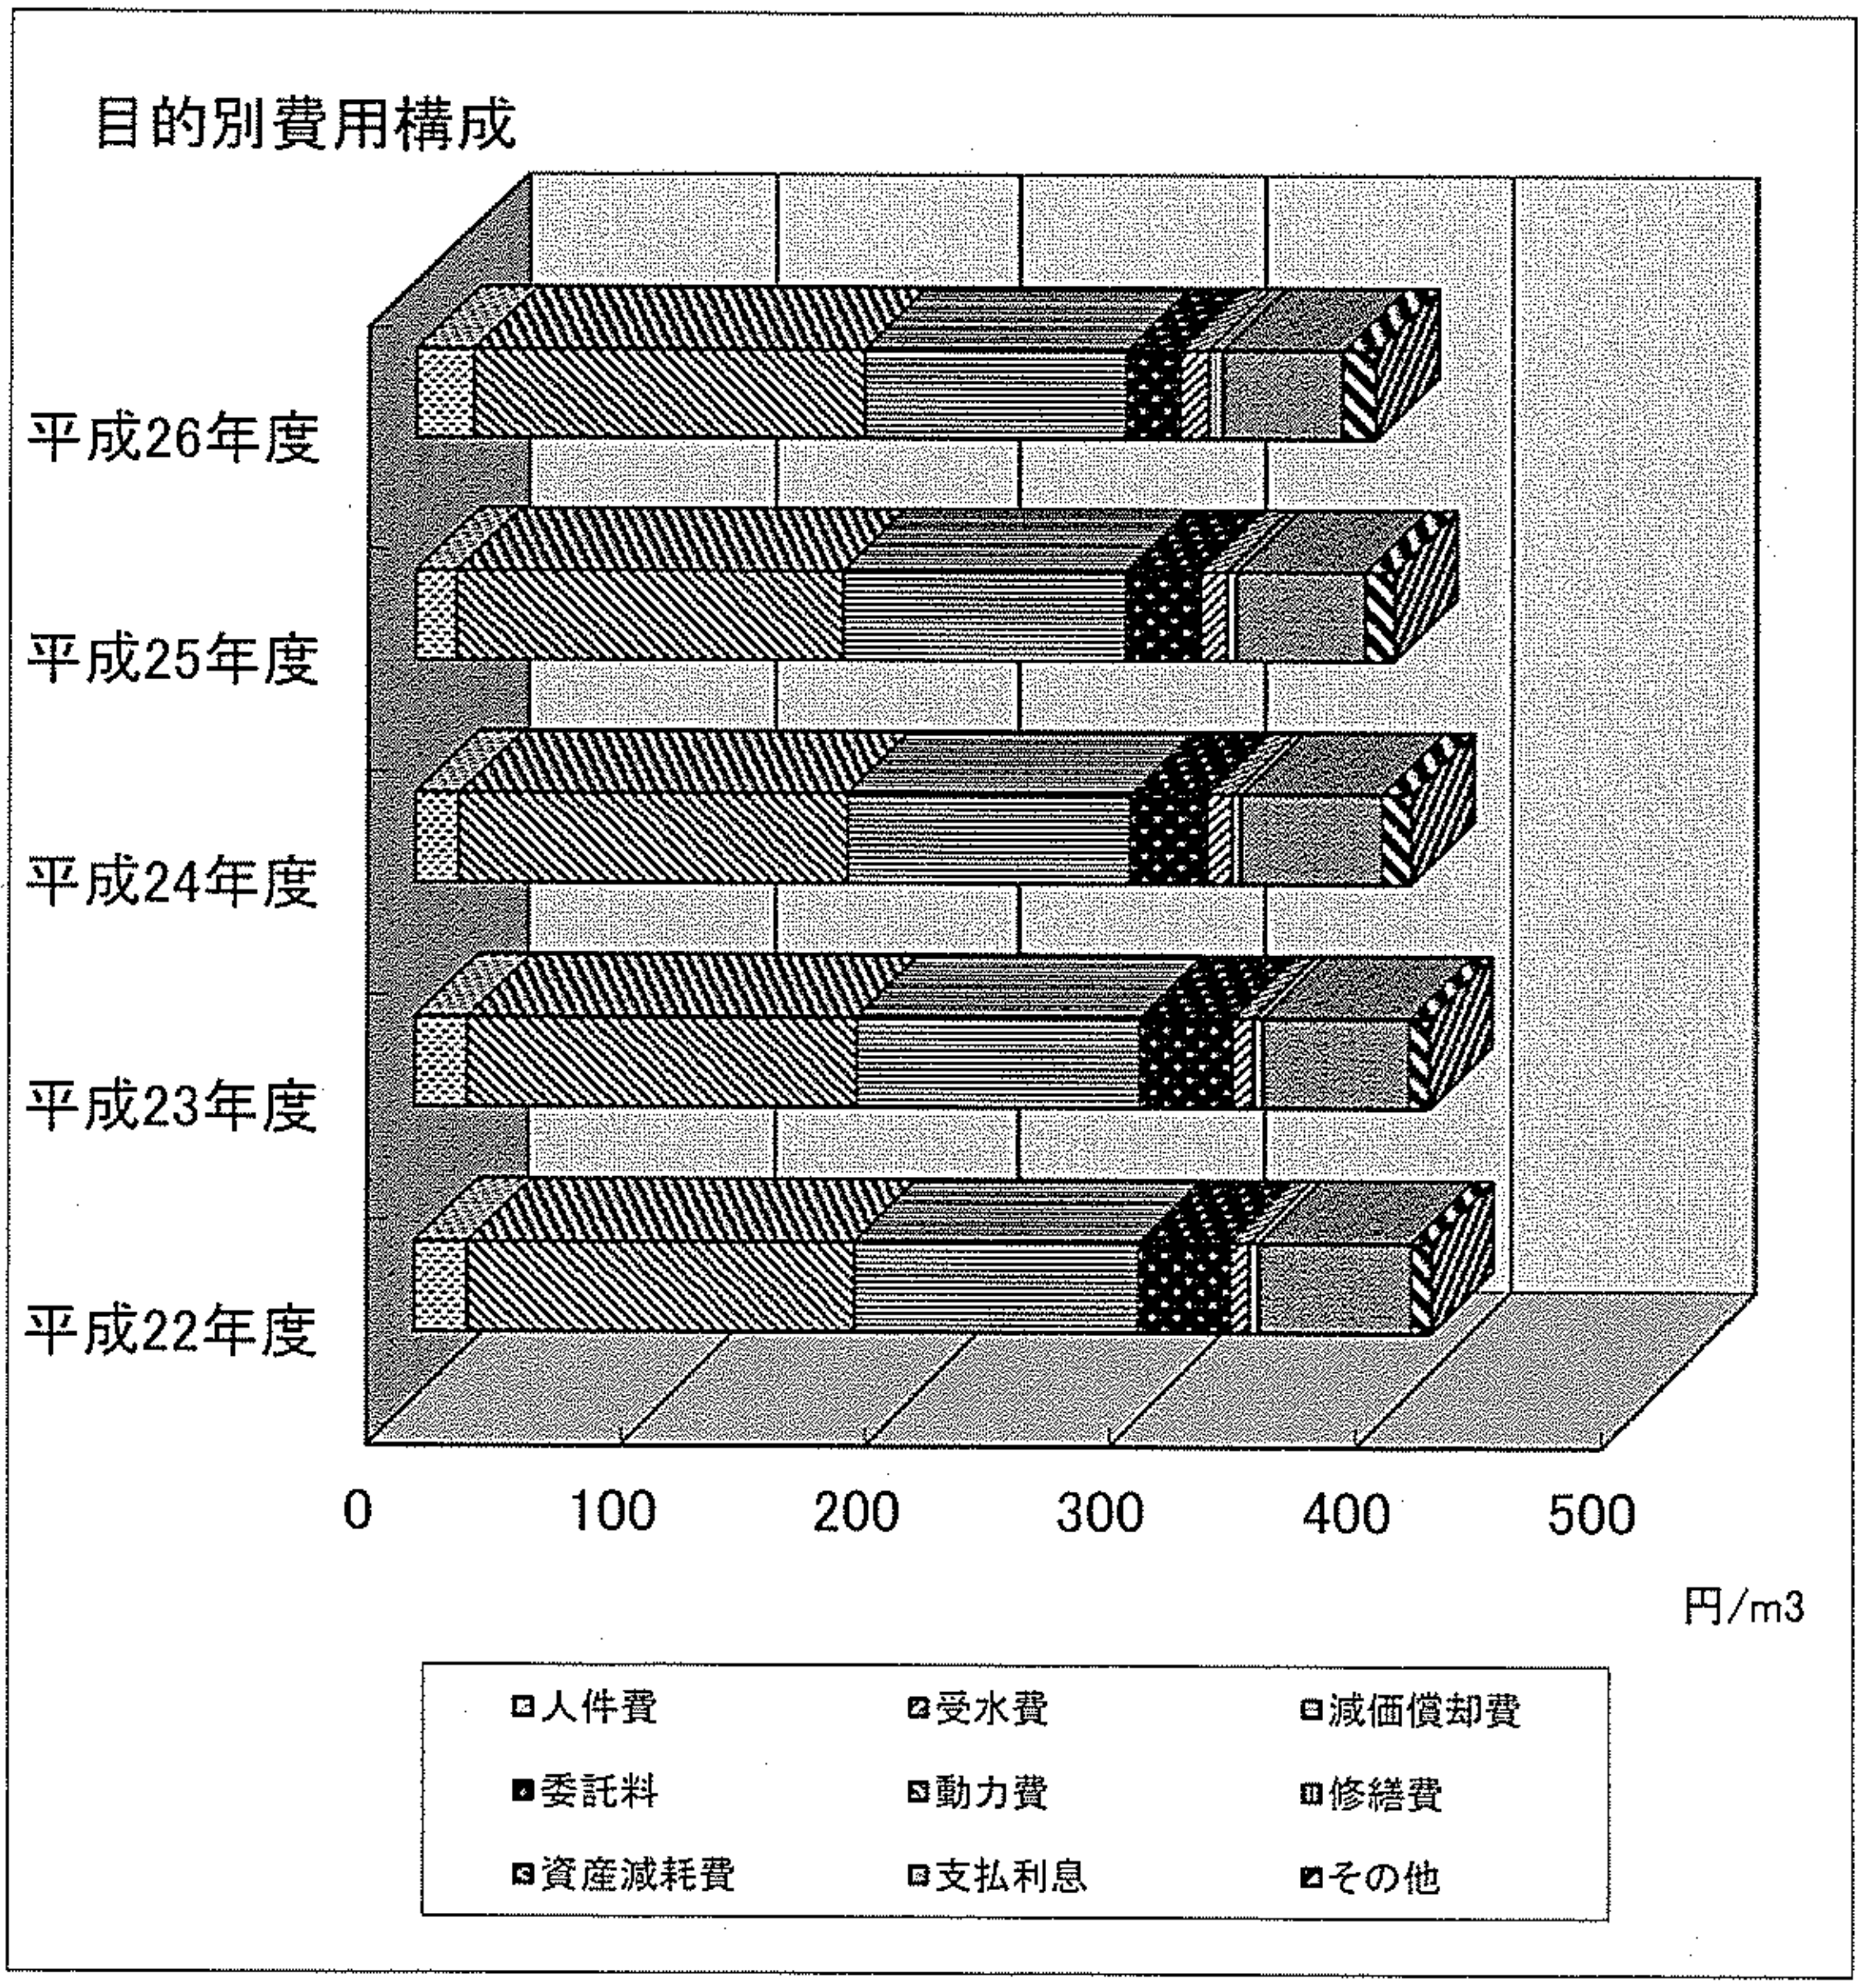

5．経営分析及び財務分析

項目			平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経営分析	施設利用率（%）		41.5	41.3	41.3	41.6	40.9
	最大稼働率（%）		49.8	49.9	48.1	48.2	46.7
	有収率（%）		97.0	97.6	97.7	97.5	97.9
	有効率（%）		98.2	98.7	98.5	98.3	98.8
	負荷率（%）		83.3	82.8	86.0	86.3	87.6
	配水管利用効率（m3/m）		13.5	13.4	13.3	13.3	13.0
	固定資産利用効率（m3/万円）		1.1	1.1	1.1	1.2	2.7
	職員一人当たり	給水人口（人）	4,233	4,242	4,258	4,689	4,689
		有収水量（m3）	422,848	425,024	424,718	469,649	463,316
		営業収益（千円）	94,183	94,997	94,998	104,624	101,513
	供給単価（円）		200.91	202.69	202.30	203.77	202.56
	給水原価（円）		411.42	410.69	403.25	396.24	388.81
	資本費（円）		255.46	252.69	249.93	245.36	226.12
財務分析	自己資本構成比率（%）		42.4	43.3	45.5	46.8	17.3
	流動比率（%）		146.0	144.1	141.1	135.1	90.8
	経常収支比率（%）		100.0	100.1	100.1	100.0	100.7
	営業収支比率（%）		64.5	64.4	65.4	65.4	57.5
	累積欠損金比率（%）						
	不良債務比率（%）						
	料金収入対比率	企業債償還元金（%）	50.7	54.9	66.1	71.1	82.8
		企業債利息（%）	30.8	29.3	28.1	25.5	23.8
		企業債元利償還金（%）	81.5	84.2	94.2	96.5	106.6
		職員給与費（%）	10.4	10.2	8.6	7.9	11.3

Ⅵ 組　　織

1．組織及び職員配置

（平成27年3月31日現在）

水道局長 (1)（兼建設局次長）
水道局次長 (1)（兼下水道管理部長）

- 水道総務課 7 ── 5
  - 課長 1
  - 課長補佐 1
- 水道事業事務所 12 (2)
  - 所長 1（兼水道技術管理者）
  - 所長補佐 1
  - ── 工務計画班 4
  - ── 給水班 6 (2)

職務級別内訳表

級	職	区分	管理者	水道局長	水道局次長	水道総務課 課長	水道総務課 補佐	水道総務課	水道事業事務所 所長	水道事業事務所 補佐	水道事業事務所 工務計画班	水道事業事務所 給水班	合計
管理者													
8級	局長	事務											
		技術		(1)									(1)
		技能											
7級	部長	事務			(1)								(1)
		技術											
		技能											
6級	課長	事務				1							1
		技術							1				1
		技能											
5級	課長補佐	事務					1						1
		技術								1			1
		技能											
4級	係長 主査補	事務						2					2
		技術									1	2	3
		技能											
3級	副主査 主任主事 主任技師 作業主任	事務						3					3
		技術									2	3 (2)	5 (2)
		技能										1	1
2級	主事 技師	事務											
		技術									1		1
		技能											
1級	事務員 技術員	事務											
		技術											
		技能											
水道局（合計）				(1)	(1)	1	1	5	1	1	4	6 (2)	19 (4)

注）地方公営企業法の規定により水道事業管理者非設置
※併任（局長・次長）、再任用短時間勤務職員（給水班、主任技師２人）

2．事務分掌

＜水道総務課＞

(１) 課の庶務に関すること。
(２) 公印に関すること。
(３) 文書の総括に関すること。
(４) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。
(５) 局の人事に関すること。
(６) 局の予算に関すること。
(７) 企業債及び一時借入金に関すること。
(８) 物品の調達及び検収に関すること。
(９) 工事等に係る契約に関すること。
(10) 資産の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(11) 車両の管理の総括に関すること。
(12) 諸統計、事務報告等に関すること。
(13) 千葉市水道事業運営協議会に関すること。
(14) 局の他の課の主管に属しない事項に関すること。
(15) 局の決算に関すること。
(16) 局の経理に関すること。
(17) 財務諸表に関すること。
(18) 収入及び支出に関すること。
(19) 指定金融機関等に関すること。
(20) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(21) 給水開始、中止、廃止等に関すること。
(22) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

＜水道事業事務所＞

(１) 課の庶務に関すること。
(２) 事業の経営認可、経営計画、基本計画及び施設整備計画に関すること。
(３) 事業に係る調査及び研究に関すること。
(４) 開発行為に係る指導及び監督に関すること。
(５) 事業に係る震災対策の総括に関すること。
(６) 局の主要事務事業の進行管理に関すること。
(７) 国庫補助金に関すること。
(８) 水道メーターに関すること。
(９) 給配水業務に関すること。
(10) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(11) 水道施設の総合管理に関すること。
(12) 水質管理に関すること。
(13) 給水装置工事に関すること。
(14) 給水装置台帳に関すること。
(15) 水需要計画及び受水に関すること。
(16) 水道施設工事の設計、施工及び監督並びに工事精算に関すること。
(17) 未普及地区に係る指導及び工事の設計、施工及び監督並びに工事精算に関すること。

千葉市水道事業年報
（平成 26 年度版）

平成 27 年 10 月発行

編集・発行　千葉市水道局水道総務課
〒260-8722
千葉市中央区千葉港１番１号
電話　043-245-5658