

令和 5 年 度

水道事業年報

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 3 1 日)

千葉市水道局

目 次

I 事業の概要

- 1. 総括事項 3
- 2. 沿革 4

II 業 務

- 1. 給水区域 9
- 2. 水道の普及状況 9
- 3. 給水人口 10
- 4. 給水量等 11
- 5. 水道料金 12
- 6. 加入者負担金 13
- 7. 手数料 14

III 施 設

- 1. 給水系統図 17
- 2. 水道施設概念図 18
- 3. 水 源 19
- 4. 平川浄水場 20
- 5. 大木戸浄水場 21
- 6. 土気浄水場 22
- 7. 大野台送水ポンプ場 23
- 8. 更科浄水場 24
- 9. ちばりサーチパーク浄水場 25
- 10. 高根給水場 26
- 11. 配水管等布設状況 27

IV 水 質

- 1. 水質検査結果 31

V 財 務

- 1. 損益計算書 51
- 2. 貸借対照表 52
- 3. 資本的収支 53
- 4. 費用構成 54
- 5. 経営分析及び財務分析 56

VI 組 織

- 1. 組織及び職員配置 58
- 2. 事務分掌 59

I 事業の概要

1. 総 括 事 項

《発足》

千葉市水道事業は、昭和44年7月に千葉市と旧土気町が合併し、旧土気町が行っていた土気町簡易水道事業、大椎・板倉地区簡易水道事業、越智地区簡易水道事業を引き継いで発足しました。

《第1次拡張事業》

昭和49年12月、給水人口の増加に対応するため、3地区の簡易水道事業を統合した上水道事業の認可を取得し、第1次拡張事業（計画給水人口25,000人 計画1日最大給水量10,000立方メートル）を開始しました。昭和52年7月に平川浄水場を建設し、千葉県水道局菅田給水場からの受水を開始するとともに配水管網の整備を進めました。

《第2次拡張事業》

土気南土地区画整理事業の進展、土気緑の森工業団地の開発、専用水道からの切替等による水需要の大幅な増加が見込まれる状況となり、昭和59年5月に房総導水路建設事業、昭和60年3月に霞ヶ浦導水事業にそれぞれ参画し水源を確保するとともに、土気地区全域を給水区域とする第2次拡張事業（計画給水人口49,900人 計画1日最大給水量27,700立方メートル）を開始し、大木戸浄水場配水施設の建設や配水管網の整備を進めました。

《第3次拡張事業》

泉地区における未給水区域の解消と水需要の増加に対応するため、平成15年4月に若葉北部地区簡易水道事業、ちばリサーチパーク簡易水道事業を上水道事業に統合し、第3次拡張事業（計画給水人口78,100人 計画1日最大給水量33,700立方メートル）を開始しました。第3次拡張事業については、千葉県企業庁から平成17年3月に霞ヶ浦開発施設の施設利用権を、平成18年3月に房総導水路施設の施設利用権を取得し、平成19年3月には安定した給水の拠点となる高根給水場を整備しました。

《水需要精査に基づく水源の見直し》

平成21年に水需要精査を行ったところ、需要が大幅に減少することが見込まれたため、平成23年2月に霞ヶ浦導水事業からの撤退を表明しました。平成28年3月、国土交通省の第4回事業計画変更により千葉市の撤退項目が盛り込まれました。

2. 沿革（土気町簡易水道事業の創設～現在迄）

昭和	36 年	3 月	13 日	土気町簡易水道事業認可 ・計画給水人口4,000人、計画1日最大給水量700m ³
	38 年	12 月	26 日	土気町簡易水道事業の第1次拡張事業認可 ・計画給水人口4,700人、計画1日最大給水量805m ³ ・土気2号井増設
	40 年	7 月	6 日	大椎・板倉地区簡易水道事業認可 ・計画給水人口700人、計画1日最大給水量105m ³
	41 年	3 月	31 日	越智地区簡易水道事業認可 ・計画給水人口3,000人、計画1日最大給水量450m ³
	43 年	12 月	16 日	土気町簡易水道事業の第2次拡張事業認可 ・土気3号井増設
	44 年	7 月	15 日	千葉市と土気町が合併して、千葉市が簡易水道を引き継ぐ
	45 年	5 月	18 日	土気町簡易水道事業の第3次拡張事業認可 ・計画給水人口5,000人、計画1日最大給水量1,750m ³ ・土気4号、5号井及び除鉄マンガン用急速ろ過機設置
	49 年	12 月	28 日	第1次拡張事業認可 土気町、大椎・板倉地区及び越智地区の3簡易水道を廃止、統合して、上水道事業をスタート ・計画給水人口25,000人、計画1日最大給水量10,000m ³ ・水源：地下水1,000m ³ /日、県水道局分水9,000m ³ /日 ・給水区域：土気地区8町の一部14.80km ²
	50 年	1 月	1 日	千葉市水道局設立（現緑区土気市民センター内） 千葉市水道給水条例施行
		3 月	8 日	千葉市水道事業運営協議会設置
	52 年	7 月	1 日	平川浄水場竣工、同浄水場へ事務所移転 千葉県水道局誉田給水場から受水開始（1日最大1,000m ³ /日） 水道料金改定（平均192%アップ、口径別料金体系採用） 給水申込納付金改定
	53 年	2 月	28 日	越智浄水場廃止
	54 年	4 月	1 日	隔月検針へ移行
		4 月	2 日	検針業務を委託
	55 年	3 月	31 日	第1次拡張事業完了
	59 年	1 月	1 日	水道料金（平均48.71%アップ）、手数料改定
		5 月	9 日	房総導水路建設事業に参画 （事業主体：独立行政法人水資源機構 導水施設利用権0.06m ³ /秒）
	60 年	3 月	19 日	霞ヶ浦導水事業に参画 （事業主体：国土交通省 水利権0.06m ³ /秒）
		3 月	30 日	第2次拡張事業認可 ・計画給水人口49,900人、計画1日最大給水量27,700m ³ ・給水区域：土気地区全域11町31.47km ²
	61 年	4 月	1 日	平川浄水場夜間運転等管理業務を委託
	63 年	10 月	1 日	水道料金（平均8.44%アップ）、手数料改定
平成	元年	4 月	1 日	消費税法施行（料金等には不転嫁）、水道組合取扱要綱制定
		11 月	14 日	大椎台団地市営水道切替整備着工
	2 年	4 月	1 日	水道料金徴収業務を委託、石綿セメント管改修計画スタート

平成	2 年	6 月	13 日	大椎台団地一部給水開始
		12 月	20 日	第 2 次拡張事業配水管網整備工事着手
	3 年	3 月	18 日	大椎台団地市営水道切替整備完了
		6 月	4 日	第 2 次拡張事業の大木戸浄水場新設整備工事着手
		9 月	1 日	給水停止事務処理要領制定
		10 月	29 日	給水停止実施開始
	4 年	1 月	9 日	平川浄水場拡張整備工事着手
		4 月	1 日	水道料金、加入者負担金改定（消費税転嫁により 3% アップ）
		6 月	1 日	水道施設維持管理業務を委託
	5 年	2 月	1 日	平川浄水場改修工事竣工
		3 月	19 日	大木戸浄水場一部完成
	6 年	1 月	10 日	大木戸浄水場一部供用開始
		6 月	30 日	渇水用井戸設置（平川浄水場内）
	7 年	1 月	17 日	「平成 7 年兵庫県南部地震」午前 5 時 46 分に明石海峡を震源 としたマグニチュード 7.2 の地震が発生した
		1 月	30 日	神戸市へ物的支援（非常飲料水袋 450 枚送付）
		2 月	10 日	西宮市へ人的支援
		～	22 日	応急給水のため、給水車（2 トン）1 台 人員 6 名派遣（延べ 39 名＝3 名×13 日間）
	8 年	2 月	19 日	石綿セメント管改修完了
		3 月	29 日	大木戸浄水場配水ポンプ増設（4 台） 渇水用井戸設置（土気緑の森工業団地内）
		4 月	1 日	水道料金改定（平均 15.74% アップ）
		8 月	21 日	防災フェア出展
		～	26 日	
		8 月	23 日	給水制限対策本部設置 （渇水による、利根川水系上流ダム 30% 取水制限）
		10 月	1 日	未普及地区配水管布設要綱制定（水道組合取扱要綱廃止）
	9 年	3 月	31 日	若葉北部地区簡易水道事業認可 ・計画給水人口 1,970 人、計画 1 日最大給水量 910m ³ ・給水区域：若葉区更科地区 7 町 10.89km ²
		10 月	1 日	水道料金、加入者負担金改定（消費税 3% から 5% にアップ）
	10 年	7 月	17 日	若葉北部地区簡易水道事業・更科浄水場建設工事着手
		9 月	22 日	大野台送水ポンプ場建設工事着手
	11 年	12 月	10 日	若葉北部地区簡易水道事業・更科浄水場竣工
	12 年	5 月	31 日	大野台送水ポンプ場竣工
		7 月	1 日	若葉北部地区簡易水道事業一部給水開始 大野台送水ポンプ場供用開始
	15 年	4 月	11 日	第 3 次拡張事業認可 若葉北部地区及びちばリサーチパークの 2 簡易水道を 廃止し、上水道事業に統合 ・計画給水人口 78,100 人、計画 1 日最大給水量 33,700m ³ ・給水区域：緑区 2 2 町丁及び若葉区 2 2 町 80.28km ²
	17 年	3 月	10 日	霞ヶ浦開発施設に係る施設利用権の取得 （千葉県企業庁より取得 施設利用権 0.351m ³ /秒）
		9 月	2 日	高根給水場建設工事着手 高根グリーンタウン給水開始

平成	18 年	3 月	6 日	房総導水路施設に係る施設利用権の取得 (千葉県企業庁より取得 導水路施設利用権0.351m3/秒)
	19 年	3 月	2 日	高根給水場竣工
		10 月	1 日	高根団地給水開始
	20 年	7 月	17 日	いずみ台ローズタウン給水開始
	22 年	6 月	2 日	野呂団地給水開始
		7 月	1 日	川井団地給水開始
	23 年	3 月	31 日	鉛給水管改修工事完了
	24 年	2 月	29 日	「千葉市水道事業経営計画」の策定
		4 月	1 日	上下水道料金の徴収一元化を実施
		9 月	11 日	給水制限対策本部設置 (渇水による、利根川水系上流ダム10%の取水制限)
	25 年	7 月	24 日	給水制限対策本部設置 (渇水による、利根川水系上流ダム10%の取水制限)
	26 年	4 月	1 日	水道料金、加入者負担金改定(消費税5%から8%にアップ)
	28 年	3 月	31 日	霞ヶ浦導水事業からの撤退 (国土交通省の霞ヶ浦導水事業計画変更)
		6 月	16 日	給水制限対策本部設置 (渇水による、利根川水系上流ダム10%の取水制限)
		11 月	30 日	「千葉市水道事業中期経営計画」の策定
令和	元 年	10 月	1 日	水道料金、加入者負担金改定(消費税8%から10%にアップ)
		12 月	28 日	「千葉市水道事業長期施設整備計画」の策定
	3 年	3 月	31 日	「千葉市水道事業中長期経営計画」の策定

Ⅱ 業 務

1. 給水区域

千葉市の水道は、千葉市水道局、千葉県企業局、四街道市上下水道部水道課により給水を行っています。

(1) 千葉市水道局の給水区域

【緑 区】あすみが丘 1 丁目～9 丁目、あすみが丘東 1 丁目～5 丁目、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台 1 丁目～2 丁目、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町

【若葉区】五十土町、和泉町、大井戸町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、佐和町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、谷当町

(2) 千葉県企業局の給水区域

中央区、花見川区、稲毛区、美浜区の全域並びに若葉区及び緑区の一部

(3) 四街道市上下水道部水道課の給水区域

若葉区御成台 1 丁目～4 丁目


2. 水道の普及状況

令和 6 年 3 月 31 日現在

地 区	面 積 km ²	地区人口 人	給水人口 人	普及率 %	備 考
市域全域	271.77 (100.0)%	980,931	953,903	97.2	
千葉県企業局	190.93 (70.3)%	924,849	906,687	98.0	中央区、花見川区、稲毛区、美浜区の全域並びに若葉区及び緑区の一部
千葉市水道局	80.28 (29.5)%	53,914	45,048	83.6	緑区及び若葉区の一部
四街道市上下水道部水道課	0.56 (0.2)%	2,168	2,168	100.0	若葉区の一部（御成台地区）

- 1 市域全域の人口は、住民基本台帳及び外国人登録人口による。
- 2 地区人口及び給水人口は、各水道事業者による統計値であり、市域人口と一致しない。
- 3 専用水道を除く。


3. 給水人口

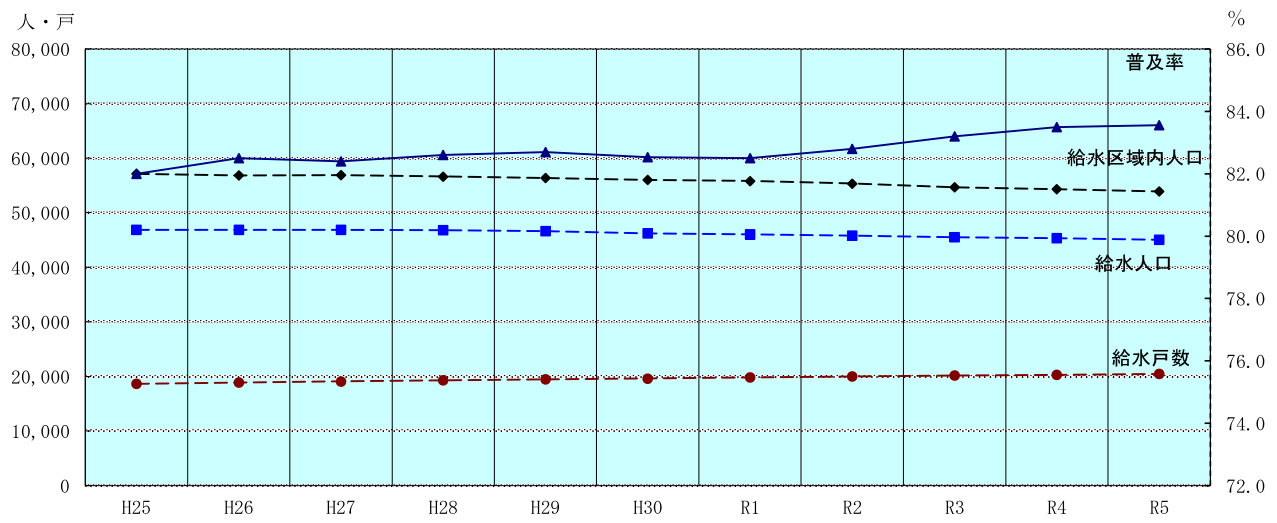

区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
給水区域内人口 (人)	57,158	56,840	56,880	56,633	56,380	56,030	55,811	55,338	54,690	54,311	53,914
給水人口 (人)	46,886	46,894	46,856	46,790	46,650	46,241	46,043	45,830	45,524	45,334	45,048
普及率 (%)	82.0	82.5	82.4	82.6	82.7	82.5	82.5	82.8	83.2	83.5	83.6
給水戸数 (戸)	18,666	18,905	19,097	19,281	19,480	19,615	19,822	20,004	20,168	20,305	20,503

4. 給水量等

年度 項目	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
総給水量 (m3)	4,732,069	4,673,027	4,642,283	4,731,814	4,737,271	4,740,378	4,863,302	4,794,216	4,694,018	4,651,436
有効水量 (m3)	4,676,979	4,666,693	4,636,770	4,721,912	4,724,403	4,687,750	4,829,032	4,740,929	4,686,179	4,626,967
有収水量 (m3)	4,633,163	4,660,502	4,630,834	4,679,484	4,685,558	4,636,403	4,779,158	4,690,180	4,635,918	4,574,126
無収水量 (m3)	43,816	6,191	5,936	42,428	38,845	51,347	49,874	50,749	50,261	52,841
無効水量 (m3)	55,090	6,334	5,513	9,902	12,868	52,628	34,270	53,287	7,839	24,469
1日最大給水量 (m3)	14,796	14,236	14,727	14,343	14,728	14,929	15,237	14,602	14,616	14,178
1日平均給水量 (m3)	12,965	12,768	12,719	12,964	12,979	12,952	13,324	13,135	12,860	12,709
1人1日最大給水量 (ℓ)	316	304	315	307	319	324	332	321	322	315
1人1日平均給水量 (ℓ)	276	272	272	278	281	281	291	289	284	282
有収率 (%)	97.9	99.7	99.8	98.9	98.9	97.8	98.3	97.8	98.8	98.3

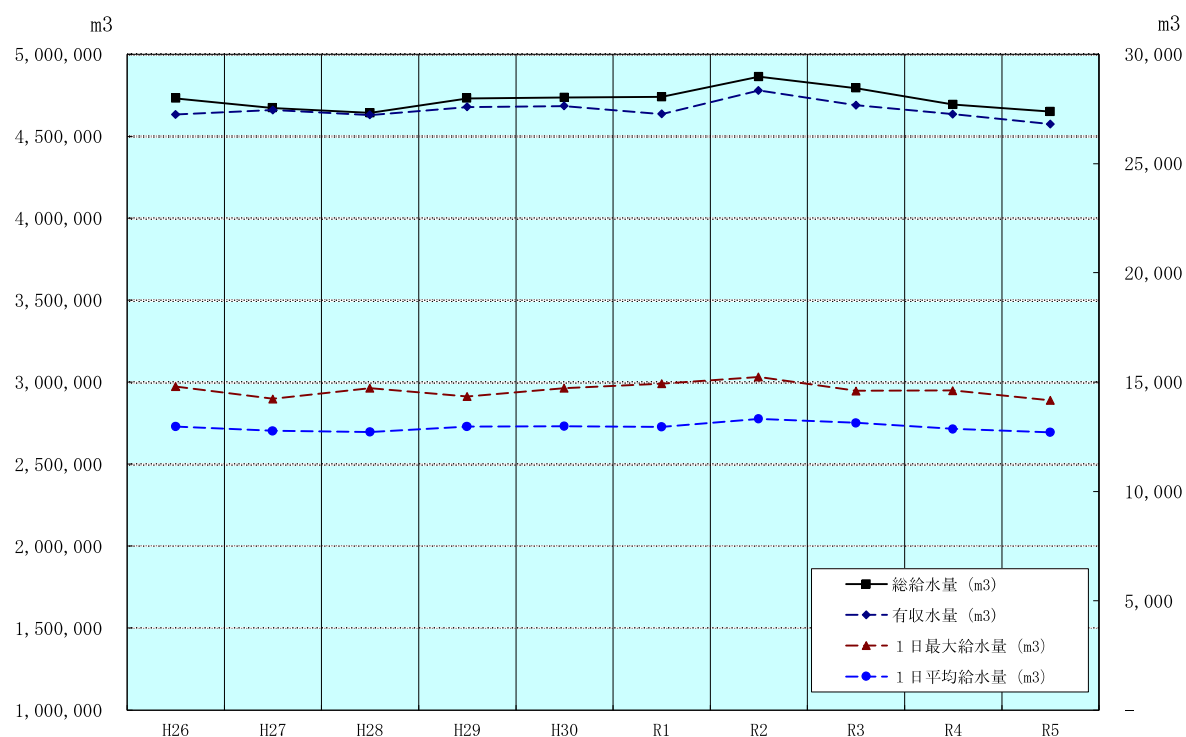

5. 水道料金

昭和 52.7.1 以前	専用		臨時用	共用	
	基本料金	超過料金	従量料金	基本料金	超過料金
	10m3まで	1m3	1m3	10m3まで	1m3
	360円	36円	72円	360円	36円

給水装置	用途	料金	料金(円) 口径	改正年月日							
				昭和 52. 7. 1	昭和 59. 1. 1	昭和 63. 10. 1	平成 4. 4. 1	平成 8. 4. 1	平成 9. 10. 1	平成 26. 4. 1	令和 元. 10. 1
専用・共用	一般用	基本料金	13mm	230	320	330	330	380	380	380	380
			20mm	520	725	770	770	890	890	890	890
			25mm	770	1,260	1,370	1,370	1,590	1,590	1,590	1,590
			40mm	2,200	4,100	5,400	5,400	6,350	6,350	6,350	6,350
			50mm	4,900	9,200	12,200	12,200	14,400	14,400	14,400	14,400
			75mm	11,000	21,000	28,000	28,000	33,100	33,100	33,100	33,100
			100mm以上	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める
専用	一般用	従量料金		使用水量 1 m3 に つ き (円)							
			1～ 10m3まで	30	45	50	50	57	57	57	57
			11～ 20m3まで	80	120	130	130	150	150	150	150
			21～ 40m3まで	130	195	210	210	244	244	244	244
			41～ 100m3まで	170	260	280	280	326	326	326	326
			101～ 500m3まで	210	320	345	345	404	404	404	404
			501m3超	250	350	375	375	441	441	441	441
共用		30	45	50	50	57	57	57	57		

※平成4年4月1日から平成9年3月31日までの料金は、一月について、上記表に定めるところにより算定した額に103/100を、平成9年10月1日から平成26年3月31日までは105/100を、平成26年4月1日から令和元年9月30日までは108/100を、令和元年10月1日以降については110/100を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6. 加入者負担金

金額(円)	改 正 年 月 日					
口径	昭和 50. 1. 1	昭和 52. 7. 1	平成4. 4. 1	平成 9. 10. 1	平成 26. 4. 1	令和 1. 10. 1
13mm	70, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000
20mm	市長が別に定める	270, 000	270, 000	270, 000	270, 000	270, 000
25mm		460, 000	460, 000	460, 000	460, 000	460, 000
40mm		1, 400, 000	1, 400, 000	1, 400, 000	1, 400, 000	1, 400, 000
50mm		2, 500, 000	2, 500, 000	2, 500, 000	2, 500, 000	2, 500, 000
75mm		6, 700, 000	6, 700, 000	6, 700, 000	6, 700, 000	6, 700, 000
100mm以上		市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める	市長が別に定める
備 考			※納付金は上記表に掲げる額に、103/100を乗じた額とする	※納付金は上記表に掲げる額に、105/100を乗じた額とする	※納付金は上記表に掲げる額に、108/100を乗じた額とする	※納付金は上記表に掲げる額に、110/100を乗じた額とする


7. 手 数 料

昭和 50. 1. 1改正		昭和 59. 1. 1改正		昭和 63. 10. 1改正		平成 10. 4. 1改正	
区 分	手 数 料	区 分	手 数 料	区 分	手 数 料	区 分	手 数 料
設計審査	新設 1 件につき200円	新設（全部改造）工事検査	5,000円	新設（全部改造）工事検査	5,500円	新設（全部改造）	5,500円
増設変更	1 件につき100円					その他の工事検査	4,500円
工事用材料検査	認定価格の5/100	その他の工事検査	5,000円	その他の工事検査	4,500円	指定給水装置工事事業者の指定	10,000円
工事竣工検査	1 件につき100円						
施設消火栓演習	1 基につき100円					給水装置確認検査	47,000円
その他	市長が別に定める						


令和 1. 10. 1改正	
区 分	手 数 料
新設（全部改造）	5,500円
その他の工事検査	4,500円
指定給水装置工事事業者の指定及び更新	10,000円
給水装置確認検査	47,000円

III 施 設

1. 給水系統図

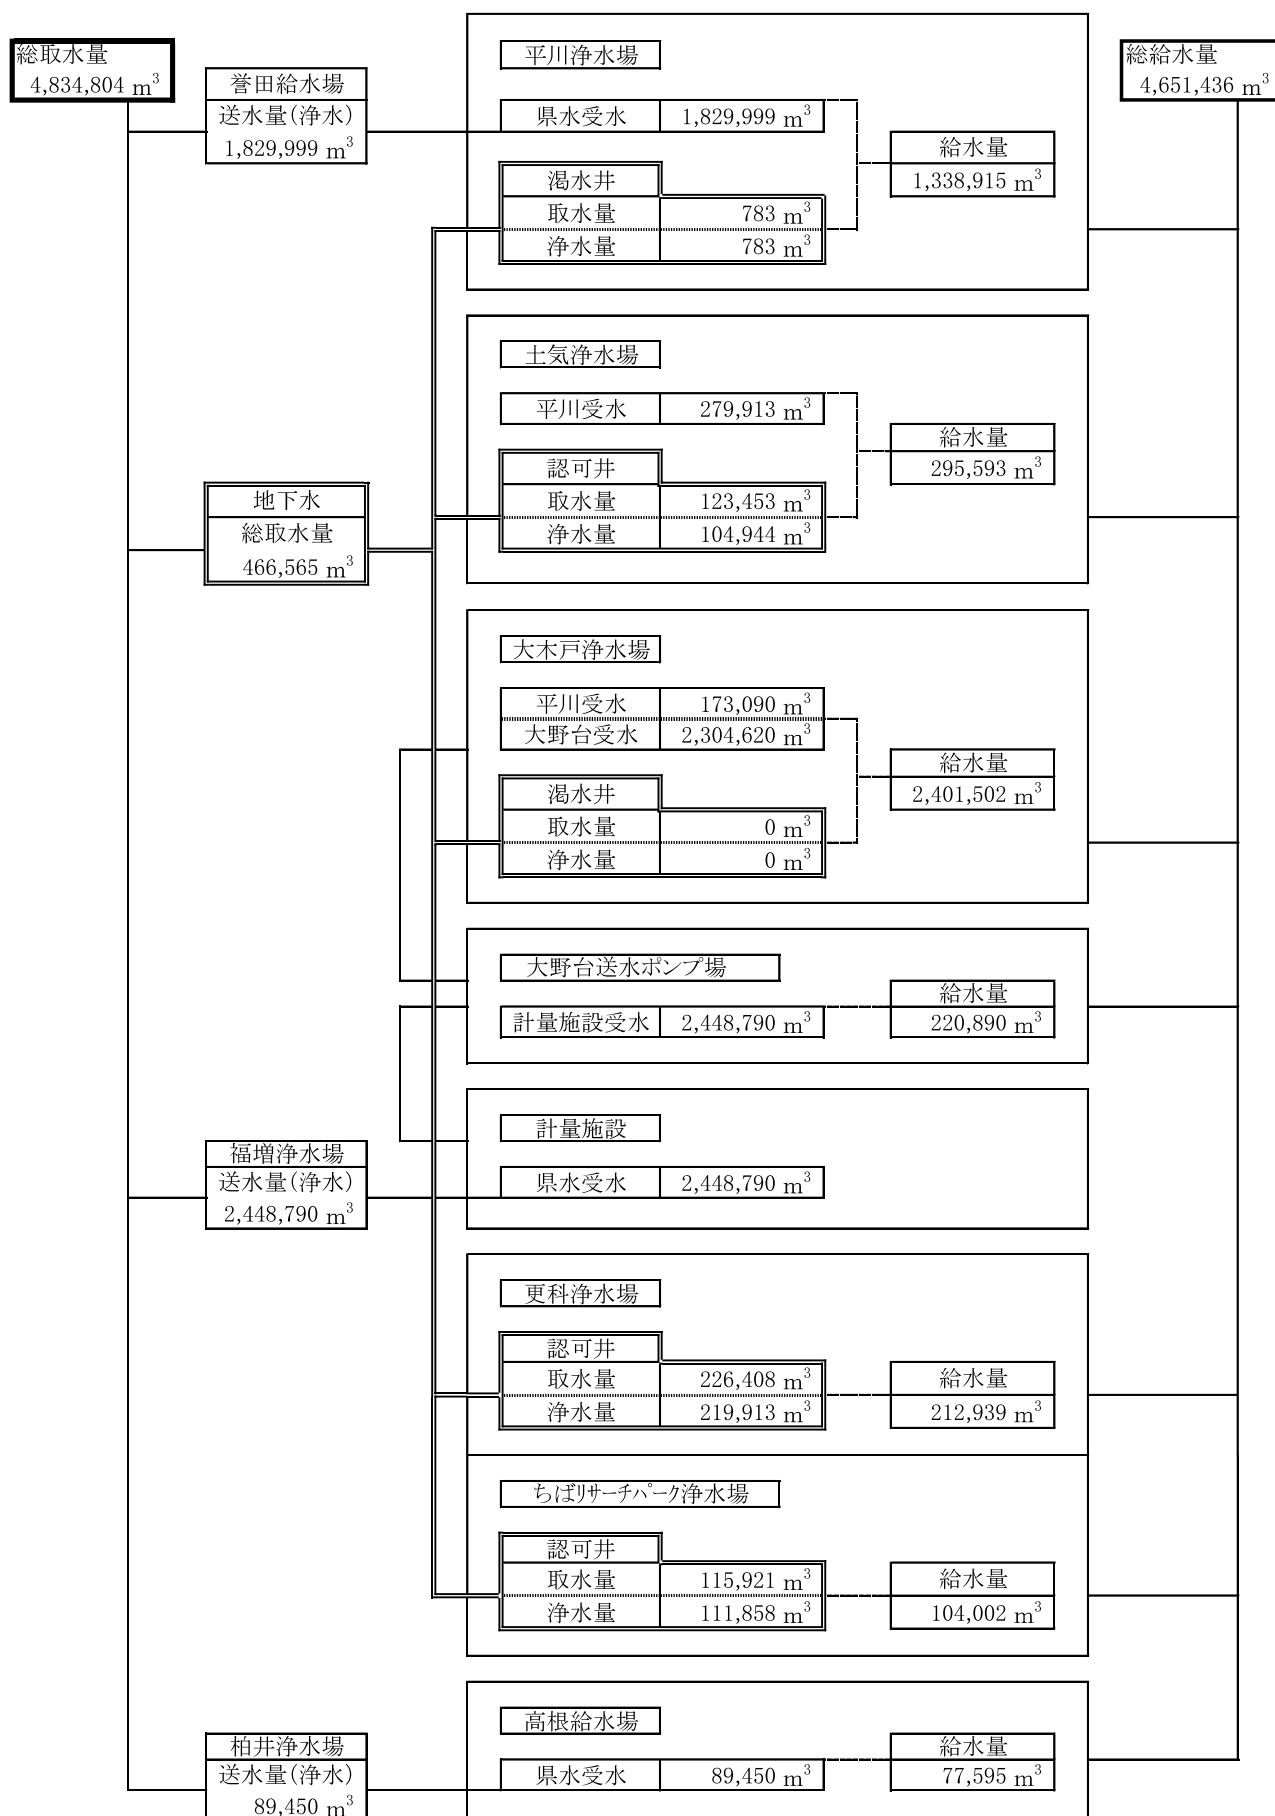

2. 水道施設概念図

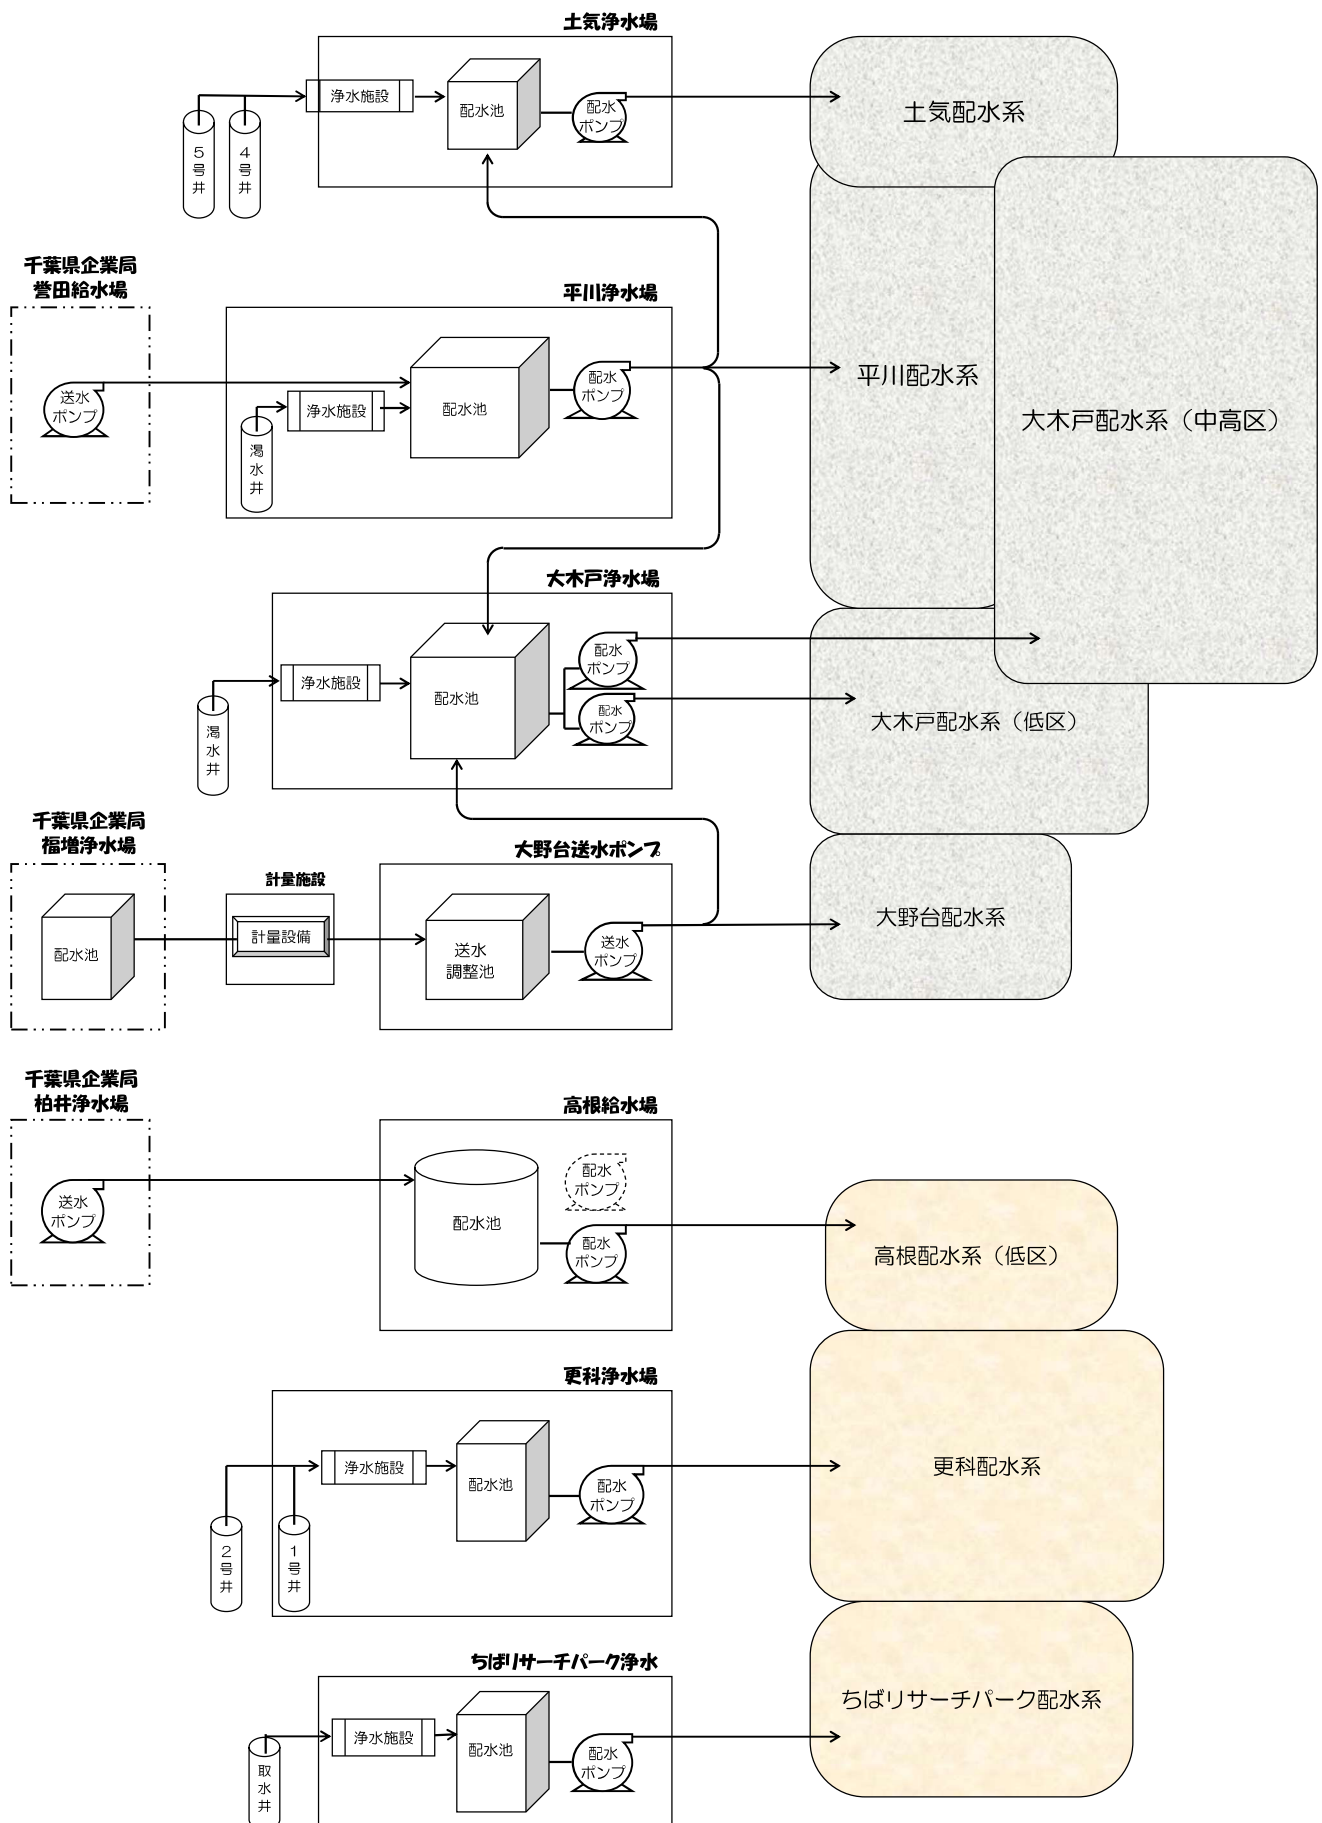

3. 水 源

(1) 水源

土気浄水場	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径
	4号井	高津戸町381-2	S45. 9. 21	S49. 9. 21	80m	φ 300mm
	5号井	土気町1363-2	S47. 1. 14	S49. 9. 21	80m	φ 300mm
	名称	取 水 ポ ン プ				
		口 径	馬 力	揚 水 量	揚 程	台 数
	4号井	φ 80mm	11. 0kw	0. 5m3/分	87m	1 台
	5号井	φ 80mm	11. 0kw	0. 5m3/分	87m	1 台

更科浄水場	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径
	1号井	更科町1337	H11. 7. 23	H11. 9. 3	150m	φ 300mm
	2号井	更科町2246	H12. 2. 3	H12. 3. 21	150m	φ 300mm
	名称	取 水 ポ ン プ				
		口 径	馬 力	揚 水 量	揚 程	台 数
	1号井	φ 80mm	11. 0kw	0. 35m3/分	70m	1 台
	2号井	φ 80mm	11. 0kw	0. 35m3/分	77m	1 台

ちばり 浄水場 パーク	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径
	1号井	上泉町1170	H13. 1. -	H13. 4. 24	150m	φ 300mm
	名称	取 水 ポ ン プ				
		口 径	馬 力	揚 水 量	揚 程	台 数
	1号井	φ 80mm	15. 0kw	0. 647m3/分	65m	1 台

(2) 緊急用水源

平川浄水場	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径	計画取水量
	1号井	平川町2210	H5. 11. 1	H6. 1. 5	130m	φ 250mm	1, 000m3/日
	名称	取 水 ポ ン プ					
		口 径	馬 力	揚 水 量	揚 程	台 数	
	1号井	φ 100mm	15. 0kw	0. 65m3/分	76m	1 台	

大木戸浄水場	名称	取水地点	掘削年月日	許可年月日	深度	井戸口径	計画取水量
	1号井	大野台1-6-2	H8. 4. 24	H8. 1. 9	100m	φ 200mm	1, 000m3/日
	名称	取 水 ポ ン プ					
		口 径	馬 力	揚 水 量	揚 程	台 数	
	1号井	φ 80mm	15. 0kw	0. 69m3/分	71m	1 台	

4. 平川浄水場

所 在 地	水源	計画最大給水量
緑区平川町2210	表流水	7,000m ³ /日

ア 配水池

構 造	配水方式	形 状 寸 法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 25.2m × W16.0m × H4.35m		
有 効 容 量	池 数	全体容量	H. W. L. (TP)	69.950m
1,700 m ³	2 池	3,400m ³	L. W. L. (TP)	65.600m

イ 配水ポンプ設備

型 式	口 径	出 力	吐 出 量	揚 程	台 数
両吸込うず巻	φ 200mm × 150mm	55.0Kw	3.2m ³ /分	55m	5 台

ウ 次亜注入設備

型 式	注 入 能 力	処 理 能 力	台 数
電磁式ダイヤフラムポンプ	7,700cc/ 時	21,622m ³ /日	2 台

5. 大木戸浄水場

所 在 地	水源	計画最大給水量
緑区大木戸町1417	表流水	18,700m ³ /日

ア 配水池

構 造	配水方式	形 状 寸 法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 42.5m × W18.0m × H3.5m		
有 効 容 量	池 数	全体容量	H. W. L. (TP)	
2,678 m ³	4 池	10,712m ³	L. W. L. (TP)	68.950m

イ 配水ポンプ設備

型 式	口 径	出 力	吐 出 量	揚 程	台 数
両吸込うず巻	φ 200mm × 150mm	37.0Kw	3.2m ³ /分	37m	2 台
両吸込うず巻	φ 250mm × 200mm	90.0Kw	9.6m ³ /分	37m	2 台
両吸込うず巻	φ 150mm × 125mm	30.0Kw	2.3m ³ /分	50m	2 台
両吸込うず巻	φ 250mm × 200mm	90.0Kw	6.9m ³ /分	50m	2 台

ウ 次亜注入設備

型 式	注 入 能 力	処 理 能 力	台 数
電磁式ダイヤフラムポンプ	12,000cc/ 時	33,696m ³ /日	2 台

6. 土気浄水場

所 在 地	水 源	計画最大給水量
緑区土気町1635-2	表流水＋地下水	1,000m ³ /日

ア 着水井塩素混和池

名 称	構 造	形 状 寸 法	有効容量
1 号井	鉄筋コンクリート造	L 6.0m × W 2.2m × H 3.0m	35.6m ³
2 号井	鉄筋コンクリート造	L 9.0m × W 2.0m × H 4.5m	74.0m ³

イ 急速ろ過機

構 造	型 式	洗浄方式	処理能力	台 数
鋼板製圧力式	薬品酸化処理	原水逆洗	1,150m ³ /日	2 台

ウ 配水池

1 号	構 造	配水方式	形 状 寸 法		
	鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 5.0m × W 6.0m × H 4.0m		
	有 効 容 量	池 数	全体容量	H. W. L. (TP)	95.437m
	120 m ³	2 池	240 m ³	L. W. L. (TP)	91.437m
2 号	構 造	配水方式	形 状 寸 法		
	鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 9.0m × W 7.0m × H 4.0m		
	有 効 容 量	池 数	全体容量	H. W. L. (TP)	95.437m
	250 m ³	2 池	500 m ³	L. W. L. (TP)	91.437m

エ 配水ポンプ設備

型 式	口 径	出 力	吐 出 量	揚 程	台 数
多段うず巻	φ 100mm	11.0Kw	1.0m ³ /分	3 2 m	1 台
片吸込うず巻	φ 65mm	5.5Kw	0.5m ³ /分	3 2 m	1 台
多段うず巻	φ 100mm	11.0Kw	1.0m ³ /分	3 2 m	1 台

オ 次亜注入設備

型 式	注 入 能 力	処 理 能 力	台 数
水中ピストンポンプ	2,700cc/ 時	7,582m ³ /日	2 台

7. 大野台送水ポンプ場

所 在 地	水源	計画最大送水量	現有最大送水量
緑区大野台1-9-14	表流水	33,700m ³ /日	17,800m ³ /日

ア 送水調整池

構 造	配水方式	形 状 寸 法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 12.0m×W9.5m×H5.0m		
有 効 容 量	池 数	全体容量	H. W. L. (TP)	50.000 m
570 m ³	2 池	1,140m ³	L. W. L. (TP)	45.000 m

イ 送水ポンプ設備

型 式	口 径	出 力	吐 出 量	揚 程	台 数
両吸込うず巻	φ 250mm×150mm	75.0Kw	6.2m ³ /分	37m	3 台

8. 更科浄水場

所在地	水源	計画浄水量	計画最大給水量
若葉区更科町1377	地下水	910m ³ /日	1,000m ³ /日

ア 着水井塩素混和池

構造	形状寸法	有効容量
鉄筋コンクリート造	L 1.5m×W1.6m×H3.0m	7.2 m ³

イ 急速ろ過機

構造	型式	洗浄方式	処理能力	台数
鋼板製密閉加圧型	薬品酸化処理	浄水逆洗	1,000 m ³ /日	2 台

ウ 配水池

構造	配水方式	形状寸法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 11.0m×W7.6m×H4.0m		
有効容量	池数	全体容量	H. W. L. (TP)	38.80m
333.5 m ³	2 池	667 m ³	L. W. L. (TP)	34.80m

エ 配水ポンプ設備

型式	口径	出力	吐出量	揚程	台数
片吸込多段渦巻	φ 80mm	11.0Kw	0.82m ³ /分	3 5 m	3 台

オ 次亜注入設備

型式	注入能力	処理能力	台数
ダイヤフラム型注入ポンプ	260cc／時	730m ³ /日	4 台

9. ちばリサーチパーク浄水場

所 在 地	水源	計画浄水量	計画最大給水量
若葉区上泉町1170	地下水	846m ³ /日	1,000m ³ /日

ア 着水井塩素混和池

構 造	形 状 寸 法	有効容量
鉄筋コンクリート造	L 1.8m×W1.2m×H4.5m	9.72 m ³

イ 急速ろ過機

構 造	型 式	洗浄方式	処理能力	台 数
鋼板製密閉加圧型	薬品酸化処理	浄水逆洗	931 m ³ /日	2 台

ウ 配水池

構 造	配水方式	形 状 寸 法		
鉄筋コンクリート造	ポンプ圧送	L 11.0m×W5.5m×H5.0m		
有 効 容 量	池 数	全体容量	H. W. L. (TP)	38.40m
316.0 m ³	2 池	632 m ³	L. W. L. (TP)	33.40m

エ 配水ポンプ設備

型 式	口 径	出 力	吐 出 量	揚 程	台 数
多段うず巻	φ 100mm	11.0Kw	0.795m ³ /分	35m	3 台

オ 次亜注入設備

型 式	注 入 能 力	処 理 能 力	台 数
液中ピストンポンプ	150～300cc/ 時	842m ³ /日	4 台

10. 高根給水場

所在地		水源
若葉区高根町881-70		表流水
計画最大送水量	計画最大給水量	現有低区最大給水量
2,000m ³ /日	6,000m ³ /日	3,000m ³ /日

ア 配水池

構造	配水方式	形状寸法		
P C 造	ポンプ圧送	直径21.0m×H5.0m		
有効容量	池数	全体容量	H. W. L. (TP)	49.00m
1,700m ³	1 池	1,700m ³	L. W. L. (TP)	44.00m

イ 低区系配水ポンプ設備

型式	口径	出力	吐出量	揚程	台数
両吸込うず巻	φ125mm	22Kw	1.9m ³ /分	38m	2 台
両吸込うず巻	φ150mm	37Kw	3.7m ³ /分	38m	1 台

ウ 次亜注入設備

型式	注入能力	処理能力	台数
液中ピストンポンプ	6～624cc/時	1,753m ³ /日	2 台

1 1. 配水管等布設状況

(1) 導水管・送水管・配水管布設状況

単位：m

区分 口径	導水管				送水管			
	令和4年度末	令和5年度		令和5年度末	令和4年度末	令和5年度		令和5年度末
	延長	取得	除却	延長	延長	取得	除却	延長
φ 50mm								
φ 75mm	163.4			163.4				
φ 80mm								
φ 100mm	1,244.0			1,244.0				
φ 150mm	2,318.1			2,318.1	16.0			16.0
φ 200mm	1,614.0			1,614.0	830.9	6.4		837.3
φ 250mm								
φ 300mm					988.8	2,074.8		3,063.6
φ 350mm					5,161.0			5,161.0
φ 400mm					86.7			86.7
φ 500mm								
φ 600mm					513.6			513.6
φ 700mm								
φ 800mm					4,254.2			4,254.2
φ 900mm								
φ 1000mm					726.2			726.2
計	5,339.5			5,339.5	12,577.4	2,081.2		14,658.6

区分 口径	配水管				合 計			
	令和4年度末	令和5年度		令和5年度末	令和4年度末	令和5年度		令和5年度末
	延長	取得	除却	延長	延長	取得	除却	延長
φ 50mm	20,385.9	20.9		20,406.8	20,385.9	20.9		20,406.8
φ 75mm	124,858.2	259.4	3.2	125,114.4	125,021.6	259.4	3.2	125,277.8
φ 80mm	1.8			1.8	1.8			1.8
φ 100mm	68,533.1	7.3	7.3	68,533.1	69,777.1	7.3	7.3	69,777.1
φ 150mm	71,163.3	1,434.2	8.6	72,588.9	73,497.4	1,434.2	8.6	74,923.0
φ 200mm	33,263.1	1,590.8		34,853.9	35,708.0	1,597.2		37,305.2
φ 250mm	1,302.8			1,302.8	1,302.8			1,302.8
φ 300mm	24,858.9	692.6	395.4	25,156.1	25,847.7	2,767.4	395.4	28,219.7
φ 350mm	25.4			25.4	5,186.4			5,186.4
φ 400mm	4,155.2			4,155.2	4,241.9			4,241.9
φ 500mm	3,401.9			3,401.9	3,401.9			3,401.9
φ 600mm	38.1			38.1	551.7			551.7
φ 700mm	4,117.0			4,117.0	4,117.0			4,117.0
φ 800mm					4,254.2			4,254.2
φ 900mm								
φ 1000mm					726.2			726.2
計	356,104.6	4,005.2	414.5	359,695.3	374,021.5	6,086.4	414.5	379,693.4

(2) 管種別管布設状況

単位：m

区分 口径	V S P (ビニールライニング鋼管)			F C D (鋳鉄管)			S U S (ステンレス管)		
	令和5年度		令和4年度末 延 長	令和5年度		令和4年度末 延 長	令和5年度		令和4年度末 延 長
	取得	除却		取得	除却		取得	除却	
φ 50mm	1,713.9		1,713.9	5.0		5.0	294.3		294.3
φ 75mm	66.9		66.9	85,267.1	70.2	3.2	85,334.0		
φ 80mm									
φ 100mm	13.0		13.0	61,818.0	7.3	7.3	61,818.0	20.0	20.0
φ 150mm				73,424.3	1,434.2	8.6	74,849.9	49.1	49.1
φ 200mm				35,412.5	1,597.2		37,009.7	295.5	295.5
φ 250mm				1,302.8			1,302.8		
φ 300mm				25,421.1	2,767.4	395.4	27,793.1	296.3	296.3
φ 350mm				5,153.4			5,153.4		
φ 400mm				4,218.7			4,218.7	23.2	23.2
φ 500mm				3,360.0			3,360.0		
φ 600mm				551.7			551.7		
φ 700mm				3,914.5			3,914.5	180.0	180.0
φ 800mm				4,254.2			4,254.2		
φ 900mm									
φ 1000mm				689.1			689.1	37.1	37.1
計	1,793.8		1,793.8	304,792.3	5,876.3	414.5	310,254.1	1,195.5	1,195.5

区分 口径	S P (鋼管)			W P E (ポリエチレン管)			合 計		
	令和5年度		令和4年度末 延 長	令和5年度		令和4年度末 延 長	令和5年度		令和4年度末 延 長
	取得	除却		取得	除却		取得	除却	
φ 50mm	33.2		33.2	18,339.5	20.9	18,360.4	20,385.9	20.9	20,406.8
φ 75mm	106.0		106.0	39,581.6	189.3	39,770.9	125,021.6	259.4	125,277.8
φ 80mm	1.8		1.8				1.8		1.8
φ 100mm	16.0		16.0	7,910.0		7,910.0	69,777.1	7.3	69,777.1
φ 150mm	24.0		24.0				73,497.4	1,434.2	8.6
φ 200mm							35,708.0	1,597.2	37,305.2
φ 250mm							1,302.8		1,302.8
φ 300mm	130.3		130.3				25,847.7	2,767.4	395.4
φ 350mm	33.0		33.0				5,186.4		5,186.4
φ 400mm							4,241.9		4,241.9
φ 500mm	41.9		41.9				3,401.9		3,401.9
φ 600mm							551.7		551.7
φ 700mm	22.5		22.5				4,117.0		4,117.0
φ 800mm							4,254.2		4,254.2
φ 900mm									
φ 1000mm							726.2		726.2
計	408.7		408.7	65,831.2	210.1	66,041.3	374,021.5	6,086.4	379,693.4

IV 水 質

1. 水質検査結果

平川浄水場

水源: 千葉県(菅田給水場)から受水 浄水採水場所: 高津戸町公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	5	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	5			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.3	0.76	1.4	5			0.72	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	5			<0.08	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	5			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.002	5			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.001	<0.004	5			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.001	<0.002	5			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	5	0.11	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.013	0.003	0.008	5	0.020	0.008	0.015	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.01	<0.003	0.004	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.001	0.006	5	0.007	0.006	0.007	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.037	0.015	0.023	5	0.039	0.023	0.033	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.012	0.001	0.007	5	0.011	0.008	0.010	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002	<0.001	0.00	5	0.002	0.001	0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005	<0.005	<0.005	5			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.05	0.01	0.02	5			0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5			<0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	26.2	12.8	20.9	5			19.7	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	32.4	15.3	23.4	5	23.8	14.3	17.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	111	47	79	5	109	61.0	85	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	211	110	174	5	228	151	185	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	5			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.002	<0.005	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.9	0.4	0.7	5	1.0	0.7	0.9	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	5	7.8	7.4	7.6	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	<1	<0.5	<1	5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12

※原水水質の値は、千葉県菅田給水場浄水の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

平川浄水場

水源:千葉県(菅田給水場)から受水 浄水採水場所:高津戸町公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.0015	<0.002	5				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/	0.002	<0.001	<0.001	5			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	5				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	5				
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—					
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.004	<0.002	<0.002	5			<0.002	1
	農薬		1以下	—	—	—					
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.9	0.5	0.7	5	0.58	0.46	0.51	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	111	47	75	5	109	61	85	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			5.0	1				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	—	—	0.9	1	1	0.7	0.9	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	5			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	211	110	174	5	228	151	185	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	7.6	7.4	7.5	5	7.8	7.4	7.6	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.6	1			-0.9	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	21	0	8	5			0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.05	<0.02	0.02	5			0.02	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			0.000006	1			<0.000005	1
その他	大腸菌										
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下								

※原水水質の値は、千葉県菅田給水場浄水の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

大木戸浄水場

水源:千葉県(福増浄水場)から受水

浄水採水場所:はなみずき公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	5	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	5			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	0.43	0.67	5			0.28	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	5			0.11	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	5			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	5			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.001	<0.004	5			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.001	<0.002	5			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	5	0.13	<0.06	0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.015	0.008	0.012	5	0.022	0.006	0.015	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.007	0.005	0.006	5	0.013	0.006	0.009	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	5	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.033	0.021	0.027	5	0.054	0.019	0.036	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.006	0.008	5	0.015	0.006	0.010	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002	0.001	0.002	5	0.004	0.001	0.003	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	0.002	<0.005	5			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	5			0.03	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5			<0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	30.5	21.6	25.5	5			32.3	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.4	16.1	17.4	5	23.9	14.3	17.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	112	98	108	5	116	94.0	106	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	250	210	220	5	244	197	221	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	5			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.002	<0.005	5			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.6	0.7	5	1.0	0.7	0.9	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.6	5	7.8	7.4	7.7	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	<1	<0.5	<1	5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

大木戸浄水場

水源:千葉県(福増浄水場)から受水 浄水採水場所:はなみずき公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.0015	<0.002	5				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	<0.002	<0.001	<0.001	5			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	5				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	5				
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—					
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	5			<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.6	0.7	5	0.60	0.48	0.54	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	112	98	108	5	116	94	106	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	12	9	9.0	5				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5				
	メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			0.9	1	1	0.6	0.9	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	5			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	250	210	220	5	244	197	221	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	7.7	7.4	7.6	5	7.8	7.4	7.7	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	- 0.3	- 0.8	- 0.5	5			- 0.1	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	5			2	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02	5			0.03	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			0.000006	1			0.000006	1
そ の 他	大腸菌										
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下								

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

大木戸浄水場

水源:千葉県(福増浄水場)から受水

浄水採水場所:さくら公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	5	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	5			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	0.43	0.67	5			0.28	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	5			0.11	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	5			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	5			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.001	<0.004	5			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.001	<0.002	5			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	5	0.13	<0.06	0.07	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.015	0.008	0.012	5	0.021	0.007	0.015	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.007	0.005	0.006	5	0.013	0.006	0.009	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	5	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.033	0.021	0.027	5	0.051	0.022	0.037	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.006	0.008	5	0.014	0.007	0.011	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002	0.001	0.002	5	0.003	0.002	0.002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	0.002	<0.005	5			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	5			0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5			<0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	30.5	21.6	25.5	5			31.6	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.4	16.1	17.4	5	24.9	14.5	17.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	112	98	108	5	116	94	107	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	250	210	220	5	238	200	233	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	5			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.002	<0.005	5			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.6	0.7	5	1.1	0.6	0.9	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.6	5	7.9	7.3	7.7	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	<1	<0.5	<1	5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

大木戸浄水場

水源: 千葉県(福増浄水場)から受水

浄水採水場所: さくら公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.0015	<0.002	5				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	<0.002	<0.001	<0.001	5			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5				
	トルエン	mg/L	0.08mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	5				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.6mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	5				
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—					
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	5			<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.6	0.7	5	0.58	0.38	0.47	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	112	98	108	5	116	94	107	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	12	9	9.0	5				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			0.9	1	1.1	0.6	0.9	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	5			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	250	210	220	5	238	200	223	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	7.7	7.4	7.6	5	7.9	7.3	7.7	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	- 0.3	- 0.8	- 0.5	5			0.0	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	5			22	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02	5			0.02	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			0.000006	1			0.000006	1
その他	大腸菌										
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下								

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

土気浄水場

水源: 土気4号井・土気5号井

浄水採水場所: 美空台公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.95	0.33	1.49	4			0.50	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.09	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下					0.16	<0.06	0.09	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下					<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					0.014	0.005	0.010	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下					<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					0.011	0.006	0.008	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下					0.004	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					0.04	0.018	0.029	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下					<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					0.011	0.005	0.008	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					0.004	0.002	0.003	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下					<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.006	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.19	0.06	0.11	4			<0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	13.3	9.9	12.0	4			26.8	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.05	0.033	0.039	4			<0.001	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	18.7	15.4	17.4	4	23.1	14.9	17.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	136	103.0	125	4	117	98	109	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	283	220	248	4	243	204	225	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	0.9	0.5	0.7	12
	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.6	7.8	4	7.9	7.5	7.8	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	4	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	4	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	2	<1	1	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

土気浄水場

水源:土気4号井・土気5号井 浄水採水場所:美空台公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0007	<0.0002	0.0004	2				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L							<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	2				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	2				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下								
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)							<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)							<0.002	1
	農薬		1以下	0	<0.01	<0.01	2				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下					0.66	0.40	0.50	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	136	103	125	4	117	98	109	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.046	0.033	0.039	4			<0.001	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	5.0	<2	3	2				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	2				
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	0.9	0.5	0.7	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	2			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	283	220	248	4	243	204	225	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	8.0	7.6	7.8	4	7.9	7.5	7.8	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	0.0	- 0.4	- 0.2	2			0.0	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	140	20	80	2			8	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.03	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L(暫定)以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1

土気浄水場

水源: 土気4号井・土気5号井 浄水採水場所: 美空台公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
農 薬 類	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	EPN	mg/L	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
	MCPA	mg/L	0.005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	アシュラム	mg/L	0.9	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	アセフェート	mg/L	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	イソキサチオン	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	イソプロチオラン (IPT)	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	イプロベンホス (IBP)	mg/L	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	イミノクタジン	mg/L	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	カルタップ	mg/L	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	キャプタン	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	グリホサート	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2				
	グルホシネート	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	クロルピリホス	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	クロタロニル (TPN)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	シアノホス (CYAP)	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	ジクロルボス (DDVP)	mg/L	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
	ジクワット	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00007	<0.00005	<0.00005	2				
	ジメトエート	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	ダイアジノン	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	ダイムロン	mg/L	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	2				
	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシネート	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	チウラム	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	チオジカルブ	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	チオファネートメチル	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	テフリルトリオン	mg/L	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
	トリクロルホン (DEP)	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	トリフルラリン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
	バラコート	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	ピラクロニル	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	フィブロニル	mg/L	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
	フェントロチオン (MEP)	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	フェンチオン (MPP)	mg/L	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	フェントエート (PAP)	mg/L	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
	ブタミホス	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	フルアジナム	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	プロシミドン	mg/L	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	プロチオホス	mg/L	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
	プロベナゾール	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	プロモブチド	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	ベノミル	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	ベンシクロン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	ベンタゾン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	ベンディメタリン	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	ホスチアゼート	mg/L	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	馬拉チオン(馬拉ソン)	mg/L	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	2				
	メコプロップ (MCP)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	メソミル	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	メタラキシル	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
そ の 他	アンモニア	mg/L		0.21	0.006	0.13	24				
	大腸菌	MPN/100mL		不検出	不検出	不検出	8				
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	MPN/100mL		不検出	不検出	不検出	8				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	0.016	0.014	0.015	2				

大野台ポンプ場

水源:千葉県(福増浄水場)から受水

浄水採水場所:大野台中央公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	5	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	5			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	0.43	0.67	5			0.68	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	5			<0.08	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	5			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	5			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.001	<0.004	5			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.001	<0.002	5			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	5	0.11	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	77	0.06mg/L以下	0.015	0.008	0.012	5	0.018	0.008	0.013	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.007	0.005	0.006	5	0.007	0.005	0.006	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.033	0.021	0.027	5	0.034	0.023	0.029	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.006	0.008	5	0.009	0.008	0.009	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002	0.001	0.002	5	0.002	<0.001	0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	0.002	<0.005	5			0.002	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	5			0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5			<0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	30.5	21.6	25.5	5			19.6	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.4	16.1	17.4	5	23.4	14.3	17.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	112	98	108	5	110	52.0	82	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	250	210	220	5	225	130	179	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	5			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.002	<0.005	5			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.6	0.7	5	1.0	0.6	0.9	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.6	5	7.8	7.4	7.6	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	<1	<0.5	<1	5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

大野台ポンプ場

水源:千葉県(福増浄水場)から受水 浄水採水場所:大野台中央公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.0015	<0.002	5				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	<0.002	<0.001	<0.001	5			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	5				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	5				
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—					
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	5			<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.6	0.7	5	0.64	0.40	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	112	98	108	5	110	52.0	82	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	12	9	9	5				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下			0.9	1	1.0	0.6	0.9	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	5			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	250	210	220	5	225	130	179	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	7.7	7.4	7.6	5	7.8	7.4	7.6	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	- 0.3	- 0.8	- 0.5	5			- 0.8	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	5			0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02	5			0.02	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L(暫定)以下			0.000006	1			<0.000005	1
その他	大腸菌										
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下								

※原水水質の値は千葉県福増浄水場配水池の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

更科浄水場

水源: 更科1号井、更科2号井

浄水採水場所: 野呂団地公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.020	<0.004	0.005	4			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.10	<0.05	<0.05	4			<0.05	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4			<0.08	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下					0.24	<0.06	0.12	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下					<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					0.005	0.002	0.003	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下					<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					0.005	0.003	0.004	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下					<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					0.015	0.007	0.010	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下					<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					0.004	0.002	0.003	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下					0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下					<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.15	0.07	0.11	4	0.07	0.07	0.07	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.9	7.4	7.7	4			8.7	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.152	0.059	0.092	4			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.0	4.8	4.9	4	6.2	5.6	5.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	48	46	47	4			45	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	131	122	127	4	130	124	128	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	4	8.1	7.8	8.1	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	4	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	4	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	2	1	1	4	<1	<0.5	<1	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

更科浄水場

水源:更科1号井、更科2号井

浄水採水場所:野呂団地公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L							<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	2				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	2				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下								
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下								
	ジクロロアセトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)							<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)							<0.002	1
	農薬		1以下	<0.01	<0.01	<0.01	2				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下					0.50	0.38	0.47	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	48	46	47	4			45	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.152	0.059	0.092	4			<0.005	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	<2	<2	<2	2				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	2				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	0.3	<0.3	<0.3	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	2			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	131	122	127	4	130	124	128	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	8.2	8.2	8.2	4	8.1	7.8	8.1	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	- 0.6	- 1.5	- 1.1	2			- 0.5	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	1400	7	704	2			13	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L(暫定)以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1

更科浄水場

水源: 更科1号井・更科2号井 浄水採水場所: 野呂団地公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
農薬類	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	EPN	mg/L	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
	MCPA	mg/L	0.005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	アシュラム	mg/L	0.9	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	アセフェート	mg/L	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	イソキサチオン	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	イミノクタジン	mg/L	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	カルタップ	mg/L	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	キャプタン	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	グリホサート	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2				
	グルホシネート	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	クロルピリホス	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	クロロタニール(TPN)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
	ジクワット	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	ジメエート	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	ダイアジノン	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	ダイムロン	mg/L	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	2				
	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシネート	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	チウラム	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	チオジカルブ	mg/L	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	チオファネートメチル	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	テフリルトリオン	mg/L	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	トリフルラリン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
	パラコート	mg/L	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
	ピラクロニル	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	フィプロニル	mg/L	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
	ブタミホス	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	フルアジナム	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	プロシミドン	mg/L	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	プロチオホス	mg/L	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
	プロベナゾール	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	プロモブチド	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	ベノミル	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	ベンシクロン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	ベンタゾン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	ベンディメタリン	mg/L	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	ホスチアゼート	mg/L	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	2				
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	メソミル	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	メタラキシル	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
その他	アンモニア	mg/L		0.18	<0.05	0.13	24				
	大腸菌	MPN/100mL		不検出	不検出	不検出	8				
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	MPN/100mL		不検出	不検出	不検出	8				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	0.015	0.014	0.015	2				

リサーチパーク浄水場

水源: ちばリサーチパーク1号井

浄水採水場所: 下田塵芥污水处理場内

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	2	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	2	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	2			0.12	1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	2			<0.08	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下					0.25	0.07	0.16	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下					<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					0.009	0.004	0.006	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下					<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下					<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					0.017	0.009	0.012	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下					<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					0.005	0.003	0.004	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下					<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.12	0.10	0.11	2			0.04	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.2	9.9	10.1	2			11.4	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.083	0.077	0.08	2			<0.005	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.9	4.6	4.8	2	6.5	6.0	6.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	49	48	49.0	2			49.0	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	139	131	135	2	142	132	136	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	2	0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	2	8.2	8.1	8.2	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	2	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	2	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	2	1	2	2	<1	<1	<1	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12

リサーチパーク浄水場

水源: ちばリサーチパーク1号井

浄水採水場所: 下田塵芥污水处理場内

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			<0.002	1				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			<0.0002	1				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L							<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			<0.0004	1				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			<0.04	1				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下			<0.008	1				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下								
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)							<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)							<0.002	1
	農薬		1以下			<0.01	1				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下					0.50	0.38	0.45	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	49	48	49.0	2			49.0	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.083	0.077	0.080	2			<0.005	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			<2	1				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			<0.03	1				
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下			<0.002	1				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	2	0.3	<0.3	<0.3	12
	臭気強度(TON)		3以下			<1	1			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	139	131	135	2	142	132	136	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	8.2	8.2	8.2	2	8.2	8.1	8.2	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける			- 0.5	1			- 0.3	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)			51	1			29	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L(暫定)以下			<0.000005	1			<0.000005	1

リサーチパーク浄水場

水源:リサーチパーク1号井 浄水採水場所:下田塵芥污水处理場内

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
農薬類	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	mg/L	0.05			<0.0005	1				
	EPN	mg/L	0.004			<0.00004	1				
	MCPA	mg/L	0.005			<0.0003	1				
	アシュラム	mg/L	0.9			<0.0009	1				
	アセフェート	mg/L	0.006			<0.00006	1				
	イソキサチオン	mg/L	0.005			<0.00005	1				
	イソプロチオラン (IPT)	mg/L	0.3			<0.003	1				
	イプロベンホス (IBP)	mg/L	0.09			<0.0009	1				
	イミノクタジン	mg/L	0.006			<0.00006	1				
	エトフェンブロックス	mg/L	0.08			<0.0008	1				
	オキサジクロメホン	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03			<0.0004	1				
	カルタップ	mg/L	0.08			<0.001	1				
	カルパリル(NAC)	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	キャブタン	mg/L	0.3			<0.003	1				
	グリホサート	mg/L	2			<0.02	1				
	グルホシネート	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	クロルピリホス	mg/L	0.003			<0.00003	1				
	クロタロニル (TPN)	mg/L	0.05			<0.0005	1				
	シアノホス (CYAP)	mg/L	0.003			<0.00003	1				
	ジクロルホス (DDVP)	mg/L	0.008			<0.00008	1				
	ジクワット	mg/L	0.01			<0.0001	1				
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005			0.00005	1				
	ジメトエート	mg/L	0.05			<0.0005	1				
	ダイアジノン	mg/L	0.003			<0.00003	1				
	ダイムロン	mg/L	0.8			<0.008	1				
	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシネート	mg/L	0.01			<0.0001	1				
	チウラム	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	チオジカルブ	mg/L	0.08			<0.0008	1				
	チオフアネートメチル	mg/L	0.3			<0.003	1				
	テフリルトリオン	mg/L	0.002			<0.00002	1				
	トリクロルホン (DEP)	mg/L	0.005			<0.00005	1				
	トリフルラリン	mg/L	0.06			<0.0006	1				
	パラコート	mg/L	0.005			<0.00005	1				
	ピラクロニル	mg/L	0.01			<0.0001	1				
	フィプロニル	mg/L	0.0005			<0.000005	1				
	フェニトロチオン (MEP)	mg/L	0.01			<0.0001	1				
	フェンチオン (MPP)	mg/L	0.006			<0.00006	1				
	フェントエート (PAP)	mg/L	0.007			<0.00007	1				
	ブタミホス	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	フルアジナム	mg/L	0.03			<0.0003	1				
	プロシミドン	mg/L	0.09			<0.0009	1				
	プロチオホス	mg/L	0.007			<0.00007	1				
	プロベナゾール	mg/L	0.03			<0.0003	1				
	プロモブチド	mg/L	0.1			<0.001	1				
	ペノミル	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	ベンシクロン	mg/L	0.1			<0.001	1				
	ベンタゾン	mg/L	0.2			<0.002	1				
	ベンディメタリン	mg/L	0.3			<0.003	1				
	ベンフラカルブ	mg/L	0.02			<0.0002	1				
	ホスチアゼート	mg/L	0.003			<0.00005	1				
	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.7			<0.007	1				
	メコプロップ (MCP)	mg/L	0.05			<0.0005	1				
	メソミル	mg/L	0.03			<0.0003	1				
	メタラキシル	mg/L	0.2			<0.002	1				
	メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.004			<0.00004	1				
その他	アンモニア	mg/L		0.33	0.30	0.31	12				
	大腸菌	MPN/100mL		不検出	不検出	不検出	4				
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	MPN/100mL		不検出	不検出	不検出	4				
	ダイオキシソ類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下			0.013	1				

高根給水場

水源:千葉県(柏井給水場)から受水

浄水採水場所:多部田第1公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	5	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	5			<0.004	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2	1	1.7	5	2.16	1.12	1.61	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.10	<0.08	<0.08	5			0.09	1
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	5			<0.1	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	5			<0.005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.001	<0.004	5			<0.001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.001	<0.002	5			<0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	<0.06	<0.06	5	0.16	0.08	0.11	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.015	0.002	0.006	5	0.021	0.004	0.011	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.010	<0.002	0.003	5	0.004	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.006	0.003	0.005	5	0.009	0.005	0.007	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.025	0.010	0.017	5	0.042	0.021	0.029	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.008	<0.003	0.003	5	0.008	<0.003	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.008	0.003	0.005	5	0.013	0.007	0.010	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	5	0.002	<0.001	0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	5			<0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	5			0.04	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5			<0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	24	13.5	20.5	5			15.9	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	30.6	15.8	25.0	5	33.7	17.9	25.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	81	47	72	5	79.0	60.0	70.0	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	210	170	187	5	190	152	173	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	5			<0.02	1
	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	<0.002	<0.005	5			<0.002	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.9	0.7	0.8	5	0.9	0.7	0.8	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	5	7.7	7.4	7.6	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	異常なし	12
	色度	度	5度以下	<1	<0.5	<1	5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12

※原水水質の値は千葉県柏井給水場西側浄水の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

高根給水場

水源:千葉県(柏井給水場)から受水

浄水採水場所:多部田第1公園

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	項目名	単位	基準値・目標値	※原水水質				浄水水質			
				最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.0015	<0.002	5				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	<0.001	<0.002	5			<0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5				
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	5				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	5				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	5				
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—					
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.003	<0.002	<0.002	5			0.005	1
	農薬		1以下			<0.01	1				
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.9	0.56	0.7	5	0.58	0.44	0.51	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	81	47	72	5	79	60	70	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	7	3	5	5				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	5				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	—	—	0.8	1	0.9	0.6	0.8	12
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	5			<1	1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	210	170	187	5	190	152	173	4
	濁度	度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5程度	7.6	7.4	7.5	5	7.7	7.4	7.6	12
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	- 0.8	- 1.2	- 1.1	5			- 0.9	1
	従属栄養細菌	CFU/mL	1mLの検水で集落数2000以下(暫定)	0	0	0	5			0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	5			0.04	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L(暫定)以下			<0.000005	1			<0.000005	1
その他	大腸菌										
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/mL									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下								

※原水水質の値は千葉県柏井給水場西側浄水の6,9,12,3月の値に市施設受水サンプリング管の結果を加えたもの

V 財 務

1. 損益計算書

単位：千円

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 営業収益	1,008,664	1,001,702	1,003,495	1,004,015	974,856
（１）給水収益	948,048	965,281	944,744	939,521	927,353
（２）受託工事収益	0	0	0	0	0
（３）その他営業収益	60,616	36,421	58,751	64,494	47,503
加入者負担金	58,810	34,310	56,410	62,180	45,480
手数料	1,799	2,111	2,341	2,314	2,023
雑収益	7	0	0	0	0
2 営業外収益	941,622	975,262	945,658	954,733	1,037,046
（１）受取利息及び配当金	0	0	0	0	0
（２）他会計補助金	708,853	740,481	716,175	731,757	822,571
（３）他会計負担金	1,611	0	0	0	0
（４）長期前受金戻入	227,558	228,658	222,736	218,274	207,160
（５）雑収益	3,600	6,123	6,747	4,702	7,315
3 特別利益	15,162	32,938	33,120	25,851	41,816
（１）過年度損益修正益	4	0	0	17	15,982
（２）固定資産売却益	0	0	0	0	0
（３）その他特別利益	15,158	32,938	33,120	25,834	25,834
収益合計	1,965,448	2,009,902	2,009,902	2,009,902	2,053,718
1 営業費用	1,787,333	1,843,450	1,832,467	1,846,831	1,870,543
（１）原水及び浄水費	749,947	772,343	762,983	764,995	771,534
（２）配水及び給水費	232,110	230,351	256,630	276,167	273,702
（３）受託工事費	0	0	0	0	0
（４）総係費	107,867	151,894	149,431	162,572	192,729
（５）減価償却費	684,488	684,151	663,197	629,709	631,488
（６）資産減耗費	12,921	4,711	226	13,388	1,090
（７）その他営業費用	0	0	0	0	0
2 営業外費用	178,014	166,124	149,766	137,712	132,628
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	152,141	136,422	120,360	105,504	96,038
（２）雑支出	25,873	29,702	29,406	32,208	36,590
（３）繰延勘定償却	0	0	0	0	0
3 特別損失	101	328	40	56	50,547
（１）固定資産売却損	27	0	19	0	36
（２）減損損失	0	0	0	0	0
（３）過年度損益修正損	74	328	21	56	50,511
（４）その他特別損失	0	0	0	0	0
費用合計	1,965,448	2,009,902	1,982,273	1,984,599	2,053,718

2. 貸借対照表

単位：千円

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 固定資産	35,722,164	35,441,931	35,116,412	35,330,212	35,356,023
（1）有形固定資産	14,907,343	14,360,035	13,816,605	13,810,704	13,614,606
ア 土地	1,064,382	1,064,382	1,064,382	1,064,382	1,064,382
イ 建物	667,284	639,596	612,822	586,058	560,649
ウ 構築物	11,550,247	11,151,507	10,717,745	10,647,361	11,053,966
エ 機械及び装置	1,168,275	1,024,067	896,082	1,009,014	862,798
オ 車両運搬具	10,779	9,906	7,838	5,819	3,723
カ 工具器具及び備品	1,279	2,276	2,085	2,182	1,904
キ 建設仮勘定	445,097	468,301	515,651	495,888	67,184
（2）無形固定資産	20,814,821	21,081,896	21,299,807	21,519,508	21,741,417
ア 施設利用権	1,609	1,438	1,302	1,166	1,031
イ 無形固定資産仮勘定	20,813,212	21,080,458	21,298,505	21,518,342	21,740,386
2 流動資産	1,450,439	1,408,002	1,527,211	1,661,930	1,486,307
（1）現金預金	367,671	125,552	301,688	515,150	691,087
（2）未収金	1,080,092	1,263,854	1,119,197	1,106,051	790,964
（3）貯蔵品	2,645	2,584	1,654	3,990	4,256
（4）短期貸付金	0	0	0	0	0
（5）前払金	0	15,970	104,640	36,739	0
（6）その他流動資産	31	42	32	0	0
3 繰延勘定費	0	0	0	0	0
（1）開発費	0	0	0	0	0
資産合計	37,172,603	36,849,933	36,643,623	36,992,142	36,842,330
4 固定負債	16,099,671	15,146,311	14,119,870	13,669,936	13,128,311
（1）企業債	15,961,772	15,017,271	13,998,116	13,569,017	13,018,956
（2）引当金	137,899	129,040	121,754	100,919	109,355
（3）その他固定負債	0	0	0	0	0
5 流動負債	2,429,800	2,360,463	2,486,612	2,507,275	2,331,196
（1）企業債	1,082,260	1,081,501	1,081,155	989,098	984,062
（2）一時借入金	35,000	15,000	103,000	0	0
（3）未払金	207,373	160,064	198,298	415,200	242,768
（4）引当金	16,017	15,665	16,036	15,770	17,057
（5）前受金	1,083,723	1,083,731	1,083,727	1,083,723	1,083,731
（6）その他流動負債	5,427	4,502	4,396	3,484	3,578
6 繰延収益	0	0	0	0	0
（1）長期前受金	9,493,568	9,290,112	9,071,941	8,920,403	8,731,380
ア 受贈財産評価額	1,820,002	1,735,228	1,645,079	1,558,553	1,480,931
イ 工事負担金	4,240,760	4,145,945	4,035,250	3,978,074	3,882,216
ウ 補助金	3,256,650	3,246,690	3,240,969	3,235,787	3,216,180
エ 他会計負担金	85,348	80,632	76,241	78,951	87,578
オ その他長期前受金	90,808	81,617	74,402	69,038	64,475
負債合計	28,023,039	26,796,886	25,678,423	25,097,614	24,190,887
7 資本金	8,201,149	9,104,632	10,016,785	10,946,113	11,703,028
8 剰余金	948,415	948,415	948,415	948,415	948,415
（1）資本剰余金	948,415	948,415	948,415	948,415	948,415
ア 受贈財産評価額	66,366	66,366	66,366	66,366	66,366
イ 工事負担金	410,866	410,866	410,866	410,866	410,866
ウ 補助金	11,885	11,885	11,885	11,885	11,885
エ 他会計負担金	5,904	5,904	5,904	5,904	5,904
オ その他資本剰余金	453,394	453,394	453,394	453,394	453,394
（2）利益剰余金	0	0	0	0	0
ア 減債積立金	0	0	0	0	0
イ 建設改良積立金	0	0	0	0	0
ウ 当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0
資本合計	9,149,564	10,053,047	10,965,200	11,894,528	12,651,443
負債資本合計	37,172,603	36,849,933	36,643,623	36,992,142	36,842,330

3. 資本的収支

単位：千円


科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資本的收入	1,039,780	1,025,726	977,527	1,556,366	1,218,096
1 企業債	110,000	102,000	62,000	560,000	434,000
2 出資金	677,634	903,483	912,153	929,328	756,915
3 負担金	249,926	20,243	3,311	67,038	27,135
（1）他会計負担金	3,288	1,401	1,770	8,923	15,066
（2）工事負担金	246,638	18,842	1,541	58,115	12,069
（3）施設管理負担金	-	-	-	-	-
4 補助金	-	-	-	-	-
（1）国庫補助金	-	-	-	-	-
（2）災害復旧事業費補助	-	-	-	-	-
5 固定資産売却代金	2,220	-	33	-	46
6 その他資本的收入	-	-	30	-	-
翌年度繰越財源充当額	-	-	-	-	-
資本的收入合計（純計）	1,039,780	1,025,726	977,527	1,556,366	1,218,096
資本的支出	1,508,504	1,506,342	1,430,570	1,997,735	1,740,754
1 建設改良費	480,233	424,082	349,062	916,579	751,656
（1）拡張費	348,083	329,592	292,304	402,724	588,220
（2）改良費	120,048	88,378	56,146	512,777	162,833
（3）その他	12,102	6,112	612	1,078	603
2 償還金	1,028,271	1,082,260	1,081,501	1,081,156	989,098
（1）企業債償還金	1,028,271	1,082,260	1,081,501	1,081,156	989,098
（2）房総導水路償還金	-	-	-	-	-
3 繰延勘定費	-	-	-	-	-
4 国庫補助金返還金	-	-	7	-	-
5 一般会計負担金返還金	-	-	-	-	-
収支差引	△ 468,724	△ 480,616	△ 453,043	△ 441,369	△ 522,658
補填財源	468,724	480,616	453,043	441,369	522,658
損益勘定留保資金	474,039	460,383	440,907	425,819	493,580
利益剰余金	-	-	-	-	-
繰越工事資金	-	-	-	-	-
消費税資本的収支調整額	△ 5,315	20,233	12,136	15,550	29,078

4. 費用構成

(1) 科目別費用構成

単位：円/m3


年度 区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
原水及び浄水費	161.77	161.61	162.66	165.01	168.68
配水及び給水費	50.08	48.18	54.73	59.59	59.84
総係費	23.28	31.79	31.85	35.05	42.13
減価償却費	98.65	95.43	93.90	89.23	92.78
資産減耗費	2.70	0.86	0.04	2.40	0.24
企業債利息	32.80	28.54	25.66	22.75	21.01
その他	5.53	6.23	6.30	6.97	7.96
合 計	374.81	372.64	375.14	381.00	392.65

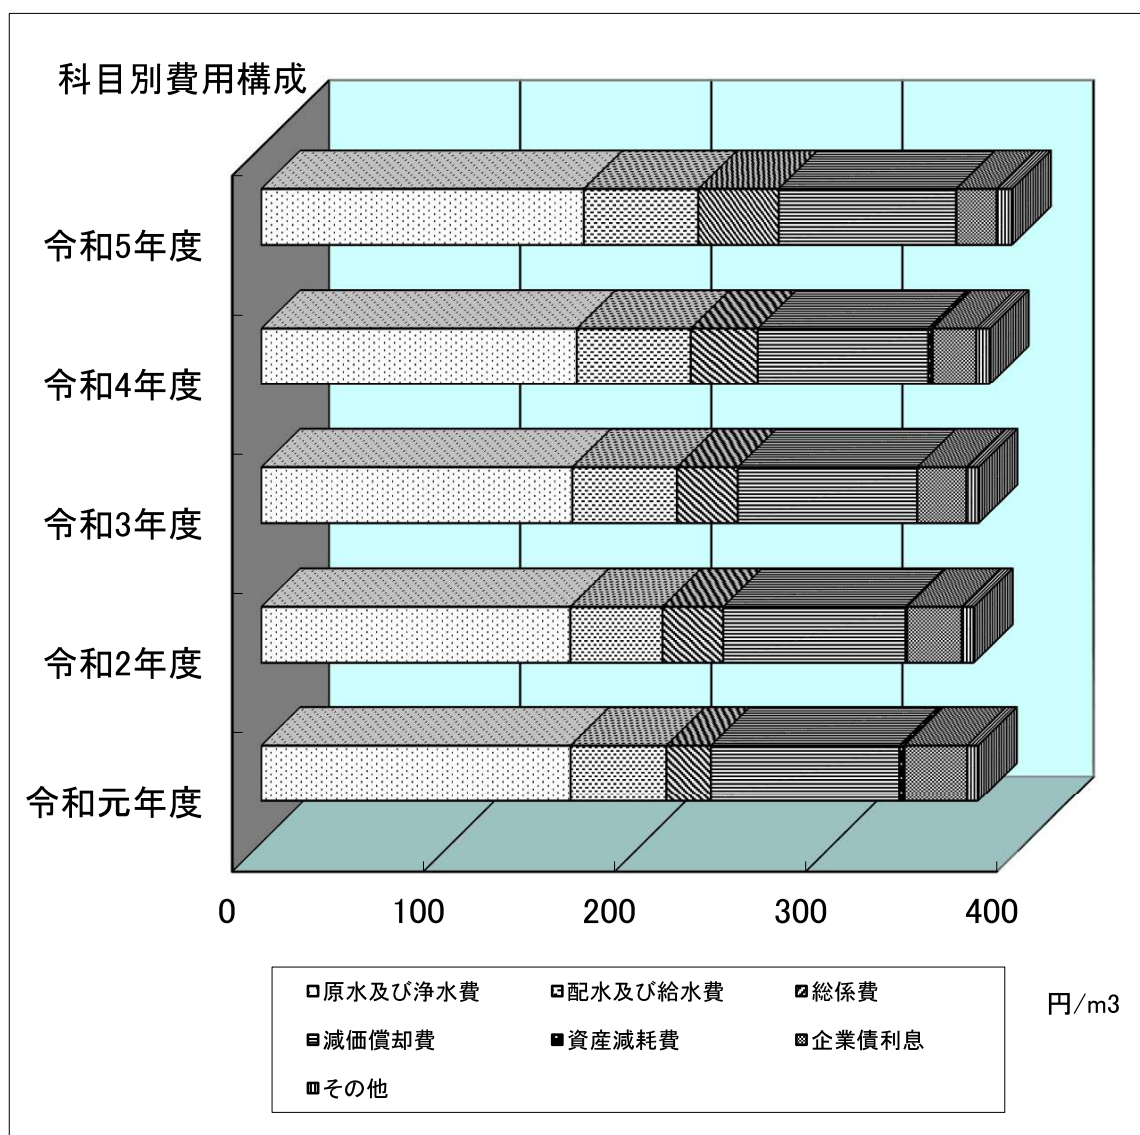

(2) 目的別費用構成

単位：円/m³

年度 区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	19.68	32.35	32.49	35.89	43.74
受水費	154.39	149.84	150.92	152.47	154.27
減価償却費	98.65	95.43	93.90	89.23	92.78
委託料	30.36	31.60	37.63	33.72	34.43
動力費	8.88	8.05	9.27	13.45	11.54
修繕費	9.30	7.68	6.49	10.82	13.31
資産減耗費	2.70	0.86	0.04	2.40	0.24
支払利息	32.80	28.54	25.66	22.75	21.01
その他	18.05	18.29	18.74	20.27	21.32
合 計	374.81	372.64	375.14	381.00	392.65

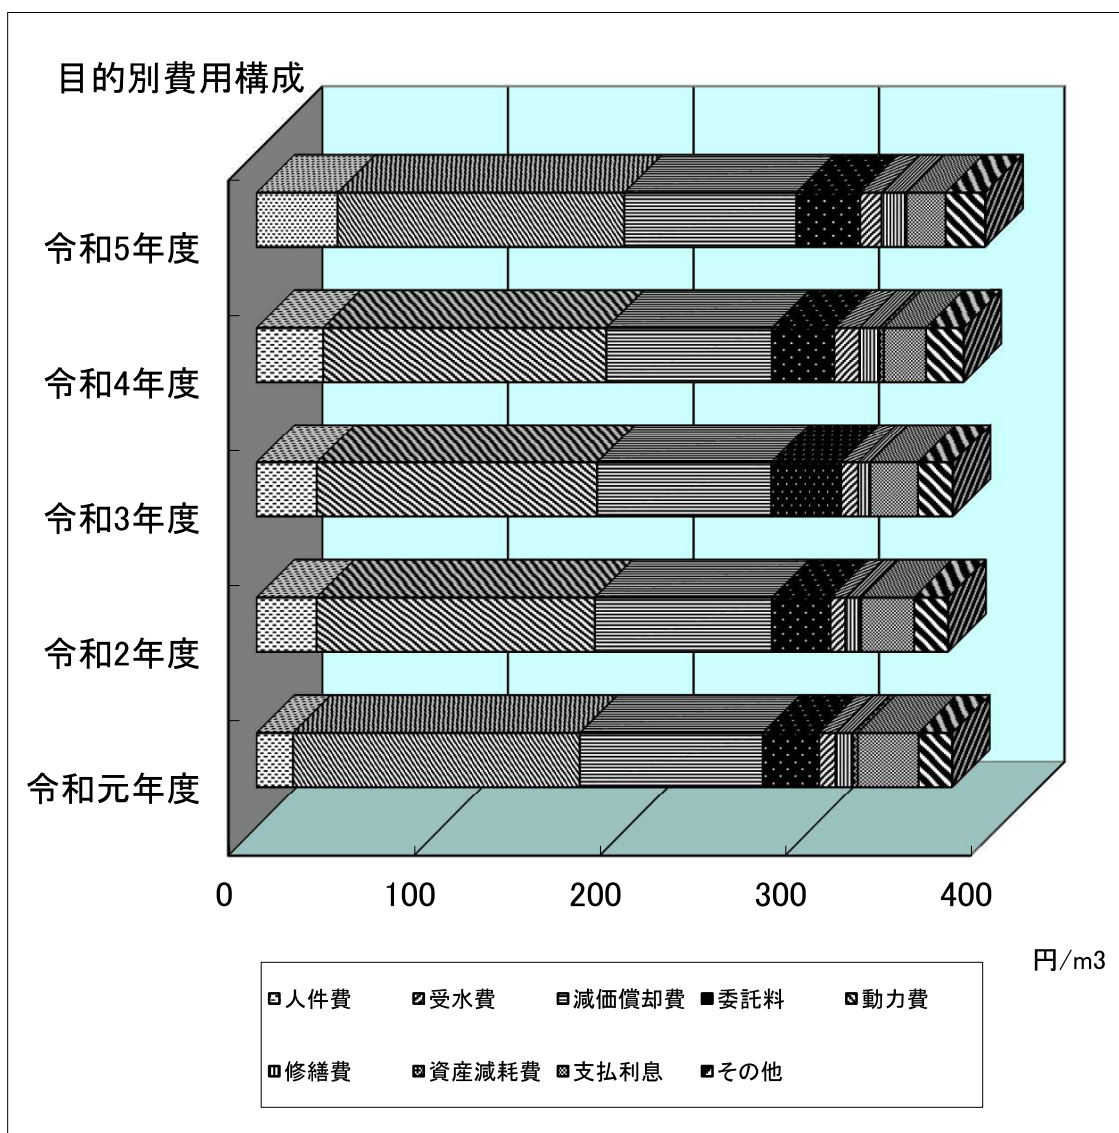


5. 経営分析及び財務分析

項 目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経営分析	施設利用率（％）	40.9	42.0	41.5	40.6	40.1
	最大稼働率（％）	47.1	48.1	46.1	46.1	44.7
	有収率（％）	97.8	98.3	97.8	98.8	98.3
	有効率（％）	98.9	99.3	98.9	99.8	99.5
	負荷率（％）	86.8	87.4	90.0	88.0	89.6
	配水管利用効率(m3/m)	12.8	13.1	12.9	12.6	12.3
	固定資産利用効率(m3/万円)	3.2	3.4	3.5	3.4	3.4
	職員一人当たり					
	給水人口（人）	4,604	2,864	3,035	3,022	3,218
	有収水量（m3）	515,156	298,697	312,679	309,061	326,723
	営業収益（千円）	112,074	62,606	66,900	66,934	69,633
	供給単価（円）	204.48	201.98	201.43	202.66	202.74
	給水原価（円）	374.81	372.64	375.14	381.00	392.65
	資本費（円）	217.19	192.98	190.33	177.62	181.45
財務分析	自己資本構成比率（％）	50.2	52.5	54.7	56.3	58.0
	流動比率（％）	59.7	59.6	61.4	66.3	63.8
	経常収支比率（％）	99.2	98.4	98.3	98.7	100.4
	営業収支比率（％）	56.4	54.3	54.8	54.4	52.1
	累積欠損金比率（％）					
	不良債務比率（％）					
	料金収入対比率					
	企業債償還元金（％）	108.5	112.1	114.5	115.1	106.7
	企業債利息（％）	16.0	14.1	12.7	11.2	10.3
	企業債元利償還金（％）	124.5	126.3	127.2	126.2	117.0
	職員給与費（％）	9.6	15.5	15.6	17.2	21.0

VI 組 織

(令和6年3月31日現在)

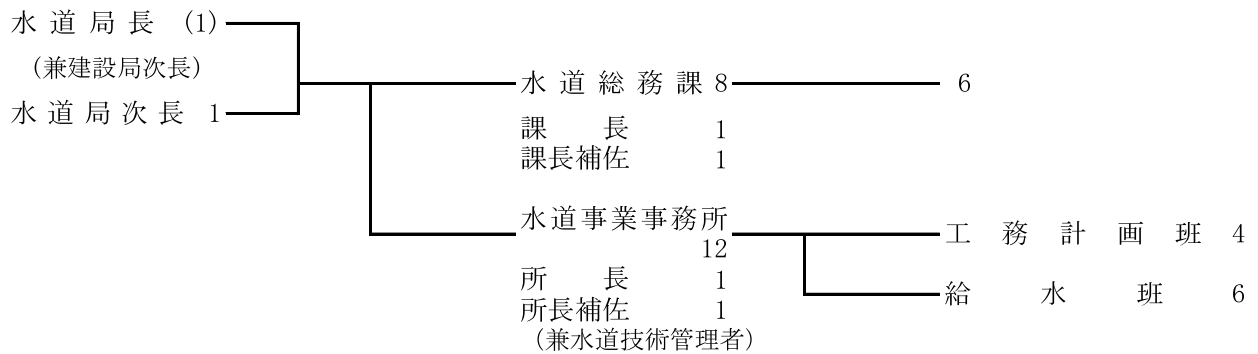

			管 理 者	水 道 局 長	水 道 局 次 長	水道総務課			水道事業事務所				合 計
						課 長	補 佐		所 長	補 佐	画工 務 班計	給 水 班	
管　理　者													
8級	局　　　長	事務		(1)									(1)
		技術											
		技能											
7級	部　　　長	事務			1								1
		技術											
		技能											
6級	課　　　長	事務				1							1
		技術						1					1
		技能											
5級	課　長　補　佐	事務					1						1
		技術							1				1
		技能											
4級	係主　査　長補	事務						1					1
		技術								1	1		2
		技能											
3級	副主主任技師作	事務						3					3
		技術								2	3		5
		技能											
2級	主技　　　事師	事務						2					2
		技術								1	2		3
		技能											
1級	事　務　員	事務											
		技術											
		技能											
水道局（合計）				(1)	1	1	1	6	1	1	4	6	21 (1)

58

2. 事 務 分 掌

＜水道総務課＞

- (1) 課の庶務に関すること。
- (2) 公印に関すること。
- (3) 文書事務の総括に関すること。
- (4) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。
- (5) 局の人事の総括に関すること。
- (6) 局の予算の総括に関すること。
- (7) 企業債及び一時借入金に関すること。
- (8) 物品の調達及び検収に関すること。
- (9) 建設改良費における工事及び委託に係る契約に関すること。
- (10) 資産の取得、管理及び処分等の総括に関すること。
- (11) 車両の管理の総括に関すること。
- (12) 諸統計、事務報告等に関すること。
- (13) 千葉県水道事業運営協議会に関すること。
- (14) 局の他の課の主管に属しない事項に関すること。
- (15) 局の決算の総括に関すること。
- (16) 局の経理に関すること。
- (17) 財務諸表に関すること。
- (18) 収入及び支出に関すること。
- (19) 指定金融機関等に関すること。
- (20) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
- (21) 給水開始、中止、廃止等に関すること。
- (22) 水道料金の調定及び徴収に関すること。
- (23) 入札に関すること。
- (24) 局の会計年度任用職員の任用に関すること。

＜水道事業事務所＞

- (1) 所の庶務に関すること。
- (2) 事業の経営認可、経営計画、基本計画及び施設整備計画に関すること。
- (3) 事業に係る調査及び研究に関すること。
- (4) 開発行為に係る指導及び監督に関すること。
- (5) 事業に係る災害及び震災対策の総括に関すること。
- (6) 局の主要事務事業の進行管理に関すること。
- (7) 国庫補助金に関すること。
- (8) 水道メーターに関すること。
- (9) 給配水業務に関すること。
- (10) 指定給水装置工事事業者に関すること。
- (11) 水道施設の総合管理に関すること。
- (12) 水質管理に関すること。
- (13) 給水装置工事に関すること。
- (14) 給水装置台帳に関すること。
- (15) 水需要計画及び受水に関すること。
- (16) 水道施設工事の設計、施工及び監督並びに工事精算に関すること。
- (17) 未普及地区に係る指導並びに工事の設計、施工及び監督並びに工事精算に関すること。

千葉市水道事業年報

(令和5年度版)

令和6年10月発行

編集・発行

千葉市水道局水道総務課

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号

電話 043-245-5658