

假称千葉市緑ヶ丘公民館新築地質調査業務委託

地質柱狀圖 (No. 1)

調査地点 千葉市宮野木町 1807 番 3

標 高 GL-0.230m

孔内水位 -14.75m

調 査 昭 和 59 年 5 月

(註) 1. 試料採取方法の記号 (記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料

◎-2 貫入試験機による試料


●-3 コア一試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20 3.20 - 3.70は試料採取深度 (m)

$\frac{45}{50}$ は回収比 (50cm:貫入深さ,
 $\frac{3.70}{50}$ 45cm:試料長さ)

標高 m	深度 m	層厚 m	柱状 図	色調	地質 名	観 察	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験										採取 方法	採取 深度 m
									深度 m	N 値 回/cm	10cm毎の 打撃回数			N 値						
												10	20	30	40	50				
0	0.23	0.00																		
	0.83	0.60	0.60	黒 褐	表 土	腐植土、草木根混り														
1						1 m 木根混り 含水量少なく 3.0 m 附近より粘性あり		中		1.15 1.45	5/30	1	2	2						
2								軟		2.15 2.50	3/35	1	1	1						
3										3.15 3.50	4/35	1	1	2	15					
4	4.53	4.30	3.70	暗 褐	ロ ム					4.15 4.50	3/35	1	1	1						
5	5.23	5.00	0.70	褐灰～灰白	粘 土	4.50 より灰白色の凝灰質粘土、有機物混り		軟		5.15 5.45	7/30	2	2	3						
	5.88	5.65	0.65	黄 色	泥 質 粘 土	少量の砂分含む		中		6.15 6.45	7/30	3	2	2						
6						上部程粘土分多い 浮石、有機物混り				7.15 7.45	9/30	3	3	3						
7	8.18	7.95	2.30		粘土泥細中砂			緩		8.15 8.45	3/31	1	2	6						
8	8.63	8.40	0.45	灰 白	凝灰質粘土	浮石層		軟		9.15 9.45	38/30	9	12	17						
9	9.63	9.40	1.00	暗黄灰	中 砂	層界附近粘土多量混り、 黒色及び細砂混り		密		10.15 10.45	50/25	14	24	12	5					
10	10.18	9.95	0.55	黄 褐	細 砂	雲母混り		極密		11.15 11.45	45/30	11	16	18						
11						中砂を全体に混入し、 1.0 m、1.3 m 附近は特に多い 雲母混り		密		12.15 12.45	42/30	10	15	17						
12						1.75 m より褐色をおびる				13.15 13.45	36/30	9	12	15						
13										14.15 14.45	46/30	11	16	19						
14	15.03	14.80	4.65	暗黄灰	中細砂			密		15.15 15.45	37/30	7	11	19						
15	15.63	15.40	0.60	赤 褐	中粗砂	5 m 位の小礫混入、土分微量混り		密		16.15 16.39	50/24	15	23	12	4					
16						雲母及び微細砂を多量混入する。本層より含水量大となる。1.9 m より褐色の部分を含む。2.0 m 中砂少量混る		極密		17.15 17.40	50/25	18	20	12	5					
17										18.15 18.45	50/30	11	17	22						
18								密		19.15 19.45	43/30	10	14	17						
19										20.15 20.45	31/30	10	11	10						
20	20.98	20.75	5.35	暗黄褐	細 砂					21.15 21.45	50/30	14	17	19						
21	21.98	21.75	1.00	暗黄褐灰	中細砂	雲母多量中砂を全体に混入する		極密		22.15 22.45	15/30	3	6	6						
22	22.83	22.60	0.85		中 砂	含水量大、粗砂、 雲母混り、浮石 20 cm 以下		中		23.15 23.45	41/30	8	13	20						
23						中砂を全体に含み 2.3 m 附近は 5 m 位の小礫混在、 貝殻を混入する		密		24.15 24.41	50/26	11	18	21	6					
24						2.3 m、2.8 m 附近、多く 2.6、2.7 m は微量混入、2.8 m 以下、1.9 m の浮石層あり、含水量特に多く粘土も含む		極密		25.15 25.35	50/20	20	30							
25										26.15 26.34	50/19	25	25	9						
26										27.15 27.33	50/18	20	30	8						
27										28.15 28.45	15/30	6	3	6						
28	28.78	28.55	5.95	暗黄灰	中細砂			中		29.15 29.45	4/30	1	2	14	2	6				
29						細砂をまがき土状に混り貝殻微小礫片混り 0.0 m 附近粘土分多い		軟		30.15 30.45	15/30	2	12	3	8	10				
30	30.63	30.40	1.95	暗 灰	泥 質 粘 土			硬												

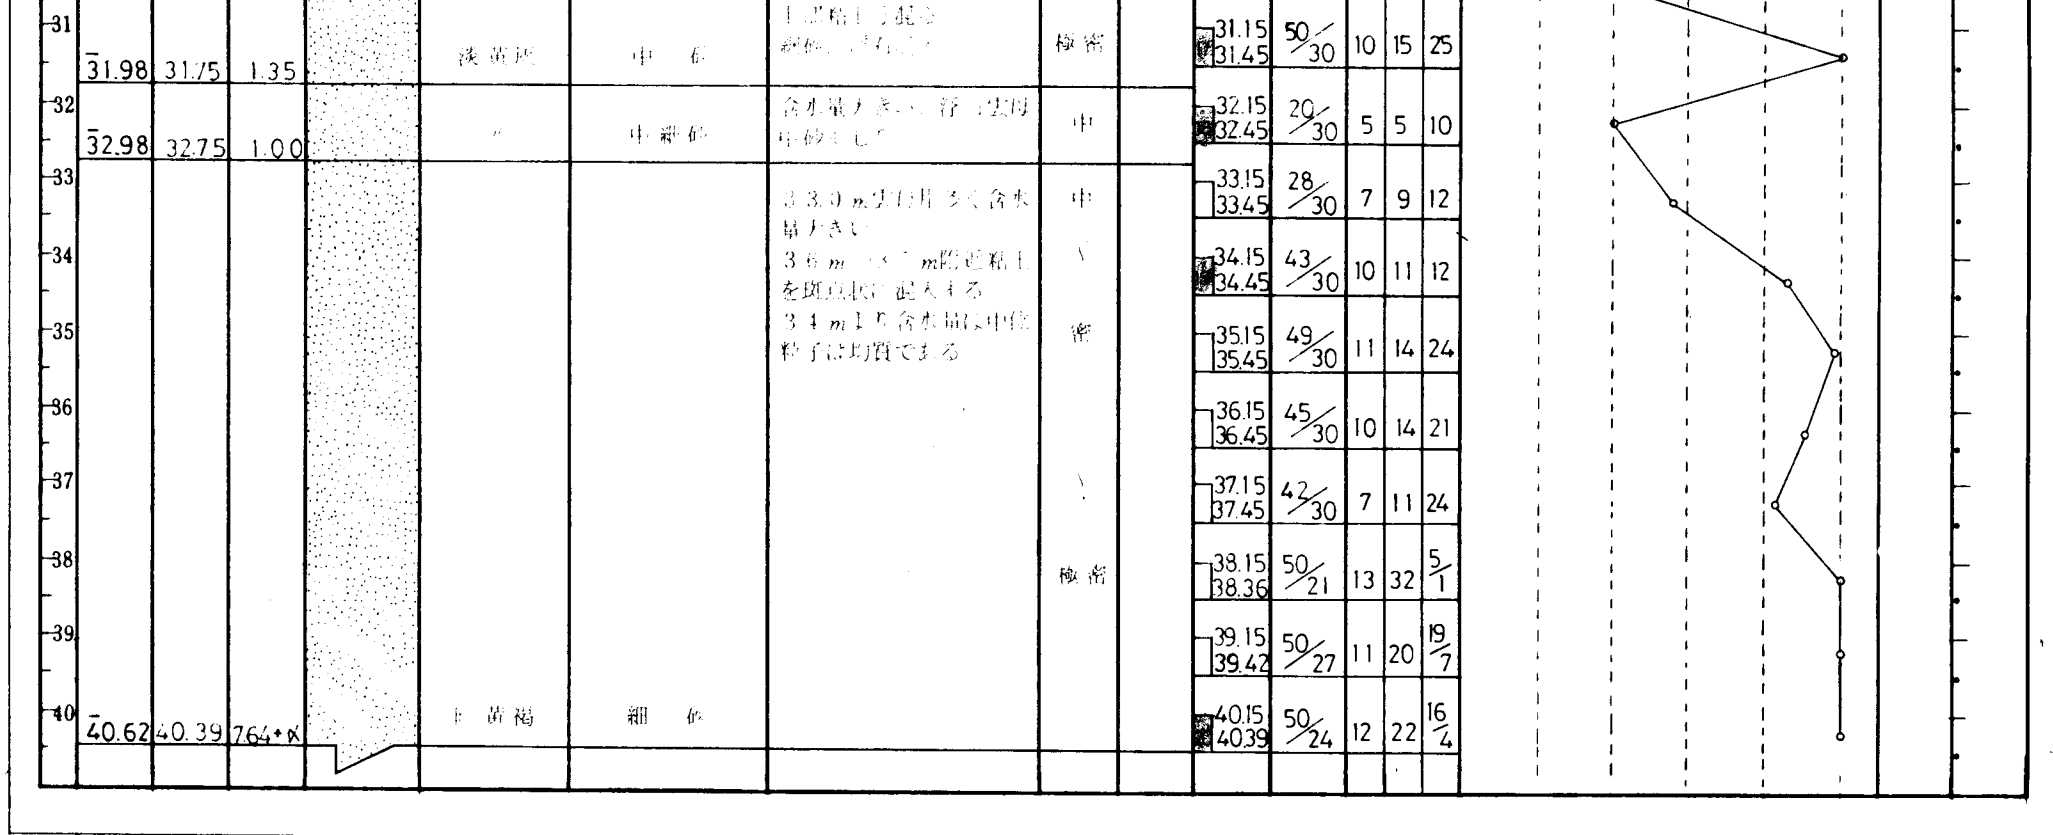

件 名

仮称千葉市緑ヶ丘公民館新築地質調査業務委託

地 質 柱 状 図 (No. 2)

調 査 地 点 千葉市宮野木町1807番3

標 高 GL -0.920m

孔 内 水 位 -13.50m

調 査 昭 和 5 9 年 5 月

(註) 1. 試料採取方法の記号 (記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料

◎-2 貫入試験機による試料

●-3 コア-試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20 3.20 - 3.70は試料採取深度 (m)
45 45 は回収比 (50cm:貫入深さ,
3.70 50 45cm:試料長さ)

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	柱 状 図	色 調	地 質 名	観 察	相 対 密 度	相 対 稠 度	標 準 貫 入 試 験						試 料	
										深 度 m	N 値 回/cm	10cm毎の 打撃回数			N 値	採 取 方 法	採 取 深 度 m
												10	20	30	0 10 20 30 40 50		
0	0.92	0.00															
	1.62	0.70	0.70		黒 褐	表 土	腐植性ローム、草木根混										
1							1.60mまで黄色をおび		中	1.15	7/30	2	2	3			
2							2.50mまで木根あり、			2.15	2/33	1	1	13			
3							2.0より粘性あり、		極軟	3.15	2/35	1	1	10			
4	4.97	4.05	3.35		暗 褐	ローム	3.60mより1.0cmの浮			3.50	2/35	1	1	10			
							石はさみ、3.7mより粘			4.15	2/30	1	1	11			
5	5.87	4.95	0.90		褐灰~灰白	粘 土	4.30mより灰白色の凝		軟	4.45	2/30	1	1	11			
							灰質粘土、有機物混り			5.15	4/30	1	2	1			
6	6.82	5.90	0.95		黄 褐	砂混り粘土	浮石、中砂全体に含み			5.45	4/30	1	2	1			
7							浮石混り、全体に粘土を		緩	6.15	10/30	4	3	3			
8	7.82	6.90	1.00		"	粘土混り中砂	混入			6.45	10/30	4	3	3			
9	8.57	7.65	0.75		黄褐~灰白	凝灰質粘土	7.30mより灰白色、浮		極軟	7.15	2/32	1	1	13			
10	9.32	8.40	0.75		黄 褐	細 砂	雲母混り		密	7.47	2/32	1	1	13			
11							中砂を全体に混入し、		極密	8.15	36/30	8	12	16			
12					暗黄灰		1.2.6.0m附近より特に			8.45	36/30	8	12	16			
13							1.1mより褐色をおび、		密	9.15	50/26	16	20	14/6			
14	14.17	13.25	4.85		暗黄褐	中細砂	凝灰を認む雲母混り		中	10.15	44/30	12	15	17			
15	15.22	14.30	1.05		暗 褐	中粗砂	上部1.0m固結シルト		密	11.15	23/30	7	8	8			
16							2.0m/m位の礫混り			11.45	23/30	7	8	8			
17							中砂混り		中	12.15	28/30	7	10	11			
18							全体に微細砂及び雲母を		極密	13.15	41/30	13	12	16			
19							混入する			13.45	41/30	13	12	16			
20	20.92	20.00	5.70		暗黄褐	細 砂	本層より含水量多くなり		中	14.15	28/30	4	10	14			
21							特に1.5m附近は大きい		極密	14.45	28/30	4	10	14			
22							1.9.0mより褐色はさむ		密	15.15	27/30	7	8	12			
23										16.15	50/30	12	18	20			
24										16.45	50/30	12	18	20			
25										17.15	35/30	9	11	15			
26										17.45	35/30	9	11	15			
27										18.15	37/30	10	12	15			
28										18.45	37/30	10	12	15			
29										19.15	37/30	12	12	13			
30	28.52	27.60	5.30		暗黄灰	中細砂			密	19.45	37/30	12	12	13			
31	29.12	28.20	0.60		暗黄褐灰	砂質粘土	上部中砂を少量混り、下		極密	20.15	50/29	12	17	21/9			
32							部多くなる			20.44	50/29	12	17	21/9			
33	22.67	21.75	1.75		暗黄褐灰	中細砂	雲母混り		密	21.15	36/30	10	12	14			
34	23.22	22.30	0.55		"	中粗砂	含水量、中砂混入		密	21.45	36/30	10	12	14			
35										22.15	39/30	10	12	17			
36										22.45	39/30	10	12	17			
37										23.15	48/30	10	15	23			
38										23.45	48/30	10	15	23			
39										24.15	50/15	28	22	5			
40										24.30	50/15	28	22	5			
41										25.15	50/20	21	29				
42										25.35	50/20	21	29				
43										26.15	50/22	19	23	8/2			
44										26.37	50/22	19	23	8/2			
45	28.52	27.60	5.30		暗黄灰	中細砂			極密	27.15	50/24	17	21	12/4			
46	29.12	28.20	0.60		暗黄褐灰	砂質粘土	浮石有機物細砂混り			27.39	50/24	17	21	12/4			
47										28.15	12/30	4	4	4			
48										28.45	12/30	4	4	4			
49										29.15	5/31	1	2	11			
50	31.02	30.10	1.90		暗 灰	砂混り粘土	上部3.0cm砂が多い		硬	29.46	5/31	1	2	11			
51							浮石及び貝殻片混り		中	30.15	21/30	6	7	8			
52	31.62	30.70	0.60		淡黄灰	砂質粘土	下部粘土混り		極硬	30.45	21/30	6	7	8			

31	32.67	31.75	1.05		"	山 砂	浮石混り 細砂雲母混入	極密		31.15 31.34	50/19	19	31/9	
32							3.3.2.0mまで粘土をブ ロック状に混入			32.15 32.45	50/30	9	19	22
33							全体に微細砂 雲母混り、粒子均質	極密		33.15 33.42	50/27	12	21	17/7
34										34.15 34.41	50/26	13	20	17/6
35										35.15 35.43	50/28	11	21	18/8
36	37.35	36.43	468+α		暗黄褐	細 砂				36.15 36.43	50/24	14	25	11/4
37														
38														
39														
40														

試料番号)

- 1 乱さない試料
 ◎-2 貫入試験機による試料
 ●-3 コア一試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20 - 3.70は試料採取深度 (m)

45 / 50 は回収比 (50cm:貫入深さ, 45cm:試料長さ)

調 査 地 点 千葉市宮野本町 1807 番 3

標 高 GL - 0.540m

孔内水位 -14.10 m

調 査 昭 和 59 年 5 月

標高 m	深度 m	層厚 m	柱状 図	色調	地質 名	観察	相対 密度	相対 稠度	標準貫入試験										試料	
									深度 m	N 値 回/cm	10cm毎の 打撃回数			N 値					採取 方法	採取 深度 m
0	0.54	0.00																		
1	1.24	0.70	0.70	黒 褐	表 土	腐植性ローム														
2						上部草根あり、3m 附近より粘性あり、 3.80mより粘土質		中		1.15 1.45	5/30	1	2	2						
3										2.15 2.46	3/31	1/11	1	1						
4	4.74	4.20	3.50	暗 褐	ローム					4.15 4.53	2/38	1/28	1							
5	5.54	5.00	0.80	褐 灰	粘 土	上部ローム質 上部凝灰質となる		極軟		5.15 5.45	5/30	2/13	1/7	2						
6	6.44	5.90	0.90	黄 褐	砂混り粘土	浮石、中砂混り		中		6.15 6.45	4/30	1	1	2						
7						粘土分多量混り				7.15 7.45	5/30	1/9	1/9	3/12						
8	8.04	7.50	1.60	黄 褐	粘土混り細中砂			緩		8.15 8.45	21/30	3	8	10						
9	8.44	7.90	0.40	黄 褐	凝灰質粘土	浮石有機物混り				9.15 9.45	40/30	10	14	16						
10	10.04	9.50	1.60	黄 褐	細 砂	雲母中砂混り		中		10.15 10.43	50/28	12	18	20/8						
11						中砂を全体に混入する 1.2mより粗砂を混る		極密		11.15 11.45	39/30	10	13	16						
12										12.15 12.45	35/30	10	10	15						
13										13.15 13.45	37/30	10	10	17						
14	14.64	14.10	4.60	暗黄灰	中細砂			密		14.15 14.45	45/30	12	15	18						
15	15.54	15.00	0.90	暗 褐	中粗砂	小礫点在		密		15.15 15.43	50/28	12	18	20/8						
16						全体に微細砂を混入し 雲母混り1.8mより褐色 おびる。又粘土分を 斑点状に混る		極密		16.15 16.38	50/23	18	22	10/3						
17										17.15 17.40	50/25	17	22	11/5						
18										18.15 18.44	50/29	13	17	20/9						
19										19.15 19.45	50/30	11	18	21						
20	21.04	20.50	5.50	暗黄褐	細 砂			密		20.15 20.45	37/30	9	12	16						
21						中砂を全体に混る。 雲母混り、 2.2.10m粘土はさみ 含水大きい		極密		21.15 21.41	50/26	15	18	17/6						
22	23.04	22.50	2.00	暗黄褐灰	中細砂			緩		22.15 22.45	8/30	5	2	1						
23						上部褐色をおびる 全体に貝殻片を混り				23.15 23.45	50/23	16	23	11/3						
24										24.15 24.28	50/13	37	13	3						
25										25.15 25.27	50/12	32	18	2						
26										26.15 26.30	50/15	30	20	5						
27										27.15 27.31	50/16	30	20	6						
28	28.64	28.10	5.60	暗黄灰	中細砂					28.15 28.45	20/30	6	7	7						
29	28.99	28.45	0.35	黄 灰	砂質粘土	細砂混り		極硬												
30						細砂をホケート状に混 入する 貝殻片混り				30.15 30.45	6/30	2/15	1/5	3						
31	30.84	30.30	1.85	黄 灰	砂混りシルト					31.15 31.44	50/29	14	16	20/9						
32	31.24	30.70	0.40	淡黄灰	砂質粘土	細砂混入														
33						細砂雲母混り		極密		32.15 32.45	50/30	11	18	21						
34	32.99	32.45	1.75+α	淡黄灰	中 砂															

3.00
3.85

TW-1

WL-14.10m

29.00
29.75

TW-2