
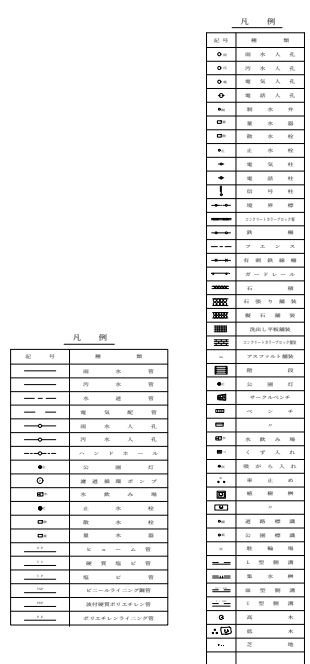


Aブロック地下埋設図




Bブロック (北側) 地下埋設図


[illegible]

記号	種類
CV	600V電力ケーブル
CVT	600V電力ケーブル
CAV	600V制御用ケーブル
①	遮断器用ボルト


Bブロック (南側) 地下埋設図

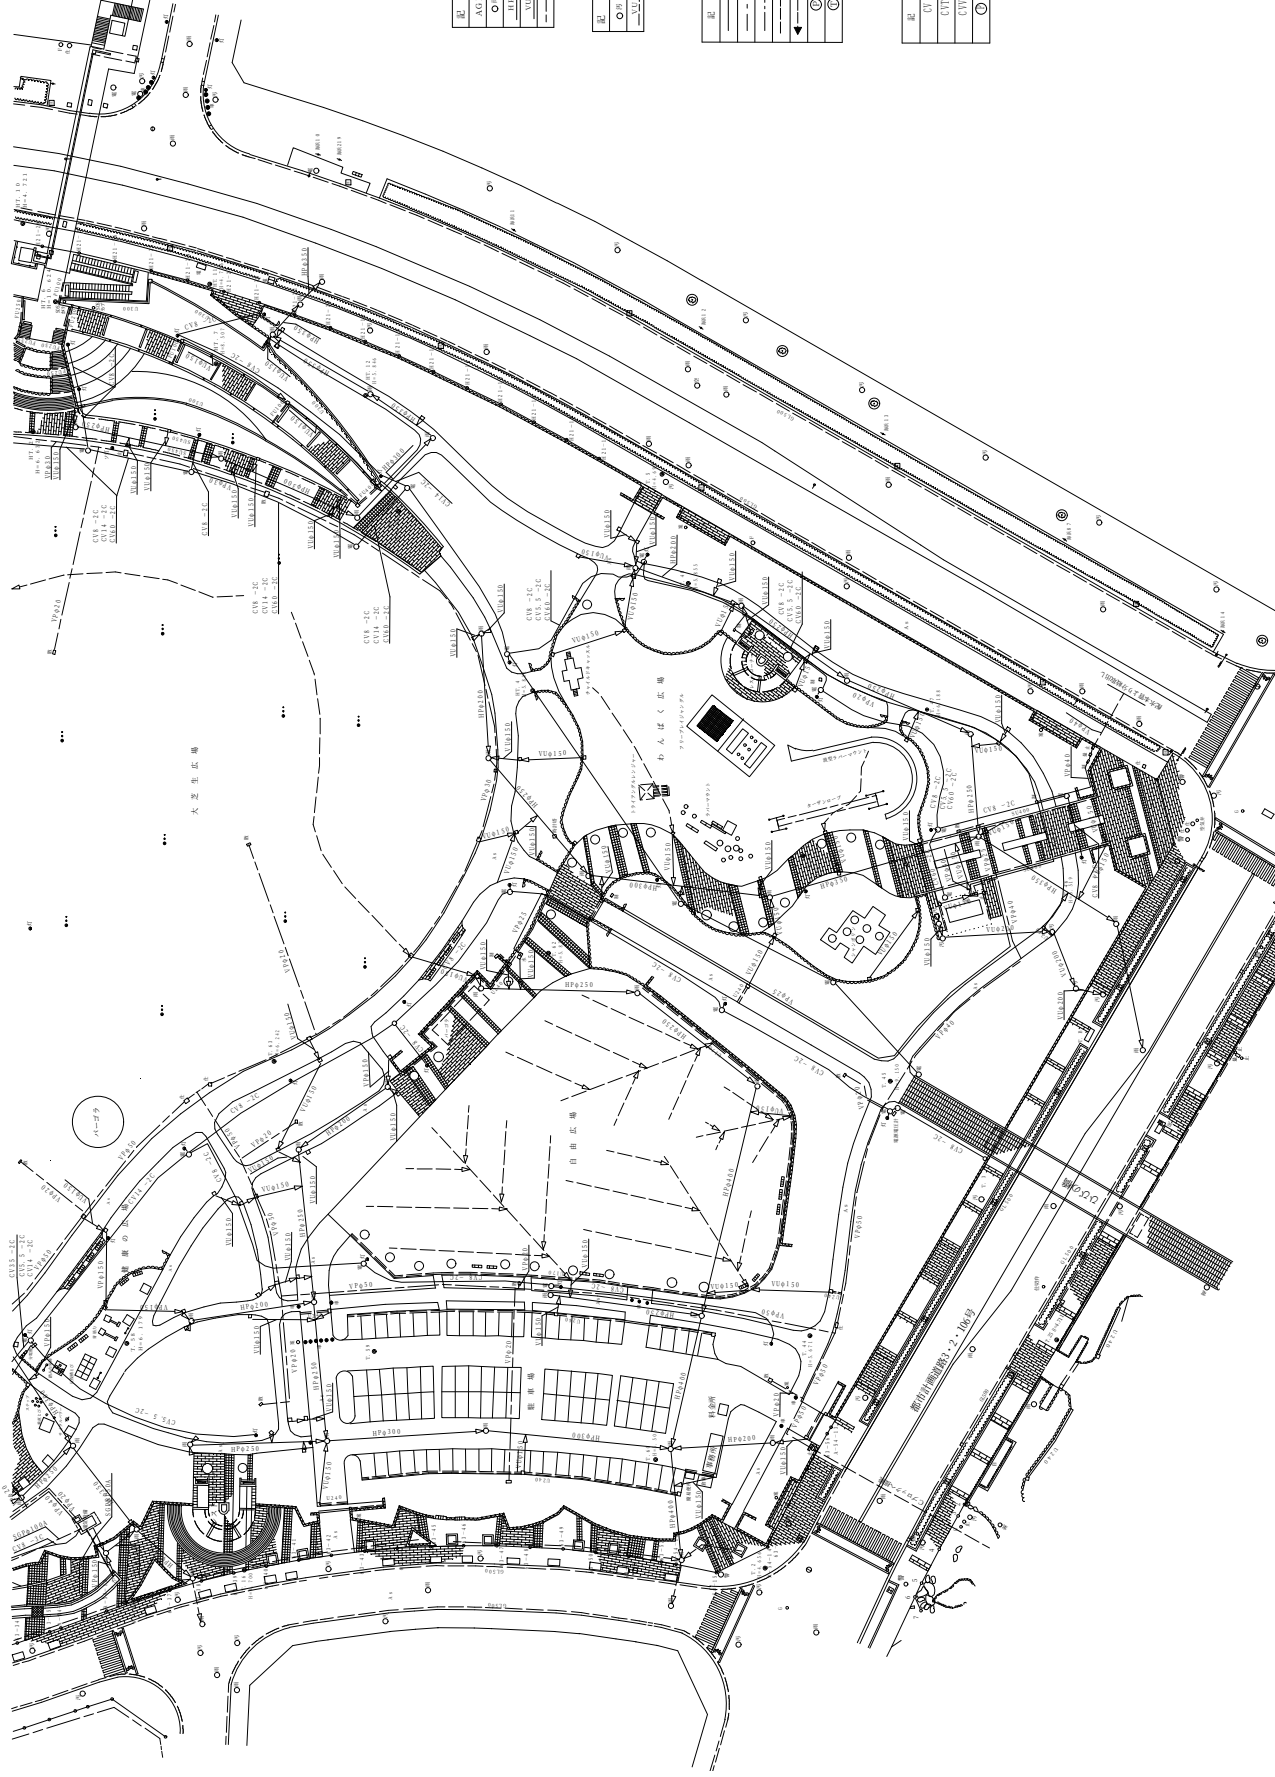[illegible]


幕張海浜公園
Cブロック地下埋設図

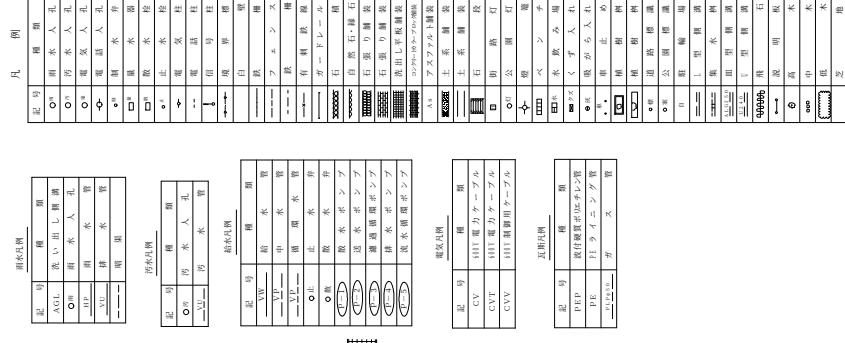

推進部 平面図・縦断面図

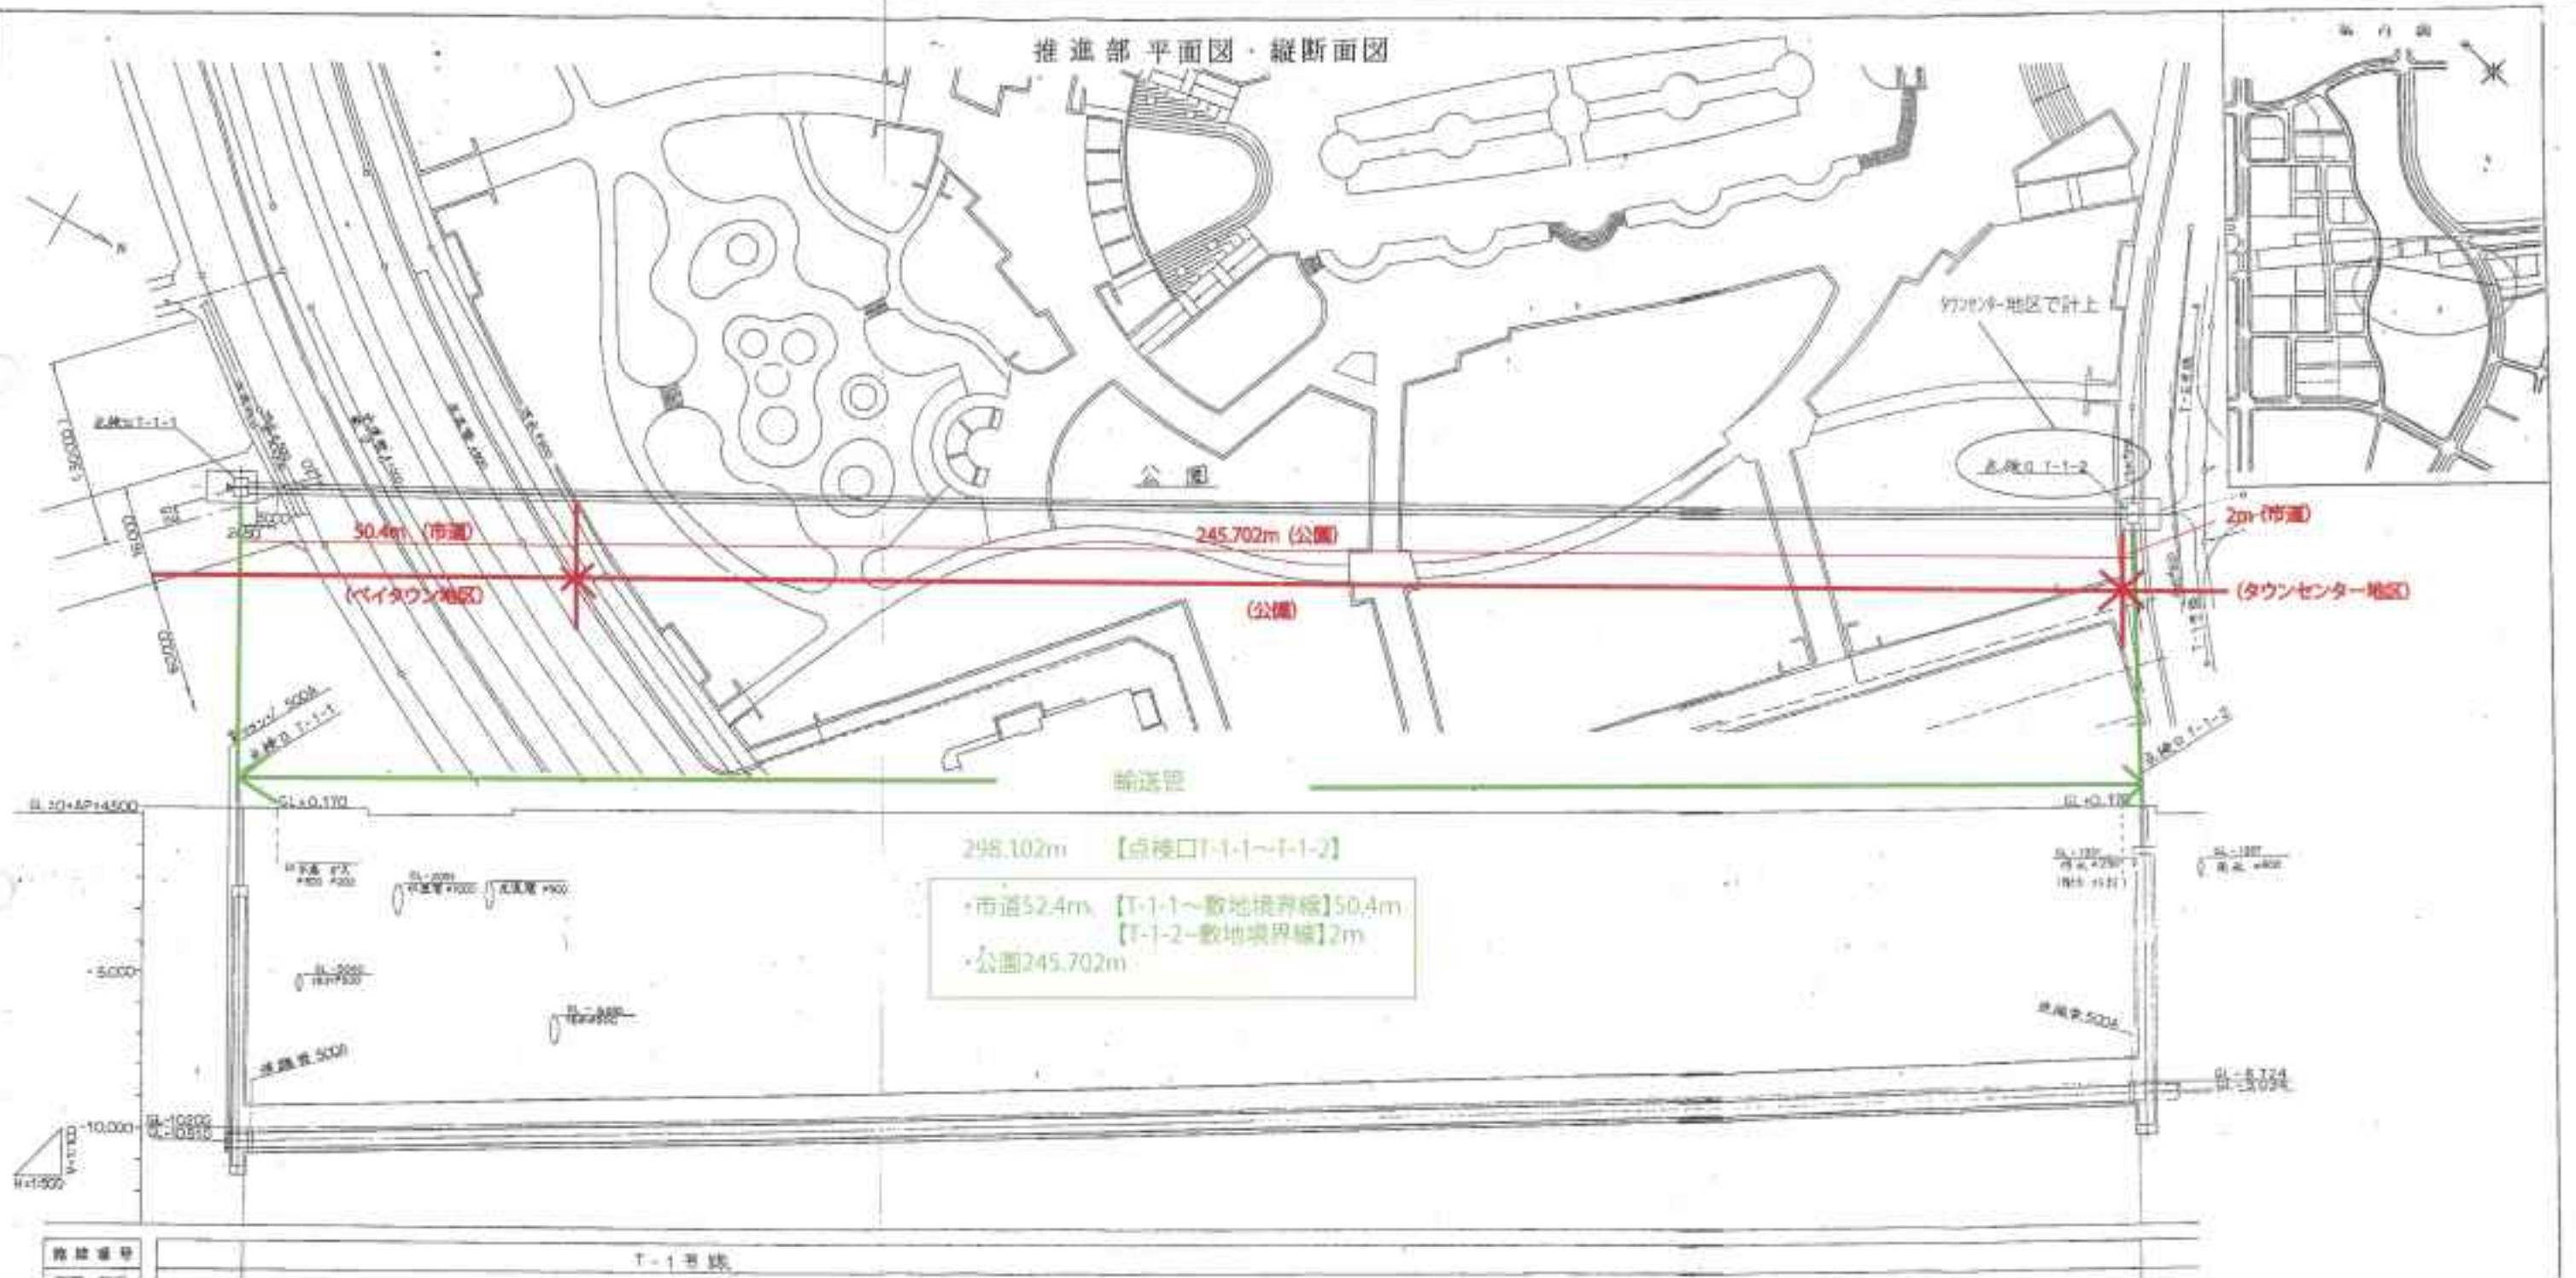

点検口(2)

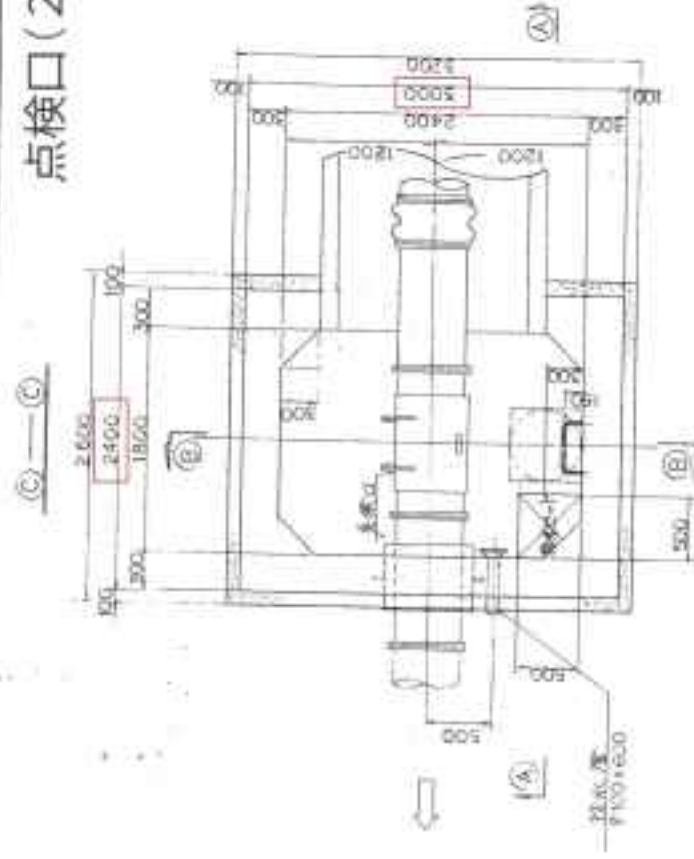

- 撤去後、アスファルト舗装を行う。
- 発泡モルタル充填 必要検討

